

浜岡原子力発電所 周辺環境放射能調査結果

第 185 号

調査期間 平成 31 年 4 月～令和 2 年 3 月

令和 2 年 6 月

静岡県環境放射能測定技術会

はじめに

静岡県においては、浜岡原子力発電所の安全確保等に関する協定に基づき、静岡県環境放射能測定技術会が「浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定計画」を策定し、昭和 47 年度から浜岡原子力発電所周辺の環境放射能調査を実施している。

この調査結果は、令和元年度に各測定機関が実施した測定結果について、静岡県環境放射能測定技術会が検討、評価した結果を取りまとめたものである。

目 次

I	調査結果のまとめ	1
II	調査概要	3
III	調査結果	
1	空間放射線量	6
(1)	線量率	6
ア	短期評価 (1 時間平均値)	6
イ	長期評価 (3 ヶ月間平均値)	7
(2)	積算線量	8
2	環境試料中の放射能	11
(1)	全アルファ・全ベータ放射能	11
(2)	核種分析	12
ア	機器分析 (ガンマ線放出核種)	12
イ	放射化学分析 (ストロンチウム-90)	16
ウ	トリチウム分析	17
	参考資料	18

I 調査結果のまとめ

令和元年度の調査では、浜岡原子力発電所からの環境への影響は認められなかった。

1 空間放射線量の測定結果

(1) 線量率 (14 地点)

ア 短期評価 (1 時間平均値)

1 地点で平常の変動幅^{※1}の下限を下回ったときがあったが、それ以外は平常の変動幅の範囲内であった。

イ 長期評価 (3 ヶ月間平均値)

1 地点で平常の変動幅の下限を下回ったときがあったが、それ以外は平常の変動幅の範囲内であった。

(2) 積算線量 (57 地点)

3 地点で平常の変動幅の上限を超過したときがあったが、それ以外は平常の変動幅の範囲内であった。

2 環境試料中の放射能の測定結果

(1) 浮遊塵の全アルファ・全ベータ放射能 (5 地点)

1 地点で集塵終了 6 時間後の全ベータ放射能が平常の変動幅の上限を超過したときがあったが、それ以外は平常の変動幅の範囲内であった。

(2) 核種分析

ア セシウム-134、セシウム-137 (73 地点)

① 陸上試料 (40 地点)

7 地点で平常の変動幅の上限を超過した。

② 海洋試料 (33 地点)

3 地点で平常の変動幅の上限を超過した。

イ ストロンチウム-90 (14 地点)

全ての地点で平常の変動幅の範囲内であった。

ウ トリチウム

① 大気中水分 (4 地点)

全ての地点で平常の変動幅の範囲内であった。

② 陸水及び海水 (6 地点)

全ての地点で平常の変動幅の範囲内であった。

3 評価

一部の地点において人工放射性核種を検出し、平常の変動幅^{※1}の上限を超過したが、浜岡原子力発電所内モニタの測定結果や測定系等の異常の有無などから総合的に判断し、浜岡原子力発電所の影響ではなく、東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故（以下「東電事故」という。）や過去に行われた核爆発実験等による影響と評価した。

4 参 考

東電事故等により放出された人工放射性核種の影響について、令和元年度の測定結果から外部被ばく及び内部被ばくによる実効線量を推定したところ、公衆の年線量限度 1mSv よりも十分に低く、健康への影響は心配ないレベルであった。^{※2}

- ※1 東電事故前の過去 10 年間（測定期間が 10 年に満たない場合にあつては、測定開始から東電事故が発生するまでの間）の最小値と最大値の範囲としている。詳細については、令和元年度環境放射能調査結果の評価方法に記載している。
- ※2 実効線量の推定結果は参考資料Ⅱに示した。

Ⅱ 調査概要

1 目的

浜岡原子力発電所周辺の環境放射線及び環境放射能を調査する目的は、環境における原子力発電所に起因する放射性物質又は放射線による周辺住民等の線量が、年線量限度の 1mSv を十分に下回っていることを確認するとともに、万が一、原子力災害対策特別措置法に基づく異常事態等が発生した場合であっても、速やかに対応できるようモニタリング体制を整備しておくことにある。この目的は、具体的に次の 4 項目に要約される。

- (1) 周辺住民等の線量を推定し評価すること。
- (2) 環境における放射性物質の蓄積状況を把握すること。
- (3) 原子力発電所からの予期しない放射性物質の放出を早期に検出し、周辺環境への影響を評価すること。
- (4) 異常事態等が発生した場合、平常時モニタリングを強化するとともに、緊急時モニタリングを迅速に開始できるよう体制を整備すること。

2 測定機関

- (1) 静岡県環境放射線監視センター
- (2) 中部電力株式会社浜岡原子力発電所

3 調査期間

平成 31 年 4 月～令和 2 年 3 月

4 調査内容

(1) 調査項目

ア 空間放射線量の測定

- ① 空間ガンマ線測定装置による線量率
- ② 蛍光ガラス線量計による積算線量

イ 環境試料中の放射能測定

- ① 全アルファ・全ベータ放射能測定
- ② 核種分析

(2) 調査の実施状況

調査対象ごとの調査の実施状況を表 1～3 に示す。

5 測定法

静岡県環境放射能測定技術会が定めた「環境放射能測定法」（平成 30 年 2 月改訂）による。

6 評価方法

静岡県環境放射能測定技術会が定めた「令和元年度環境放射能調査結果の評価方法」による。

表1 空間放射線量

調査対象	地点数	調査期間
線量率	14	平成31年4月～令和2年3月
積算線量	57	

表2 環境試料中の放射能（陸上試料）

調査対象		全アルファ・全ベータ 放射能測定		核種分析					
				ガンマ線放出核種		ストロンチウム-90		トリチウム	
		地点数	調査時期	地点数	調査時期	地点数	調査時期	地点数	調査時期
浮遊塵 ^{1), 2)}		5	平成31年4月 ～令和2年3月 (連続測定)	5	平成31年4月 ～令和2年3月	—	—	—	—
大気中水分 ²⁾		—	—	—	—	—	—	4	平成31年4月 ～令和2年3月
降下物 ²⁾		—	—	1	平成31年4月 ～令和2年3月	—	—	—	—
陸 水	上水	—	—	2	6, 9, 12, 3月	—	—	1	6, 9, 12, 3月
	井水	—	—	1	6, 9, 12, 3月	—	—	—	—
	河川水	—	—	3	9, 3月	—	—	—	—
土壌		—	—	3	4, 7, 10, 1月	—	—	—	—
農 畜 産 物	玄米	—	—	2	10月	2	10月	—	—
	すいか	—	—	2	7月	—	—	—	—
	キャベツ	—	—	1	2月	1	2月	—	—
	白菜	—	—	3	12月	—	—	—	—
	玉ねぎ	—	—	2 ³⁾	4, 2月	—	—	—	—
	かんしょ	—	—	1	9月	—	—	—	—
	大根	—	—	3	1, 2月	3	1, 2月	—	—
	みかん	—	—	2	11月	—	—	—	—
	茶葉	—	—	4 ⁴⁾	4, 5月	3	4, 5月	—	—
原乳	—	—	2	4, 7, 10, 1月	1	4, 7, 10, 1月	—	—	
指標生物	松葉	—	—	3	6, 9, 12, 3月	—	—	—	—

注1) 浮遊塵の全アルファ・全ベータ放射能測定は、集塵中及び集塵終了6時間後に測定を行った。

注2) 浮遊塵（核種分析）、大気中水分及び降下物は1カ月ごとに採取した。

注3) 計画では3地点だが、1地点（御前崎市白浜）は10月12日に県内を通過した台風19号の影響により生育不良となり、採取できなかった。

注4) 計画では5地点だが、1地点（御前崎市門屋）は採取協力者が廃業したため採取できなかった。

表3 環境試料中の放射能（海洋試料）

調査対象		核種分析					
		ガンマ線放出核種		ストロンチウム-90		トリチウム	
		地点数	調査時期	地点数	調査時期	地点数	調査時期
海水		10	5, 8, 11, 2月	—	—	5	5, 8, 11, 2月
海底土		10	5, 8, 11, 2月	—	—	—	—
海 産 生 物	しらす	1	6, 8, 12月	1	6, 8, 12月	—	—
	ひらめ	1	1月	—	—	—	—
	あじ	1	7, 12月	—	—	—	—
	かさご	1	12月	1	12月	—	—
	さざえ	1	2月	1	2月	—	—
	はまぐり	1	欠測 ¹⁾	—	—	—	—
	むらさきいがい	1	欠測 ²⁾	—	—	—	—
	かき	1	7月	—	—	—	—
	いせえび	1	10月	1	10月	—	—
	たこ	1	6月	—	—	—	—
	なまこ	1	1月	—	—	—	—
	わかめ	1	欠測 ³⁾	1	欠測 ³⁾	—	—
特定 試料	海岸砂	4	4, 7, 10, 1月	—	—	—	—

注1) 1月に採取予定だったが、不漁のため採取できなかった。

注2) 7月に採取予定だったが、不漁のため採取できなかった。

注3) 2月に採取予定だったが、不漁のため採取できなかった。

Ⅲ 調査結果

1 空間放射線量

空間ガンマ線測定装置による線量率及び蛍光ガラス線量計による積算線量の測定結果を評価した。

(1) 線量率

ア 短期評価 (1 時間平均値)

【測定結果】

浜岡原子力発電所周辺に設置した 14 箇所のモニタリングステーションにおける測定結果を表 4 に示す。

測定の結果、10 月に新神子で平常の変動幅の下限を下回ったときがあったが、それ以外は平常の変動幅の範囲内であった。

【評価結果】

新神子で平常の変動幅の下限を下回った原因は、台風 19 号の大雨の影響により、局舎周辺が浸水したことで、水による遮蔽効果が生じたものと考えられる。

表 4 線量率 (短期評価) の測定結果

単位：nGy/h

測定地点名	測定値 ¹⁾		平常の変動幅	震災後の変動幅
	最小値	最大値		
御前崎市 白砂	37	80	36～95	36～89
中町	52	87	47～94	52～103 ²⁾
桜ヶ池公民館	45	86	40～97	45～104 ²⁾
上ノ原	44	84	40～98	44～102 ²⁾
佐倉三区	37	78	37～91	37～96 ²⁾
平場	36	73	36～96	36～88
白羽小学校	40	78	40～94	43～92
牧之原市 地頭方小学校	40	74	37～90	41～100 ²⁾
御前崎市 旧監視センター	40	76	39～95	39～86
草笛	39	76	37～91 ³⁾	40～104(96) ⁴⁾
新神子	32	73	36～105	36～94
浜岡北小学校	40	87	40～94	40～99 ²⁾
掛川市 大東支所	38	80	38～93	39～94 ²⁾
菊川市 水道事務所	44	83	44～95	44～106 ²⁾

注 1) 下線は平常の変動幅を外れた値であることを示す。

注 2) 上限値は東電事故の影響ではなく、自然変動によるものと評価している。(調査結果書第 164 号)

注 3) 令和元年 6 月に行った測定装置の修繕 (検出器の取替え) により、測定値に有意な変化が生じたため、平常の変動幅を見直し、令和元年 7 月から適用している。(調査結果書第 182 号)

注 4) ()内は、近隣の工場において、X 線を用いた非破壊検査が実施された時間帯 (平成 27 年 2 月 18 日 11 時～17 時、2 月 19 日 9 時～12 時、3 月 23 日 13 時～18 時、3 月 24 日 8 時～18 時) の値を除いた場合の測定値である。

イ 長期評価（3ヶ月間平均値）

【測定結果】

浜岡原子力発電所周辺に設置した14箇所のモニタリングステーションにおける測定結果を表5に示す。

測定の結果、第2四半期に大東支所で平常の変動幅の下限を下回ったが、それ以外は平常の変動幅の範囲内であった。

【評価結果】

大東支所で平常の変動幅の下限を下回った原因は、周辺環境の変化や測定系等の異常は認められないことから、自然変動によるものと考えられる。

表5 線量率（長期評価）の測定結果

単位：nGy/h

地名	測定値 ¹⁾				平常の変動幅	震災後の変動幅
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
御前崎市 白砂	40	39	40	40	39～43	40～46
中町	57	57	57	57	51～57	55～57
桜ヶ池公民館	48	47	49	49	42～49	47～50
上ノ原	47	46	47	47	42～48	46～49
佐倉三区	40	39	41	41	39～41	39～42
平場	38	38	39	39	38～44	38～45
白羽小学校	43	43	44	43	43～48	46～49
牧之原市 地頭方小学校	43	42	43	43	39～44	43～46
御前崎市 旧監視センター	42	41	42	42	41～50	41～48
草笛	43	40	42	42	39～49 ²⁾	41～50
新神子	41	40	41	41	41～50	41～49
浜岡北小学校	43	43	44	44	43～49	43～46
掛川市 大東支所	41	<u>40</u>	41	42	41～47	41～47
菊川市 水道事務所	47	47	48	48	47～53	47～51

注1) 下線は平常の変動幅を外れた値であることを示す。

注2) 令和元年6月に行った測定装置の修繕（検出器の取替え）により、測定値に有意な変化が生じたため、平常の変動幅を見直し、令和元年7月から適用している。（調査結果書第182号）

(2) 積算線量

【測定結果】

浜岡原子力発電所周辺 57 地点における積算線量の測定結果を表 6 に示す。

測定の結果、第 3 四半期に 3 地点（朝比奈原公民館、薄原前及び芹沢）で平常の変動幅の上限を超過したが、それ以外は平常の変動幅の範囲内であった。

【評価結果】

3 地点で平常の変動幅の上限を超過したが、浜岡原子力発電所内モニタの測定結果や周辺環境、測定系などに異常は認められないことから、その原因は自然変動（自然放射性核種の変動）によるものと考えられる。

表6 積算線量の測定結果

単位：mGy

ポイント番号	測定地点	測定値 (90日換算値) ^{2) 3)}								平常の変動幅	震災後の変動幅	年間相当値 (365日換算値)	
	地点名 ¹⁾	4月～6月		7月～9月		10月～12月		1月～3月					
1	御前崎市 西上ノ原	0.13		0.13		0.14		0.13		0.12～0.14	0.13～0.14	0.54	
2	上ノ原岩根	0.15		0.15		0.15		0.15		0.14～0.16	0.14～0.16	0.61	
3	玄保	0.14		0.14		0.14		0.14		0.13～0.14	0.13～0.15	0.56	
4	洗井	0.13		0.13		0.13		0.13		0.12～0.13	0.13～0.14	0.53	
17	上比木	0.15		0.15		0.16		0.15		0.14～0.16	0.15～0.16	0.62	
18	三間	0.14		0.14		0.15		0.14		0.13～0.15	0.14～0.15	0.58	
19	名波*	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14～0.16	0.15～0.16	0.60	0.61
21	宮内	0.15		0.15		0.15		0.15		0.14～0.15	0.14～0.16	0.59	
22	中田	0.17		0.16		0.16		0.15		0.15～0.17	0.15～0.17	0.65	
23	旧朝比奈小学校*	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14～0.15	0.14～0.16	0.59	0.60
24	下朝比奈	0.15		0.15		0.15		0.14		0.13～0.15	0.13～0.15	0.60	
25	木ヶ谷	0.14		0.14		0.14		0.14		0.13～0.15	0.13～0.15	0.58	
26	蒲池	0.14		0.14		0.14		0.13		0.13～0.14	0.13～0.14	0.55	
27	塩原新田	0.15		0.15		0.15		0.14		0.13～0.15	0.14～0.16	0.60	
28	合戸東前	0.15		0.14		0.15		0.14		0.14～0.15	0.14～0.15	0.60	
29	七ツ山	0.14		0.14		0.14		0.14		0.13～0.14	0.13～0.15	0.57	
30	落合	0.14		0.14		0.14		0.14		0.13～0.15	0.13～0.16	0.57	
31	八千代	0.14		0.14		0.14		0.14		0.13～0.14	0.13～0.15	0.57	
32	し尿処理場	0.14		0.14		0.14		0.13		0.13～0.15	0.13～0.15	0.56	
33	西佐倉	0.14		0.14		0.15		0.14		0.13～0.15	0.14～0.15	0.58	
34	桜ヶ池*	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.12～0.14	0.13～0.15	0.55	0.56
35	中町*	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.14～0.16	0.14～0.17	0.65	0.65
36	桜ヶ池公民館	0.15		0.15		0.15		0.14		0.13～0.15	0.14～0.15	0.60	
58	第6分団*	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14～0.15	0.14～0.16	0.60	0.61
38	上ノ原	0.13		0.13		0.14		0.13		0.12～0.14	0.12～0.14	0.54	
39	上ノ原平場前	0.15		0.14		0.15		0.14		0.13～0.15	0.13～0.15	0.58	
40	合戸西前	0.13		0.13		0.14		0.13		0.12～0.15	0.13～0.14	0.53	
41	合戸池田	0.14		0.14		0.15		0.14		0.13～0.15	0.14～0.15	0.58	
42	門屋石田*	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.13～0.15	0.15～0.16	0.60	0.60
43	中尾	0.17		0.17		0.17		0.17		0.15～0.18	0.16～0.18	0.68	
44	白砂	0.13		0.13		0.13		0.13		0.12～0.18	0.13～0.14	0.52	

注1) 「*」が付記された地点は、県及び中電の両機関が測定を実施し、それ以外の地点は中電が測定を実施した。

注2) 県及び中電の両機関が測定した地点は、左欄に県、右欄に中電の測定値を記載した。

注3) 下線は平常の変動幅を外れた値であることを示す。

単位：mGy

ポイント番号	測定地点		測定値 (90日換算値) ^{2) 3)}								平常の変動幅	震災後の変動幅	年間相当値 (365日換算値)	
	地点名 ¹⁾													
		4月～6月		7月～9月		10月～12月		1月～3月						
45	御前崎市	平場	0.14		0.14		0.14		0.14		0.12～0.15	0.14～0.15	0.57	
46		海山*	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.13～0.15	0.14～0.15	0.58	0.58
47		本町公民館*	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12～0.15	0.13～0.15	0.58	0.57
48		有ヶ谷	0.15		0.15		0.15		0.14		0.13～0.15	0.14～0.15	0.59	
49		朝比奈原公民館*	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	<u>0.15</u>	0.14	0.14	0.12～0.14	0.13～0.15	0.57	0.58
5		借宿*	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13～0.14	0.13～0.15	0.54	0.56
6		中西	0.14		0.14		0.14		0.14		0.13～0.14	0.13～0.15	0.57	
7		白羽小学校	0.15		0.15		0.15		0.15		0.13～0.15	0.13～0.15	0.61	
8		薄原前*	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	<u>0.15</u>	0.14	0.14	0.13～0.14	0.14～0.15	0.57	0.58
9		広沢	0.13		0.13		0.13		0.13		0.12～0.13	0.12～0.14	0.52	
10		芹沢	0.14		0.14		<u>0.15</u>		0.14		0.13～0.14	0.13～0.15	0.59	
11		西山*	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.13～0.15	0.14～0.16	0.58	0.59
12		遠代	0.13		0.13		0.13		0.13		0.12～0.14	0.12～0.14	0.52	
13	牧之原市	堀野新田*	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12～0.13	0.12～0.14	0.51	0.52
14		地頭方天白	0.13		0.13		0.13		0.13		0.12～0.14	0.12～0.14	0.52	
15		地頭方小学校*	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.13～0.15	0.14～0.16	0.57	0.58
16		旧地頭方中学校	0.15		0.15		0.15		0.15		0.14～0.15	0.14～0.16	0.60	
20		笠名	0.15		0.15		0.15		0.15		0.14～0.16	0.14～0.16	0.61	
50		菅山保育園	0.14		0.15		0.15		0.14		0.13～0.15	0.13～0.16	0.59	
51		鬼女新田公民館*	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12～0.14	0.13～0.15	0.57	0.57
52		相良庁舎*	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13～0.15	0.13～0.15	0.58	0.58
53	掛川市	千浜小学校*	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14～0.15	0.15～0.16	0.62	0.62
54		大東支所	0.15		0.15		0.15		0.15		0.13～0.15	0.14～0.15	0.59	
55	菊川市	南山駐在所*	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13～0.14	0.13～0.15	0.56	0.56
56		水道事務所	0.14		0.14		0.15		0.15		0.13～0.15	0.14～0.15	0.59	
57		東小学校	0.14		0.14		0.15		0.14		0.13～0.15	0.14～0.15	0.58	

注1) 「*」が付記された地点は、県及び中電の両機関が測定を実施し、それ以外の地点は中電が測定を実施した。

注2) 県及び中電の両機関が測定した地点は、左欄に県、右欄に中電の測定値を記載した。

注3) 下線は平常の変動幅を外れた値であることを示す。

2 環境試料中の放射能

全アルファ・全ベータ放射能及び核種分析の測定結果を評価した。

なお、測定結果に記載の「検出されず」と「検出限界未満」については、解説資料において詳細を説明している。

(1) 全アルファ・全ベータ放射能

【測定結果】

浜岡原子力発電所周辺の14箇所のモニタリングステーションのうち、5箇所に設置したダストモニタによる測定結果を表7に示す。

測定の結果、5月及び3月に地頭方小学校で集塵終了6時間後の全ベータ放射能が平常の変動幅の上限を超過したときがあったが、それ以外は平常の変動幅の範囲内であった。

【評価結果】

地頭方小学校で平常の変動幅の上限を超過したが、その原因は測定装置の更新[※]による影響に自然変動（自然放射性核種の変動）が加わったためと考えられる。

※ 平成28年3月に測定装置全体の更新を行った。

表7 全アルファ・全ベータ放射能（浮遊塵）の測定結果

① 集塵中の全アルファ・全ベータ放射能比

単位：－

地点名	測定値		平常の変動幅	震災後の変動幅
	最小値	最大値		
御前崎市 白砂	* ¹⁾	4.0	*～9.2	*～17
中町	*	3.8	*～9.1	*～7.5
平場	*	4.2	*～7.3	*～21
白羽小学校	*	4.0	*～5.6	*～6.8
牧之原市 地頭方小学校	*	4.1	*～7.2	*～7.3

注1) 「*」は、「LTD：検出限界未満」を示す。

② 集塵中の全ベータ放射能

単位：Bq/m³

地点名	測定値		平常の変動幅	震災後の変動幅
	最小値	最大値		
御前崎市 白砂	* ¹⁾	10	*～22	*～19
中町	*	9.9	*～20	*～12
平場	*	9.8	*～16	*～16
白羽小学校	*	9.6	*～16	*～7.9
牧之原市 地頭方小学校	*	8.2	*～18	*～8.7

注1) 「*」は、「LTD：検出限界未満」を示す。

③ 集塵終了6時間後の全ベータ放射能

単位：Bq/m³

地点名	測定値 ¹⁾		平常の変動幅	震災後の変動幅
	最小値	最大値		
御前崎市 白砂	* ²⁾	0.28	*～0.40	*～5.6
中町	*	0.21	*～0.37	*～3.9
平場	*	0.19	*～0.28	*～0.77
白羽小学校	*	0.11	*～0.15	*～3.9
牧之原市 地頭方小学校	*	<u>0.29</u>	*～0.27	*～4.2

注1) 下線は平常の変動幅を外れた値であることを示す。

注2) 「*」は、「LTD：検出限界未満」を示す。

(2) 核種分析

ア 機器分析（ガンマ線放出核種）

【測定結果】

浜岡原子力発電所周辺 73 地点について、機器分析による測定結果を表 8-1～8-3 に示す。

測定の結果、以下の試料でセシウム-134、セシウム-137 の両方又はどちらか一方が平常の変動幅の上限を超過した。

① 陸上試料（7/40 地点）

浮遊塵（1/5 地点）、土壌（1/3 地点）、すいか（1/2 地点）、茶葉（4/4 地点）

② 海洋試料（3/33 地点）

しらす（1/1 地点）、ひらめ（1/1 地点）、たこ（1/1 地点）

【評価結果】

10 地点で平常の変動幅の上限を超過したが、浜岡原子力発電所内モニタの測定結果や前処理、測定などに異常は認められないことから、その原因は、セシウム-134 については東電事故の影響、セシウム-137 については過去の核爆発実験等の影響に東電事故の影響が加わったことによるものと考えられる。

表 8-1 機器分析（ガンマ線放出核種）の測定結果

試料名	地点数	測定値 ¹⁾	平常の変動幅	震災後の変動幅	単位
浮遊塵	5	¹³⁴ Cs : * ²⁾	*	*~7.78	mBq/m ³
		¹³⁷ Cs : *~0.0086	*	*~8.21	
		その他 ³⁾ : *	*	*	
降下物	1	¹³⁴ Cs : *	*	*~617	Bq/m ²
		¹³⁷ Cs : *~0.080	*~0.12	*~611	
		その他 : *	*	*	
陸水	上水	¹³⁴ Cs : *	*	*	mBq/L
		¹³⁷ Cs : *	*	*	
		その他 : *	*	*	
	井水	¹³⁴ Cs : *	*	*	
		¹³⁷ Cs : *	*	*	
		その他 : *	*	*	
	河川水	¹³⁴ Cs : *	*	*~2.3	
		¹³⁷ Cs : *	*	*~2.8	
		その他 : *	*	*	
土壌	3	¹³⁴ Cs : *~0.87	*	*~21.6	Bq/kg 乾土
		¹³⁷ Cs : 3.4~11.4	1.7~10.0	3.3~28.4	
		その他 : *	*	*	
農畜産物	玄米	¹³⁴ Cs : *	*	*~0.076	Bq/kg 生
		¹³⁷ Cs : *	*	*~0.079	
		その他 : *	*	*	
	すいか	¹³⁴ Cs : *	*	*~0.19	
		¹³⁷ Cs : *~0.016	*~0.015	*~0.190	
		その他 : *	*	*	
	キャベツ	¹³⁴ Cs : *	*	*~0.056	
		¹³⁷ Cs : *	*	*~0.065	
		その他 : *	*	*	
	白菜	¹³⁴ Cs : *	*	*~0.036	
		¹³⁷ Cs : *~0.012	*~0.024	*~0.055	
		その他 : *	*	*	
	玉ねぎ	¹³⁴ Cs : *	*	*~0.032	
		¹³⁷ Cs : *	*	*~0.049	
		その他 : *	*	*	
かんしょ	¹³⁴ Cs : *	*	*~0.13		
	¹³⁷ Cs : 0.039~0.045	*~0.092	0.039~0.241		
	その他 : *	*	*		

注 1) 下線は平常の変動幅を外れた値であることを示す。

注 2) 「*」は「ND: 検出されず」を示す。

注 3) 「その他」は、ヨウ素-131、セシウム-134、セシウム-137 及びカリウム-40 以外の対象核種で、詳細は環境放射能測定法に記載している。

注 4) 計画では 3 地点だが、1 地点（御前崎市白浜）は 10 月 12 日に県内を通過した台風 19 号の影響により生育不良となり、採取できなかった。

表 8-2 機器分析（ガンマ線放出核種）の測定結果

試料名	地点数	測定値 ¹⁾	平常の変動幅	震災後の変動幅	単位		
農畜産物	大根	¹³⁴ Cs : *	*	* ~ 0.021	Bq/kg 生		
		¹³⁷ Cs : * ~ 0.011	* ~ 0.029	* ~ 0.051			
		¹³¹ I : *	*	*			
		その他 ³⁾ : *	*	*			
	みかん	2	¹³⁴ Cs : *	*		* ~ 0.96	
			¹³⁷ Cs : 0.0088 ~ 0.018	* ~ 0.019		0.012 ~ 1.14	
			その他 : *	*		*	
	茶葉	4	¹³⁴ Cs : *	*		* ~ 44.6	
			¹³⁷ Cs : 0.087 ~ 0.18	* ~ 0.080		0.069 ~ 45.5	
			その他 : *	*		*	
	原乳	2	¹³⁴ Cs : *	*		* ~ 0.43	Bq/L
			¹³⁷ Cs : * ~ 0.017	* ~ 0.029		* ~ 0.45	Bq/kg 生
¹³¹ I : *			*	* ~ 0.14			
その他 : *			*	*			
指標生物	松葉	¹³⁴ Cs : *	*	* ~ 41.1	Bq/kg 生		
		¹³⁷ Cs : 0.029 ~ 0.142	* ~ 0.22	0.056 ~ 44.3			
		¹³¹ I : *	*	*			
		その他 : *	*	*			

注 1) 下線は平常の変動幅を外れた値であることを示す。

注 2) 「*」は「ND: 検出されず」を示す。

注 3) 「その他」は、ヨウ素-131、セシウム-134、セシウム-137 及びカリウム-40 以外の対象核種で、詳細は環境放射能測定法に記載している。

表 8-3 機器分析（ガンマ線放出核種）の測定結果

試料名	地点数	測定値 ¹⁾	平常の変動幅	震災後の変動幅	単位
海 水	10	¹³⁴ Cs : * ²⁾	*	*~4.5	mBq/L
		¹³⁷ Cs : *~4.1	*~4.1	*~6.1	
		その他 ³⁾ : *	*	*	
海底土 ⁴⁾	9	¹³⁴ Cs : *	*	*~0.47	Bq/kg 乾土
		¹³⁷ Cs : *~0.98	*~1.2	*~1.4	
		その他 : *	*	*	
海底土 ⁵⁾	1	¹³⁴ Cs : *	*	*~1.6	Bq/kg 乾土
		¹³⁷ Cs : 1.5~2.4	*~2.7	1.3~3.1	
		その他 : *	*	*	
海産生物	しらす	¹³⁴ Cs : *	*	*~0.21	Bq/kg 生
		¹³⁷ Cs : *~0.082	*~0.071	*~0.21	
		その他 : *	*	*	
	ひらめ	¹³⁴ Cs : *	*	*~0.44	
		¹³⁷ Cs : 0.13~0.16	0.10~0.13	0.15~0.68	
		その他 : *	*	*	
	あじ	¹³⁴ Cs : *	*	*~0.21	
		¹³⁷ Cs : 0.12~0.18	0.10~0.23	0.11~0.39	
		その他 : *	*	*	
	かさご	¹³⁴ Cs : *	*	*~0.25	
		¹³⁷ Cs : 0.084~0.11	0.072~0.14	0.11~0.36	
		その他 : *	*	*	
	さざえ	¹³⁴ Cs : *	*	*~0.11	
		¹³⁷ Cs : *	*	*~0.17	
		その他 : *	*	*	
はまぐり	1 (欠測)	¹³⁴ Cs : —	*	*~0.031	
		¹³⁷ Cs : —	*	*~0.070	
		その他 : —	*	*	
むらさきいがい	1 (欠測)	¹³⁴ Cs : —	*	*~0.35	
		¹³⁷ Cs : —	*	*~0.46	
		その他 : —	*	*	
かき	1	¹³⁴ Cs : *	*	*~0.15	
		¹³⁷ Cs : *	*~0.034	*~0.15	
		その他 : *	*	*	
いせえび	1	¹³⁴ Cs : *	*	*~0.49	
		¹³⁷ Cs : 0.063~0.068	0.047~0.098	0.070~0.65	
		その他 : *	*	*	
たこ	1	¹³⁴ Cs : *	*	*~0.11	
		¹³⁷ Cs : 0.025~0.030	*	*~0.14	
		その他 : *	*	*	
なまこ	1	¹³⁴ Cs : *	*	*	
		¹³⁷ Cs : *	*	*	
		その他 : *	*	*	
わかめ	1 (欠測)	¹³⁴ Cs : —	*	*	
		¹³⁷ Cs : —	*	*~0.045	
		¹³¹ I : —	*	*	
		その他 : —	*	*	
特定試料 海岸砂	4	¹³⁴ Cs : *	*	*	Bq/kg 乾土
		¹³⁷ Cs : *	*	*~0.94	
		その他 : *	*	*	

注1) 下線は平常の変動幅を外れた値であることを示す。

注2) 「*」は「ND：検出されず」を示す。

注3) 「その他」は、ヨウ素-131、セシウム-134、セシウム-137及びカリウム-40以外の対象核種で、詳細は環境放射能測定法に記載している。

注4) 御前崎港以外の採取地点である。

注5) 採取地点は御前崎港（内海）で、他の採取地点（外海）と環境が異なるため、平常の変動幅を区別して定めている。

イ 放射化学分析（ストロンチウム-90）

【測定結果】

浜岡原子力発電所周辺 14 地点について、放射化学分析による測定結果を表 9 に示す。

測定の結果、全ての地点で平常の変動幅の範囲内であった。

表 9 放射化学分析（ストロンチウム-90）の測定結果

単位：Bq/kg 生

試料名	地点数	測定値	平常の変動幅	震災後の変動幅	
農畜産物	玄米	2	* ¹⁾	*	*
	キャベツ	1	*	*～0.012	*～0.0092
	大根	3	*～0.022	*～0.083	*～0.036
	茶葉	3	*～0.13	*～0.51	*～0.16
	原乳	1	*～0.020	*～0.022	*～0.018
海産物	しらす	1	*	*	*
	かさご	1	*	*	*
	さざえ	1	*	*	*
	いせえび	1	*	*	*
	わかめ	1 (欠測)	—	*	*

注1) 「*」は「ND:検出されず」を示す。

ウ トリチウム分析

① 大気中水分

【測定結果】

浜岡原子力発電所周辺 4 地点について、トリチウム分析による測定結果を表 1 0 に示す。

測定の結果、全ての地点で平常の変動幅の範囲内であった。

表 1 0 大気中水分トリチウムの測定結果 単位：捕集水は Bq/L、空気は Bq/m³

地 点 名	地点数	試料名	測 定 値	平常の変動幅	震災後の変動幅
浜岡原子力 発電所周辺	4	捕集水 ¹⁾	* ²⁾ ~1.0	*~2.1	*~1.4
		空 気 ³⁾	*~0.015	*~0.017	*~0.019

注 1) 大気中の水分に含まれるトリチウムの測定結果である。

注 2) 「*」は「ND：検出されず」を示す。

注 3) 空気中トリチウム濃度は、捕集水中トリチウム濃度から求めたものである。

② 陸水及び海水

【測定結果】

浜岡原子力発電所周辺 6 地点の陸水及び海水について、トリチウム分析による測定結果を表 1 1 に示す。

測定の結果、全ての地点で平常の変動幅の範囲内であった。

表 1 1 トリチウムの測定結果 単位：Bq/L

試 料 名		地点数	測 定 値	平常の変動幅	震災後の変動幅
陸 水	上 水	1	0.37~0.64	* ¹⁾ ~0.91	*~0.82
海 水		5	*~0.59	*~0.88	*~0.81

注1) 「*」は「ND：検出されず」を示す。

参 考 資 料

I	測定データ資料	19
1	空間放射線量	19
	(1) 線量率	19
	(2) モニタリングステーションの線量率（1ヶ月平均値）の推移	23
	(3) 線量率と降雨量の時系列グラフ	25
	(4) 積算線量	39
2	環境試料中の放射能	41
	(1) 全アルファ・全ベータ放射能	41
	(2) 核種分析	44
	ア 機器分析（ガンマ線放出核種）	44
	イ 放射化学分析（ストロンチウム-90）	58
	ウ トリチウム分析	59
	付表-1 測定器	
	付表-2 日本における環境試料中のカリウム-40	
II	東京電力(株)福島第一原子力発電所事故及び核爆発実験等の影響について	63
III	平常の変動幅の上限超過（積算線量）に係る原因調査 （中部電力(株)浜岡原子力発電所）	66
IV	平常の変動幅の上限超過（集塵終了6時間後の全ベータ放射能）に係る 原因調査（中部電力(株)浜岡原子力発電所）	69
V	令和2年度第1四半期浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果速報 （静岡県環境放射線監視センター及び中部電力(株)浜岡原子力発電所）	74
VI	平成31年度浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定計画	86
VII	令和元年度環境放射能調査結果の評価方法	99
VIII	浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定計画等の改正	114
IX	静岡県による計画外測定の実施結果（令和元年度） （静岡県環境放射線監視センター）	186
X	令和元年度浜岡原子力発電所UPZ圏内（10km以遠）環境放射能測定結果 （静岡県環境放射線監視センター）	188
XI	浜岡原子力発電所の運転状況等・浜岡原子力発電所内モニタ測定結果 （中部電力株式会社）	211
XII	放射性気体廃棄物のうちトリチウム放出量の記載値誤りについて （中部電力株式会社）	215

I 測定データ資料

1 空間放射線量

(1) 線量率

単位：nGy/h

測定地点名	月	短期評価		長期評価
		最小値	最大値	3ヶ月間平均値
御前崎市 白 砂	4月	38	62	40
	5月	37	56	
	6月	37	58	
	7月	37	60	39
	8月	37	47	
	9月	38	42	
	10月	37	61	40
	11月	38	80	
	12月	38	57	
	1月	38	58	40
	2月	37	58	
	3月	38	59	
中 町	4月	54	74	57
	5月	54	71	
	6月	54	75	
	7月	54	74	57
	8月	54	63	
	9月	54	59	
	10月	54	71	57
	11月	52	87	
	12月	54	71	
	1月	52	74	57
	2月	54	71	
	3月	54	71	
桜ヶ池公民館	4月	46	70	48
	5月	46	65	
	6月	46	69	
	7月	45	67	47
	8月	46	54	
	9月	46	50	
	10月	47	65	49
	11月	46	86	
	12月	47	67	
	1月	46	67	49
	2月	47	66	
	3月	46	68	
上ノ原	4月	45	68	47
	5月	45	64	
	6月	44	67	
	7月	44	66	46
	8月	44	53	
	9月	45	51	
	10月	45	65	47
	11月	45	84	
	12月	45	68	
	1月	45	64	47
	2月	45	63	
	3月	44	68	

単位：nGy/h

測定地点名	月	短期評価		長期評価
		最小値	最大値	3ヶ月平均値
御前崎市 佐倉三区	4月	38	62	40
	5月	38	58	
	6月	38	61	
	7月	37	58	39
	8月	38	47	
	9月	37	43	
	10月	38	58	41
	11月	38	78	
	12月	39	57	
	1月	39	57	41
	2月	38	60	
	3月	38	62	
平 場	4月	37	59	38
	5月	36	54	
	6月	36	58	
	7月	36	57	38
	8月	37	46	
	9月	37	44	
	10月	37	56	39
	11月	37	73	
	12月	37	56	
	1月	37	54	39
	2月	38	56	
	3月	37	59	
白羽小学校	4月	41	64	43
	5月	40	56	
	6月	41	63	
	7月	40	61	43
	8月	40	49	
	9月	41	48	
	10月	42	62	44
	11月	41	78	
	12月	41	61	
	1月	41	57	43
	2月	41	63	
	3月	41	61	
牧之原市 地頭方小学校	4月	41	60	43
	5月	41	58	
	6月	41	60	
	7月	40	57	42
	8月	41	49	
	9月	41	45	
	10月	41	57	43
	11月	41	74	
	12月	41	61	
	1月	41	61	43
	2月	41	64	
	3月	41	59	

単位：nGy/h









測定地点名	月	短期評価		長期評価
		最小値	最大値	3ヶ月間平均値
御前崎市 旧監視センター	4月	40	60	42
	5月	40	56	
	6月	40	59	
	7月	40	59	41
	8月	40	46	
	9月	40	43	
	10月	40	56	42
	11月	40	76	
	12月	41	56	
	1月	40	58	42
	2月	40	56	
	3月	40	57	
草 笛	4月	42	64	43
	5月	42	60	
	6月	39	61	
	7月	39	57	40
	8月	39	47	
	9月	39	43	
	10月	39	56	42
	11月	40	76	
	12月	40	59	
	1月	40	57	42
	2月	40	57	
	3月	39	60	
新神子	4月	39	61	41
	5月	39	56	
	6月	38	59	
	7月	38	59	40
	8月	38	47	
	9月	38	44	
	10月	32	55	41
	11月	39	73	
	12月	39	58	
	1月	39	55	41
	2月	39	56	
	3月	39	60	
浜岡北小学校	4月	41	68	43
	5月	41	61	
	6月	41	66	
	7月	40	65	43
	8月	41	49	
	9月	41	47	
	10月	41	61	44
	11月	41	87	
	12月	42	61	
	1月	41	67	44
	2月	42	62	
	3月	41	64	

単位：nGy/h







測定地点名	月	短期評価		長期評価
		最小値	最大値	3ヶ月間平均値
掛川市 大東支所	4月	40	63	41
	5月	39	57	
	6月	39	61	
	7月	38	60	40
	8月	39	46	
	9月	39	44	
	10月	39	56	41
	11月	39	80	
	12月	39	56	
	1月	39	59	42
	2月	40	59	
	3月	40	62	
菊川市 水道事務所	4月	45	67	47
	5月	45	63	
	6月	45	62	
	7月	45	63	47
	8月	45	52	
	9月	45	50	
	10月	44	81	48
	11月	46	83	
	12月	46	63	
	1月	46	65	48
	2月	46	65	
	3月	45	69	

(2) モニタリングステーションの線量率 (1ヶ月平均値) の推移

単位 nGy/h

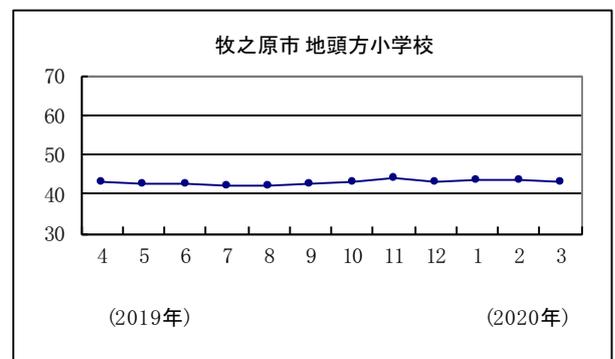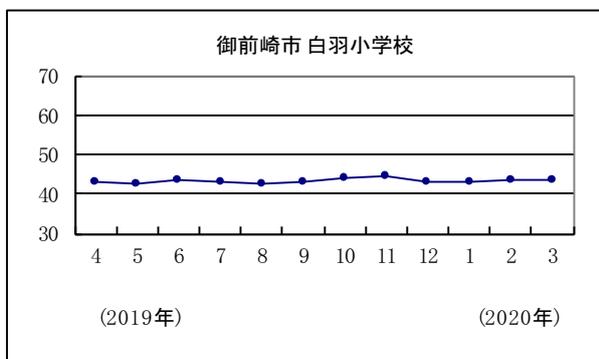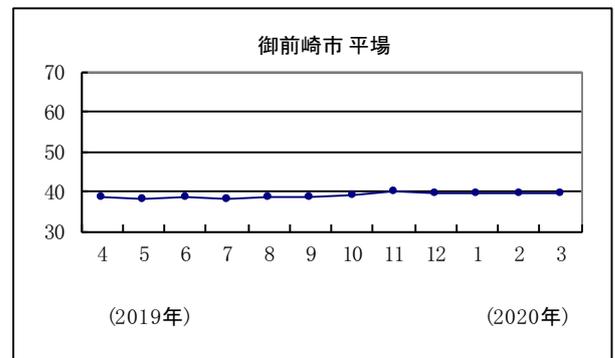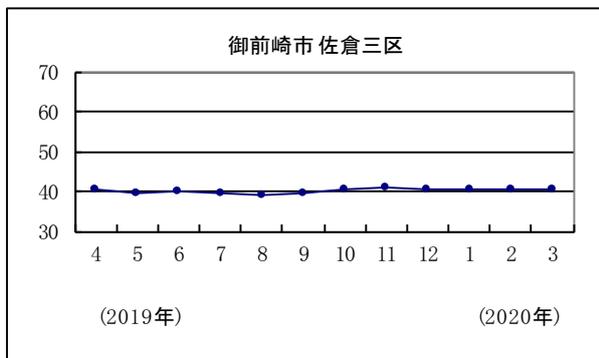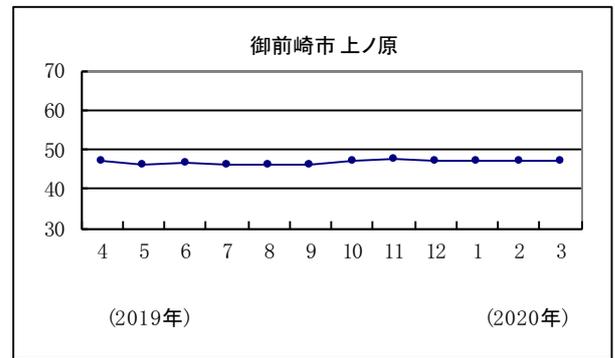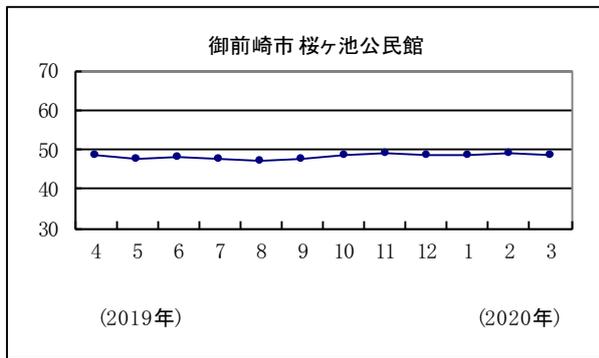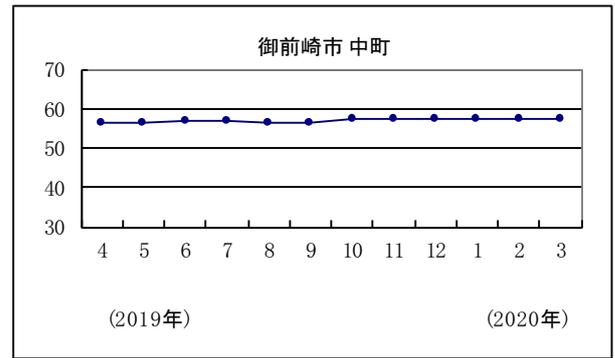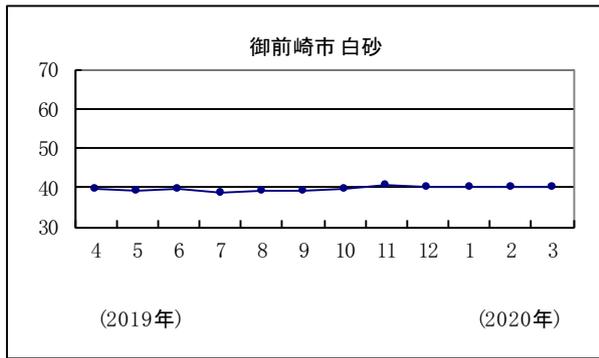


単位：nGy/h

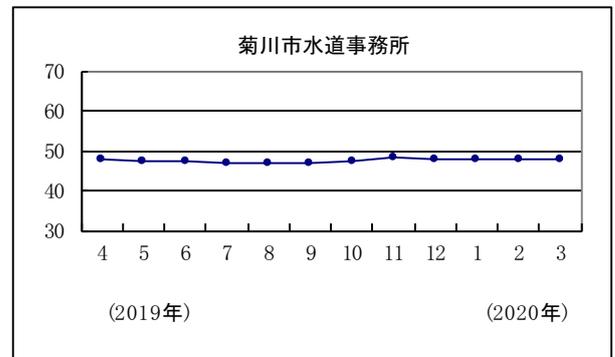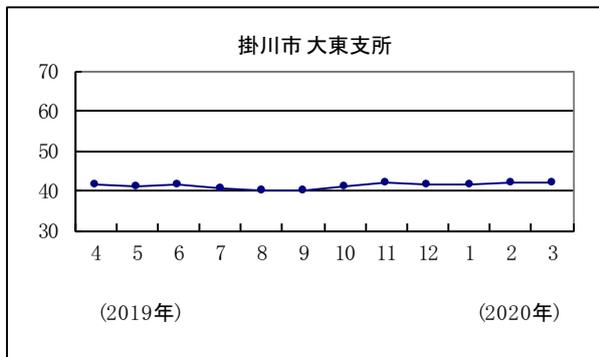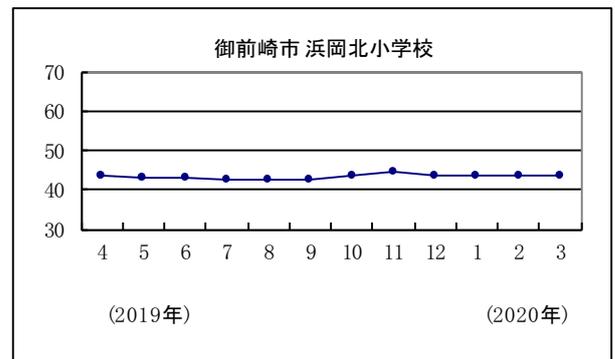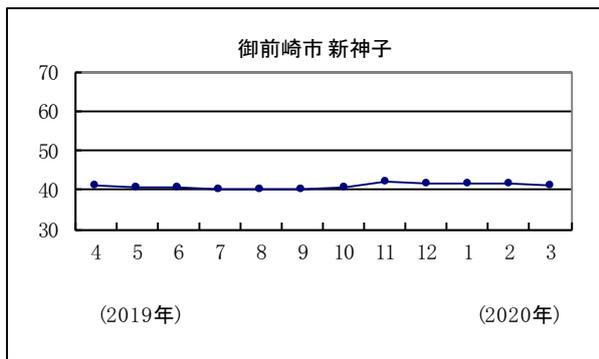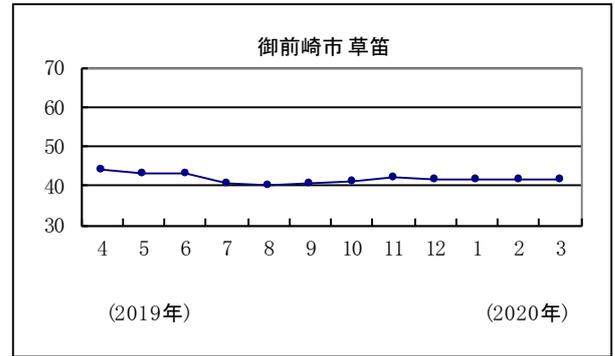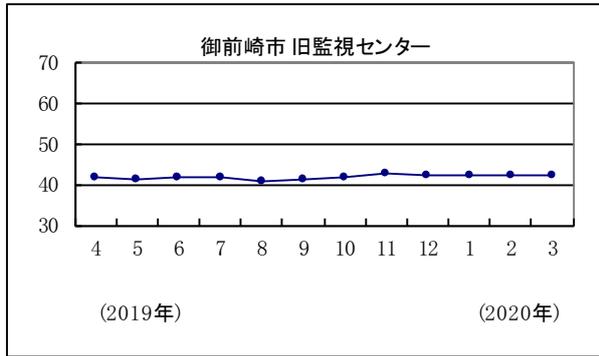

(3) 線量率と降雨量の時系列グラフ





(注) 降雨が無い場合に線量率の上昇が見られているものは特に断りのない限り「感雨」が観測されている。

御前崎市 白砂

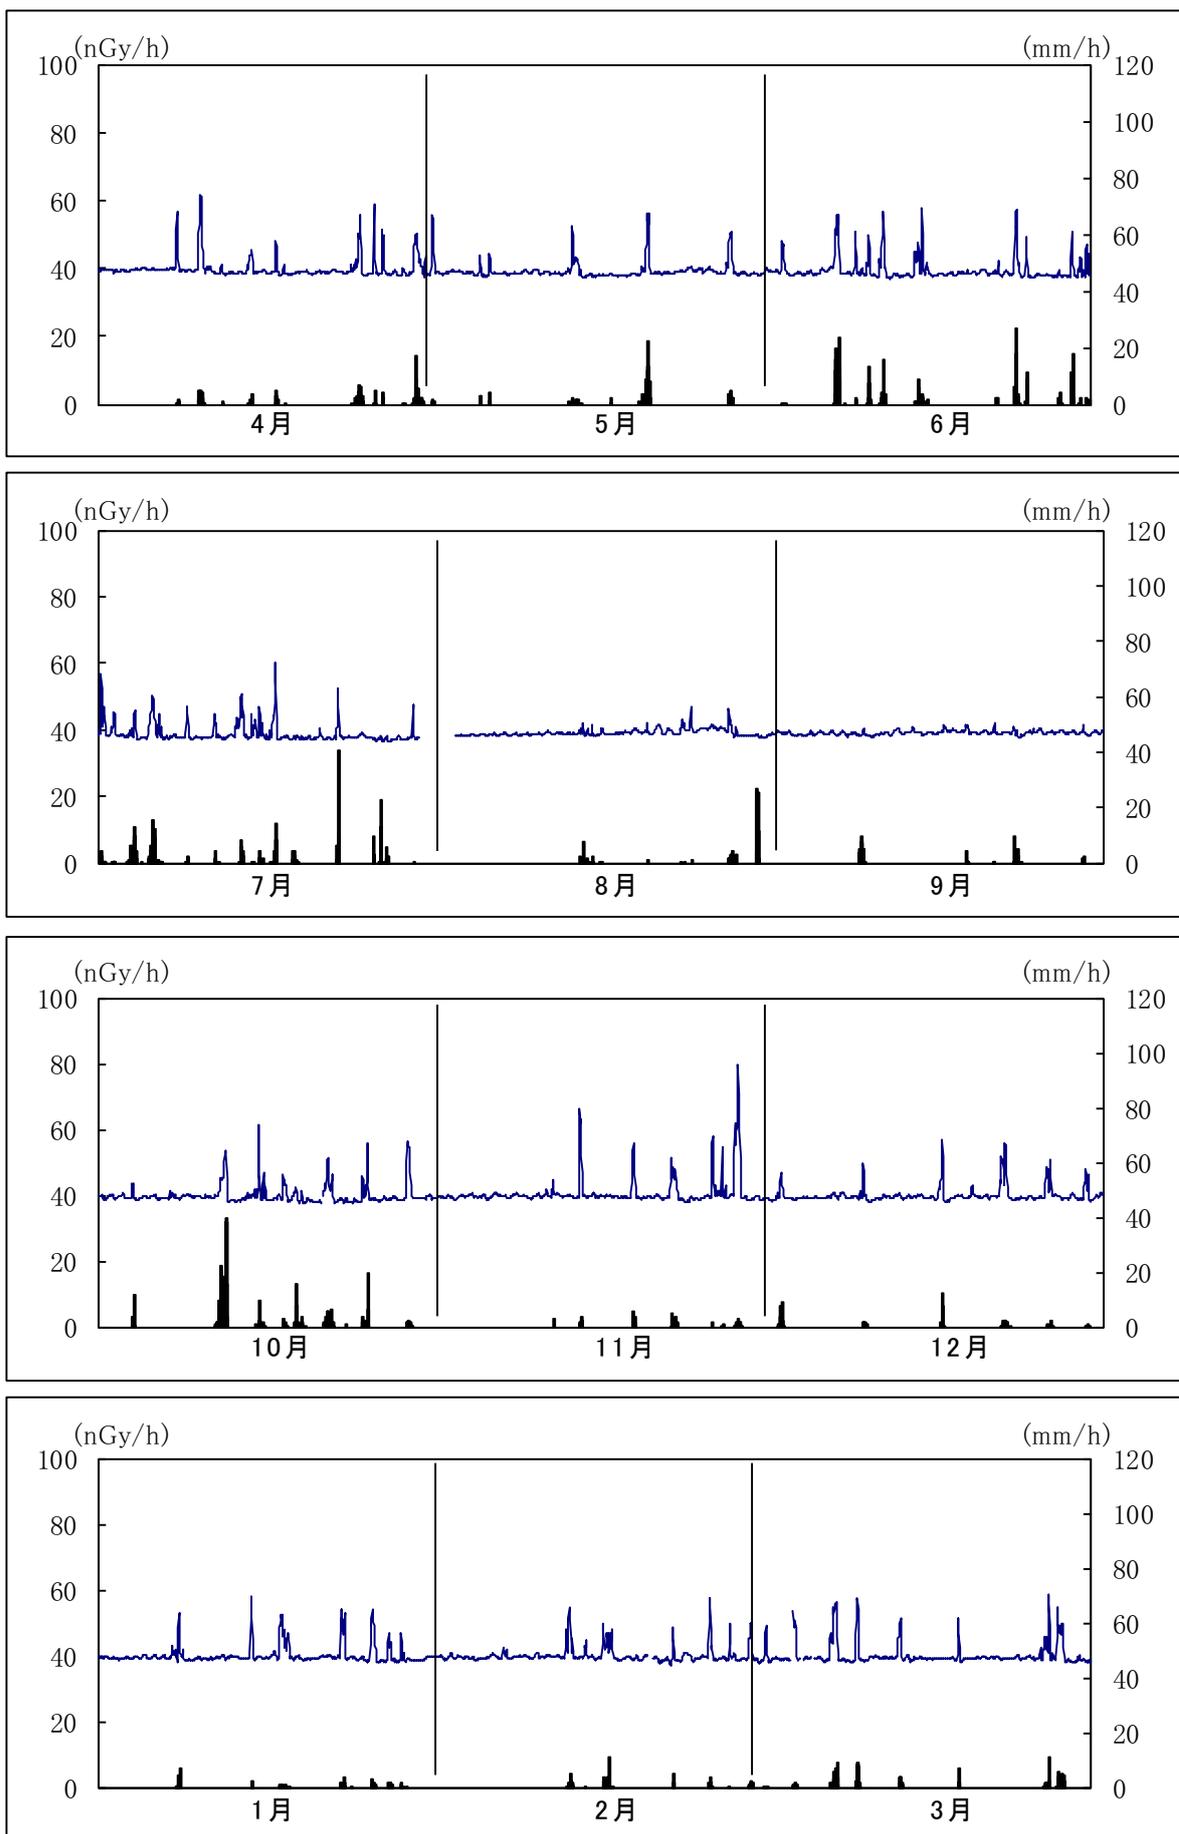





※上線は線量率, 下線は降雨量

御前崎市 中町

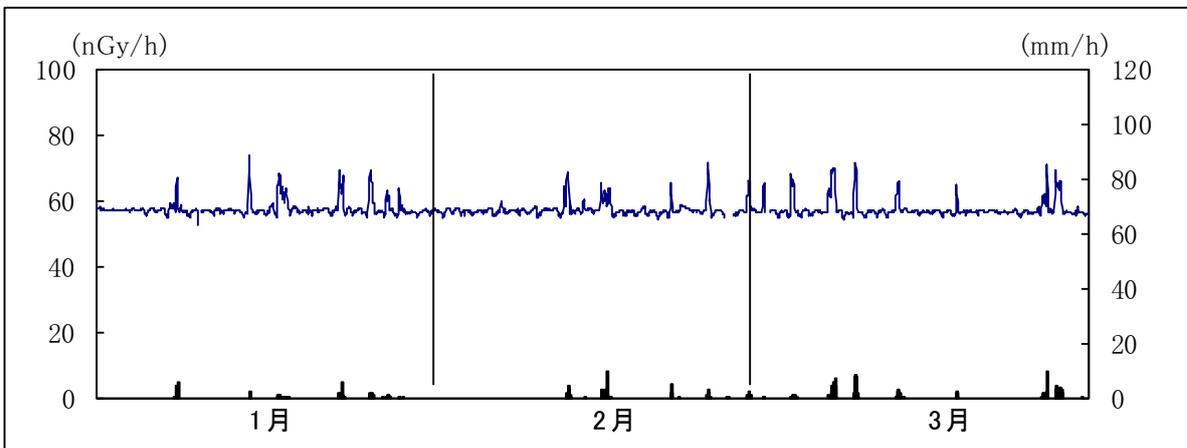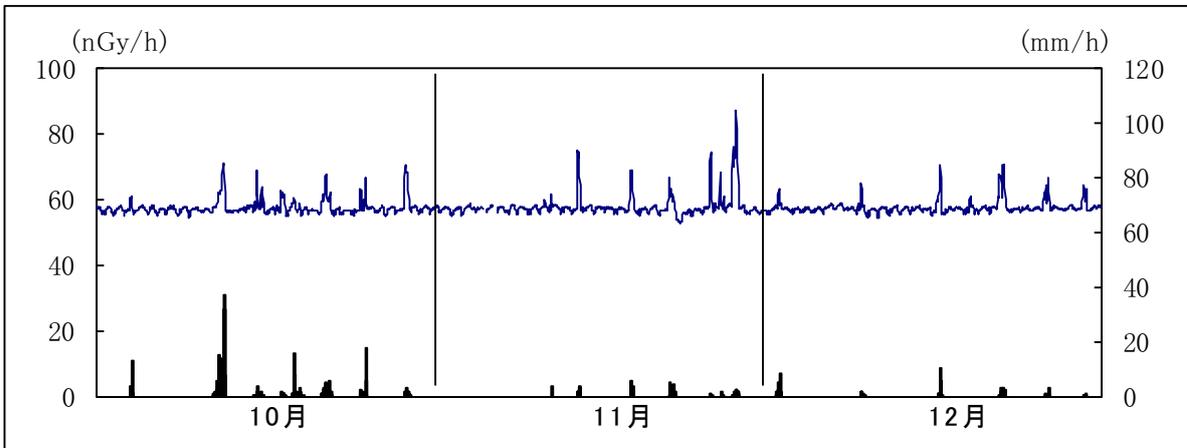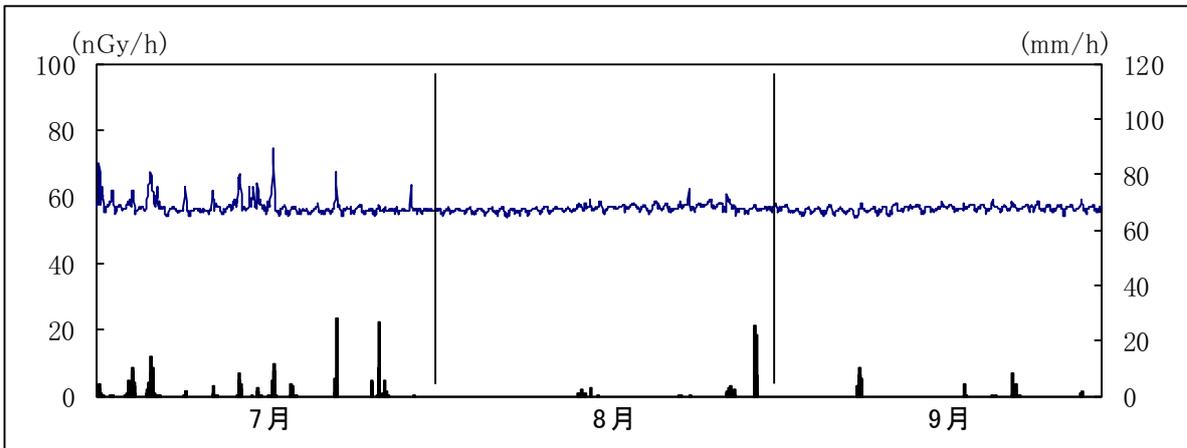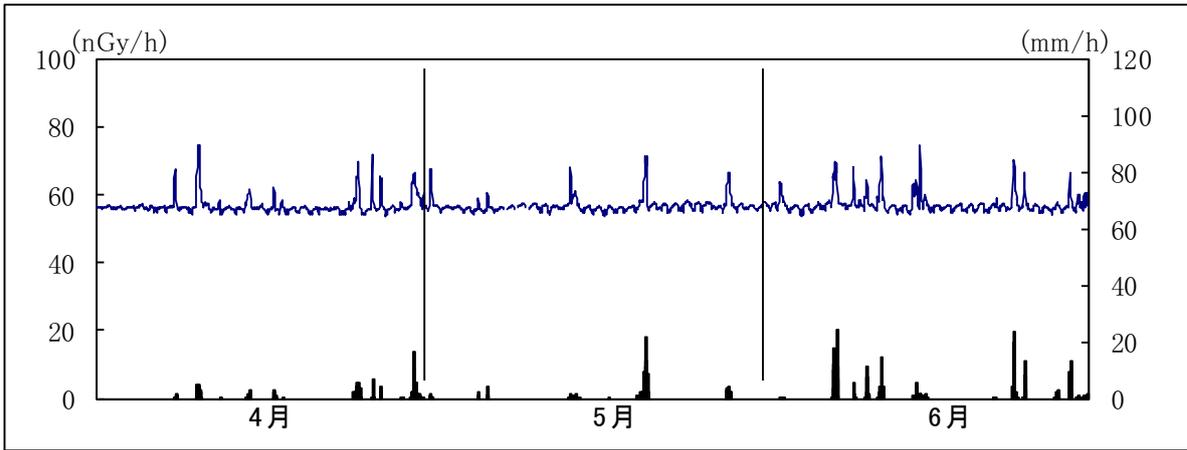





※上線は線量率, 下線は降雨量

御前崎市 桜ヶ池公民館

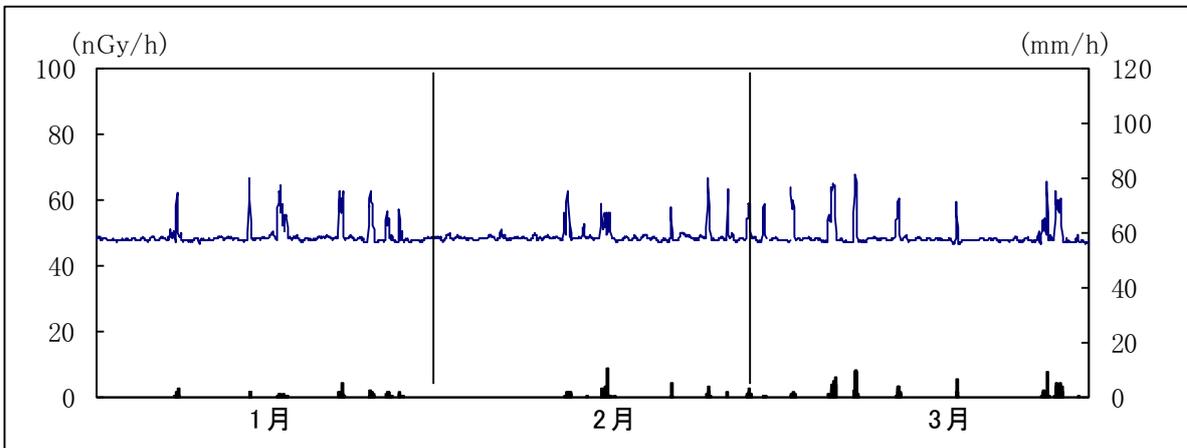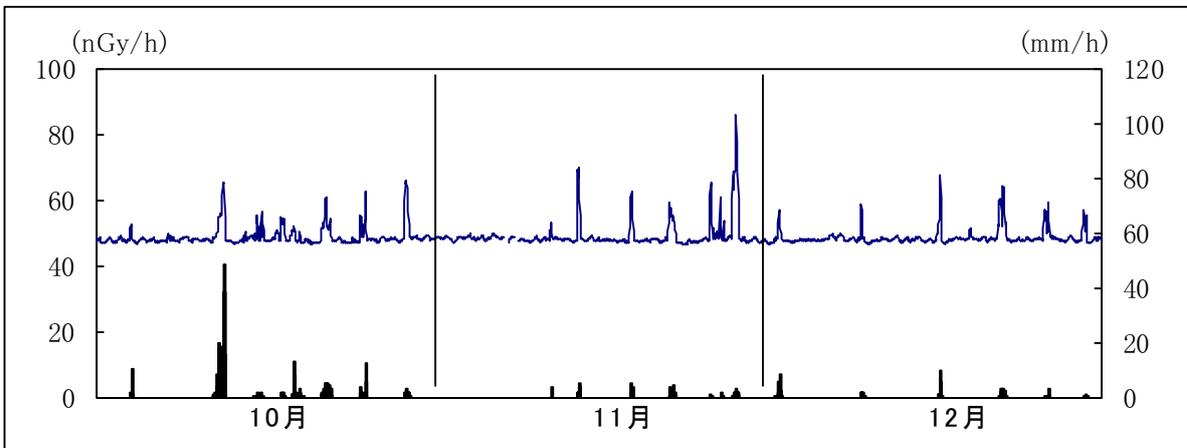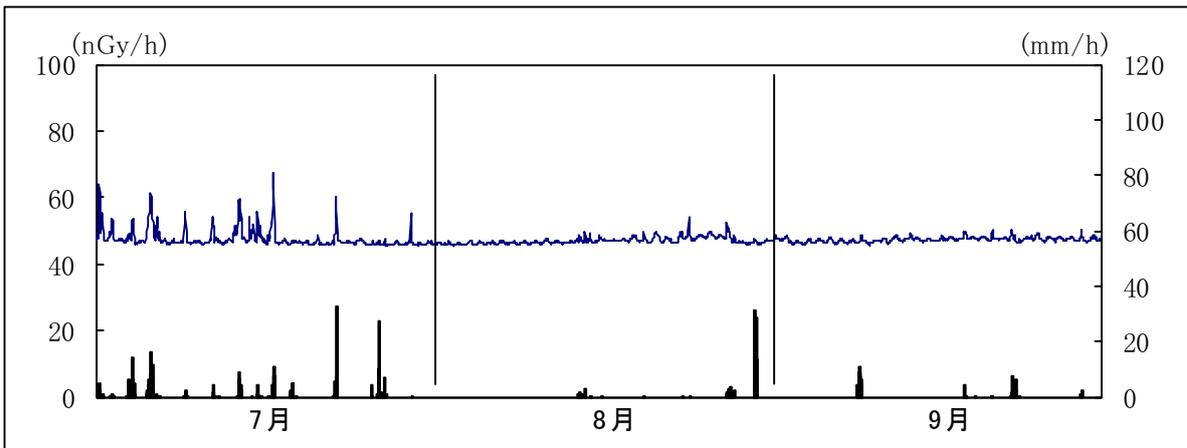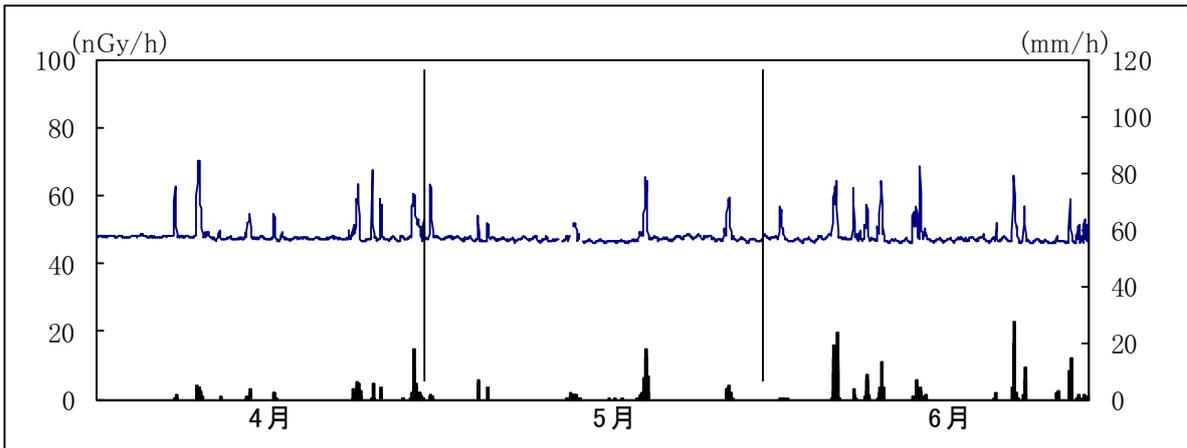





※上線は線量率, 下線は降雨量

御前崎市 上ノ原

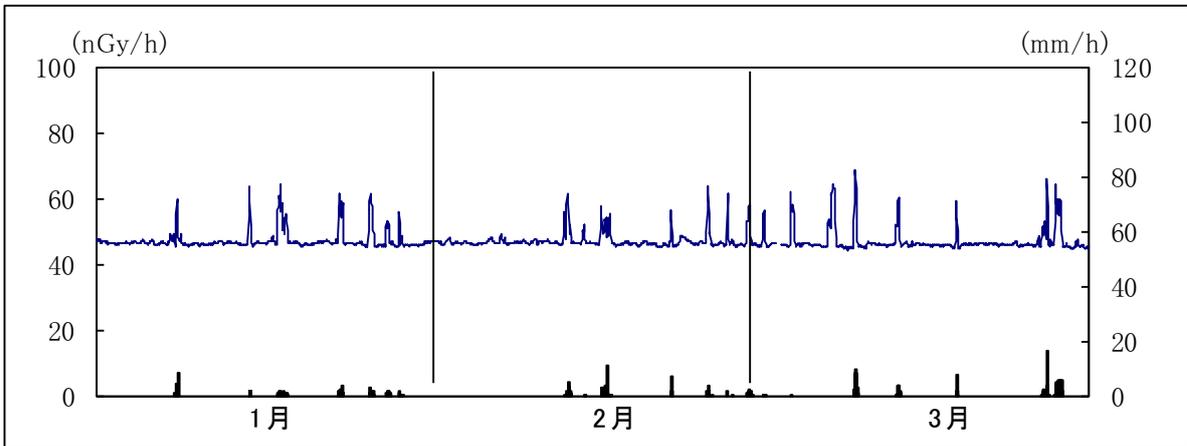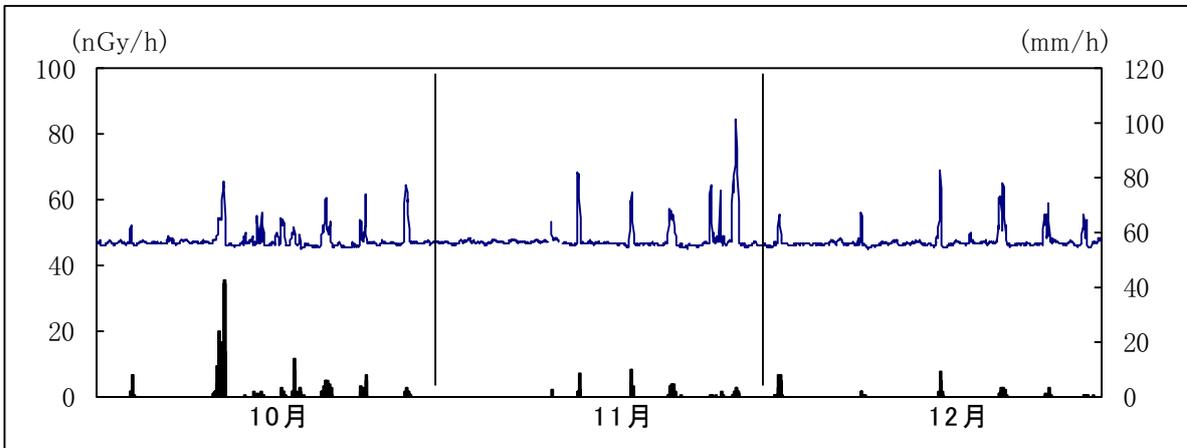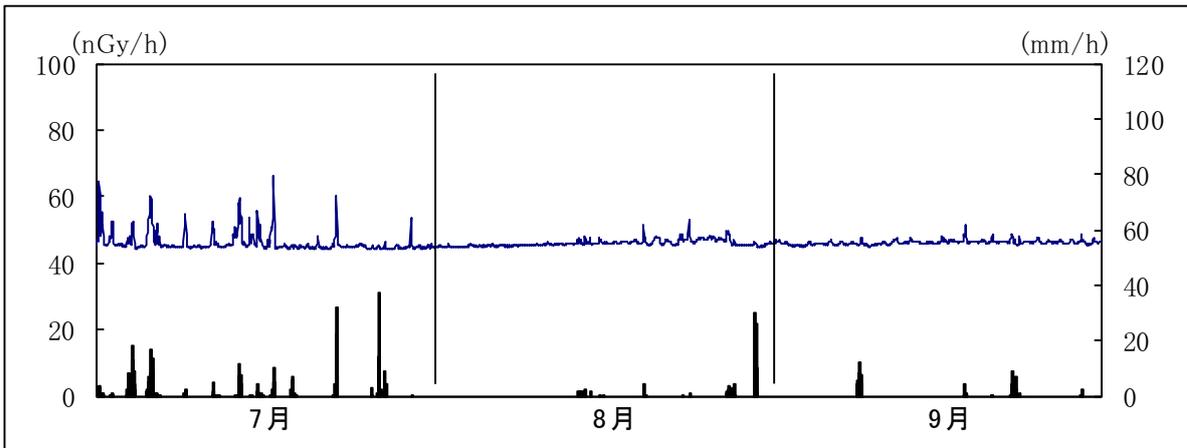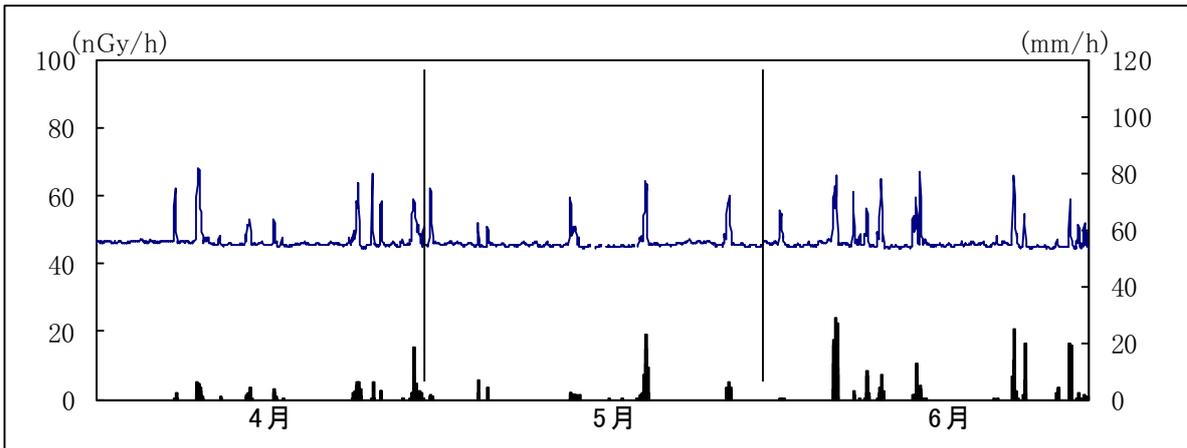





※上線は線量率, 下線は降雨量

御前崎市 佐倉三区

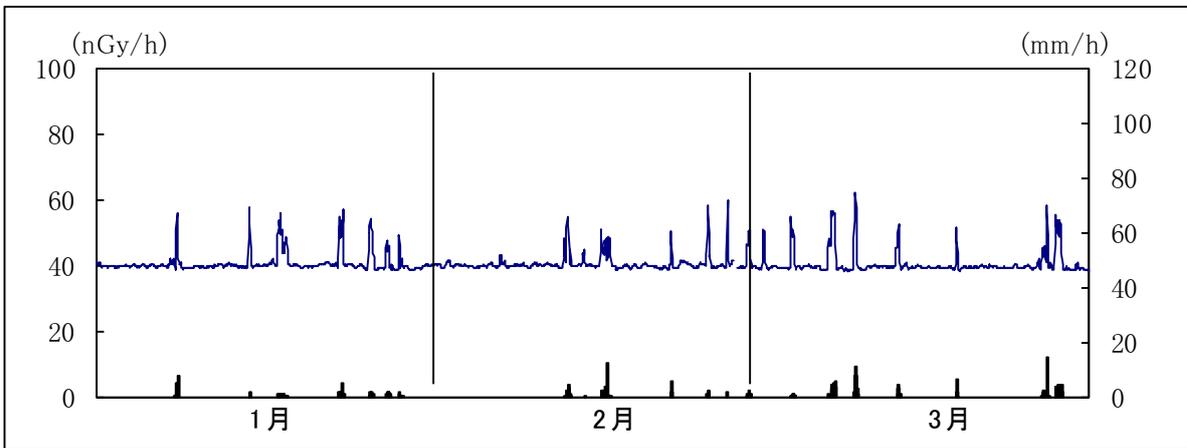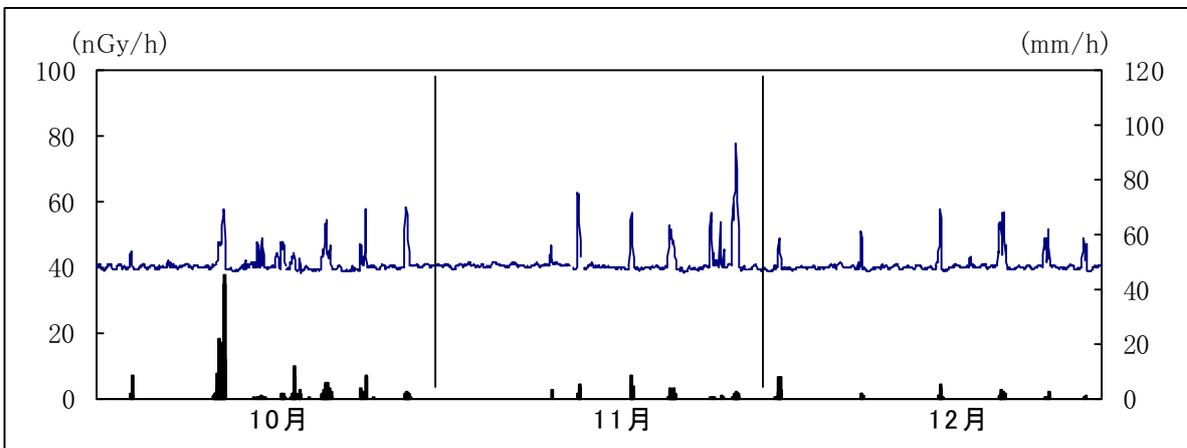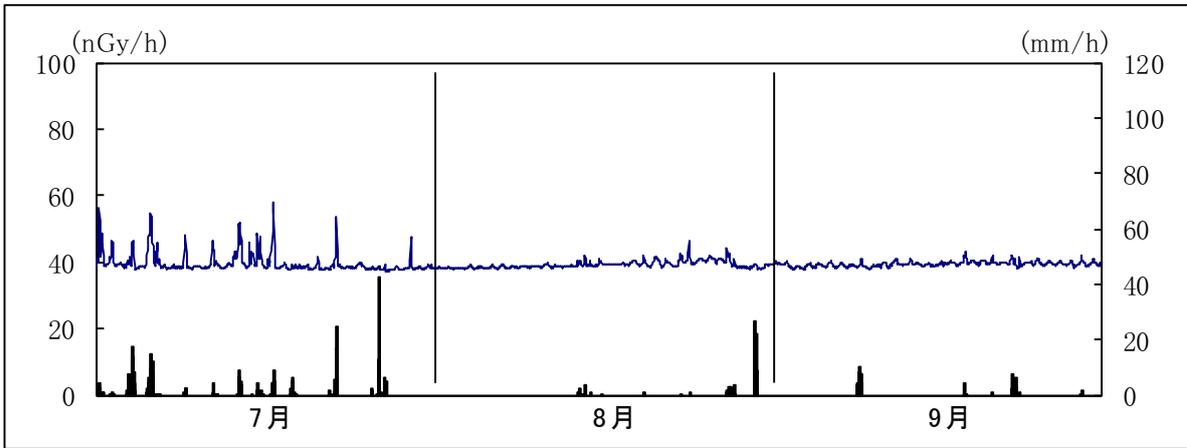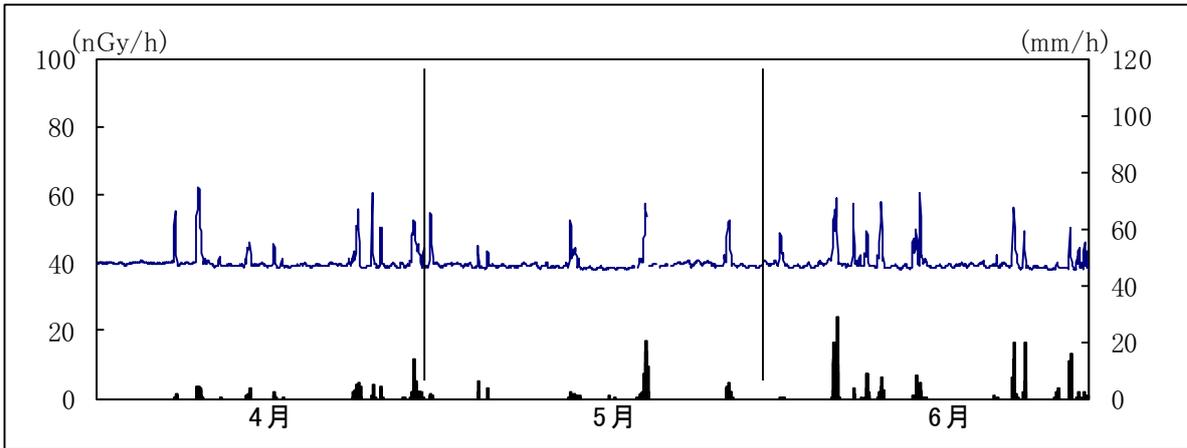





※上線は線量率, 下線は降雨量

御前崎市 平場

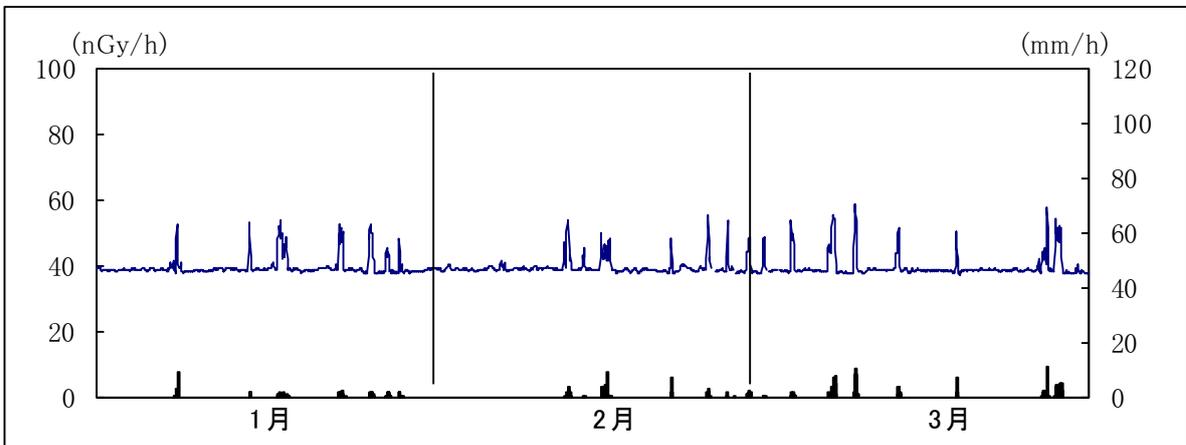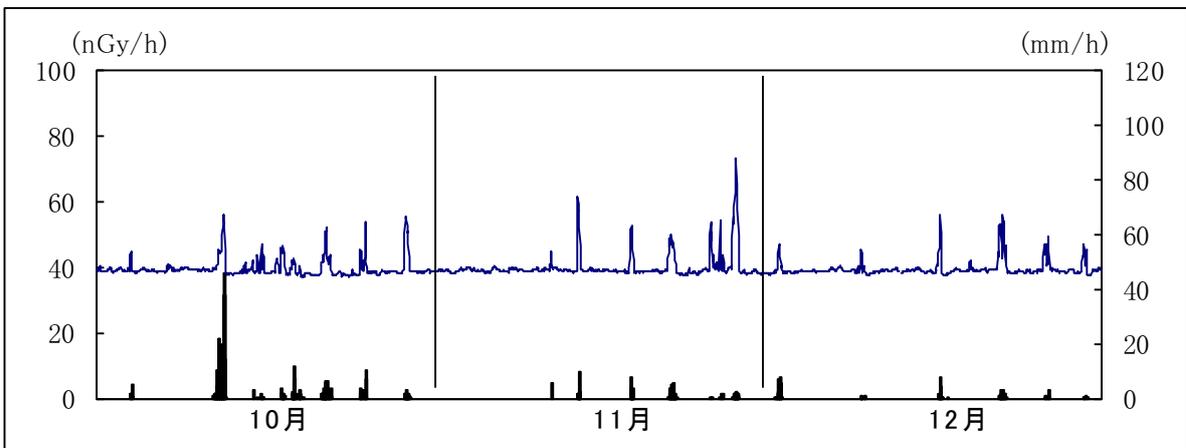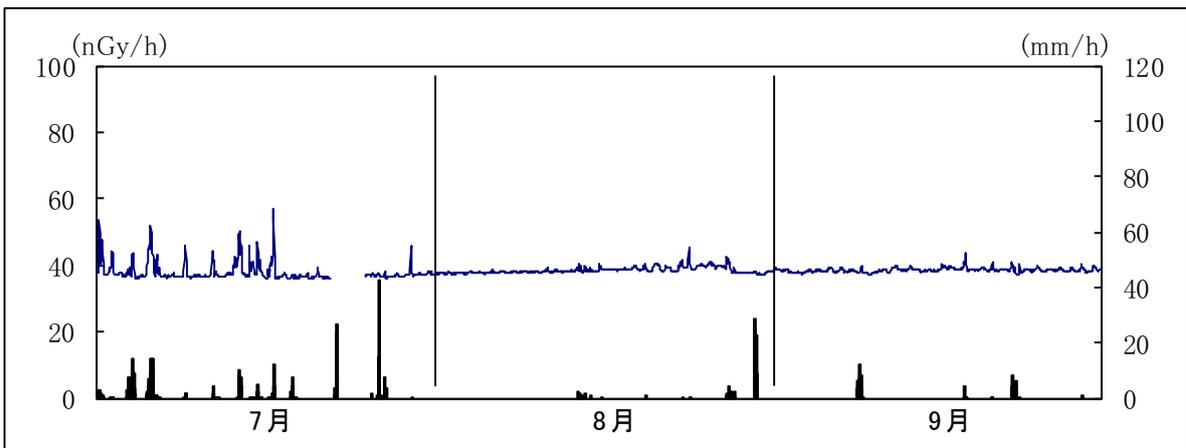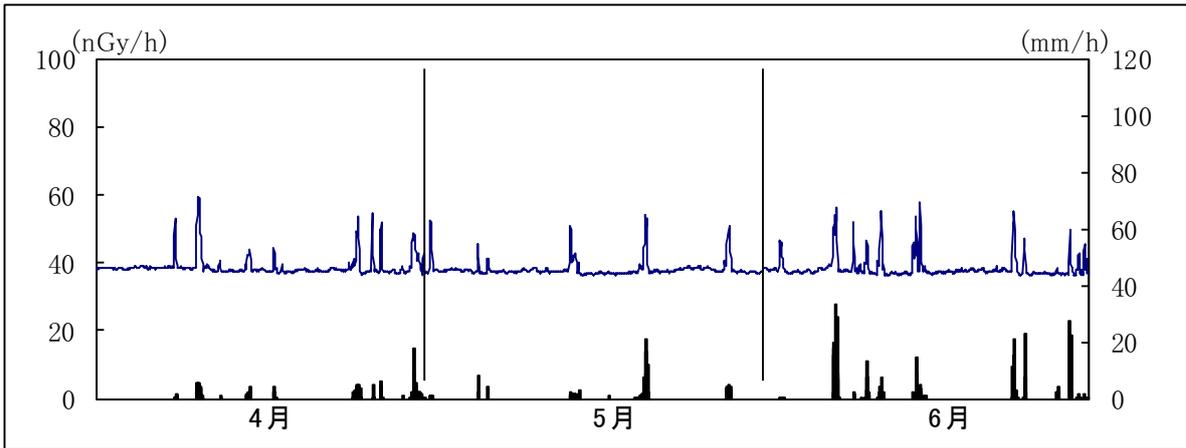





※上線は線量率, 下線は降雨量

御前崎市 白羽小学校

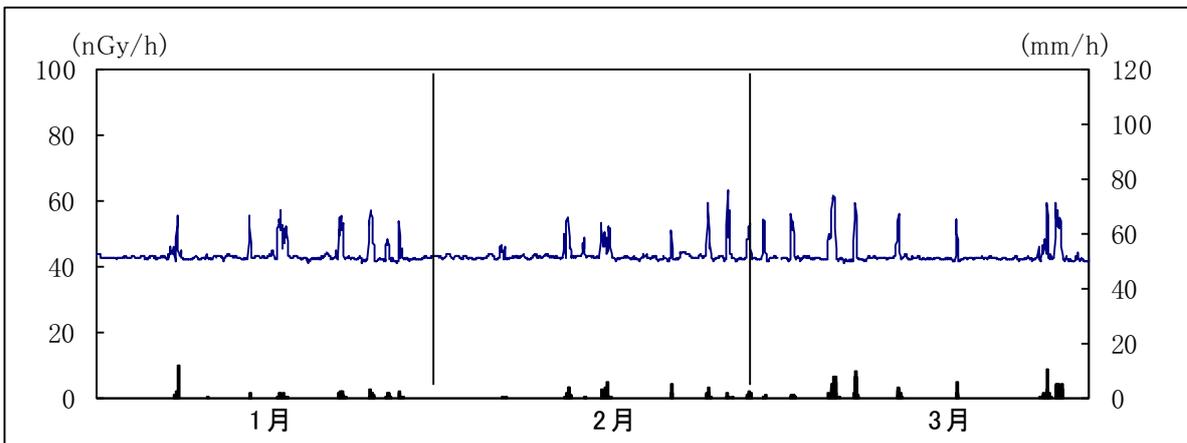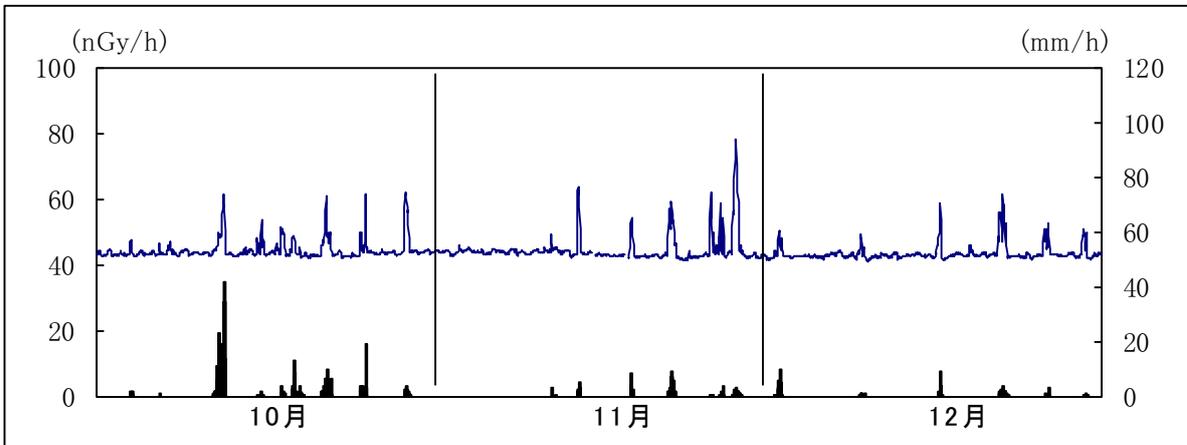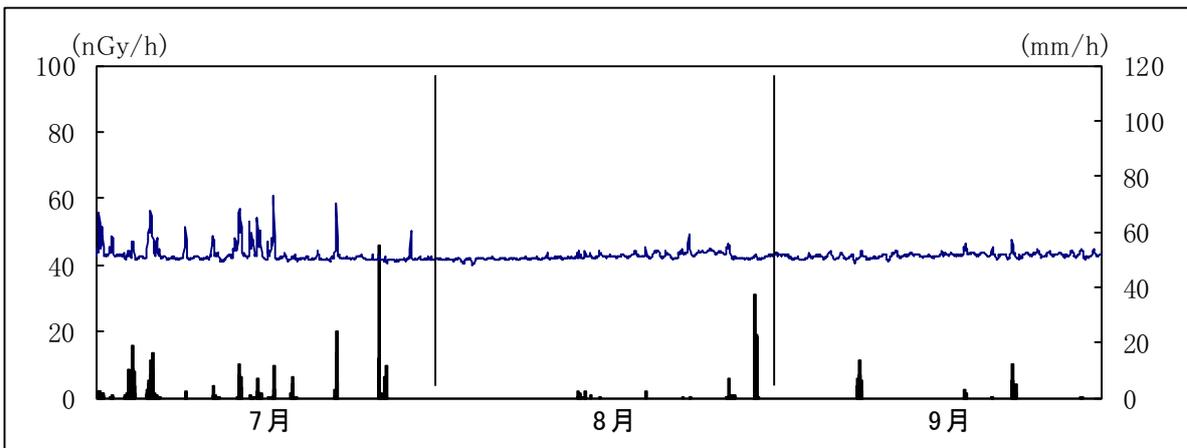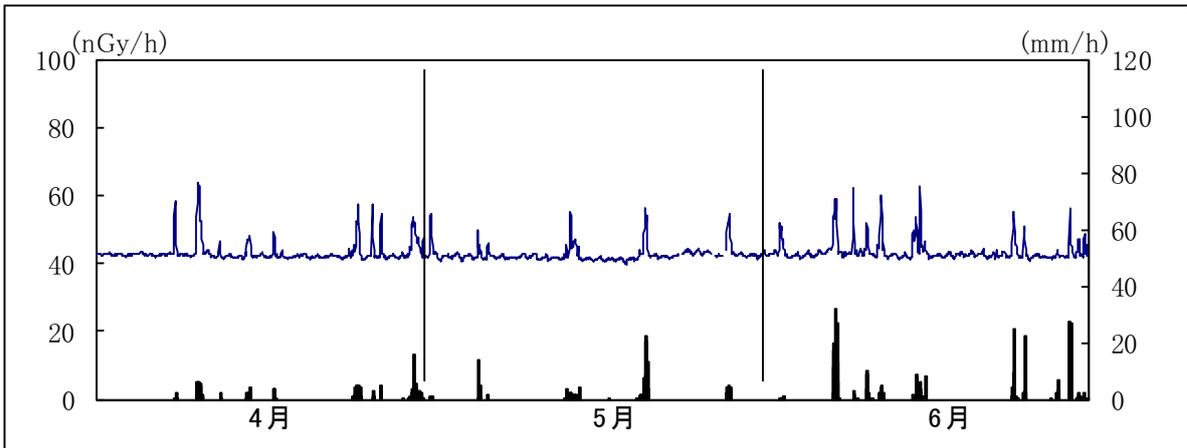





※上線は線量率, 下線は降雨量

牧之原市 地頭方小学校

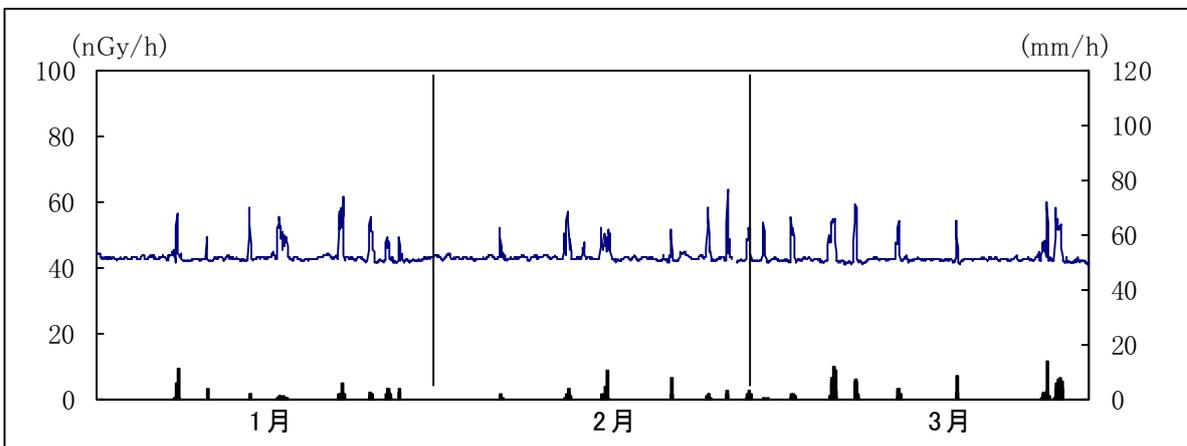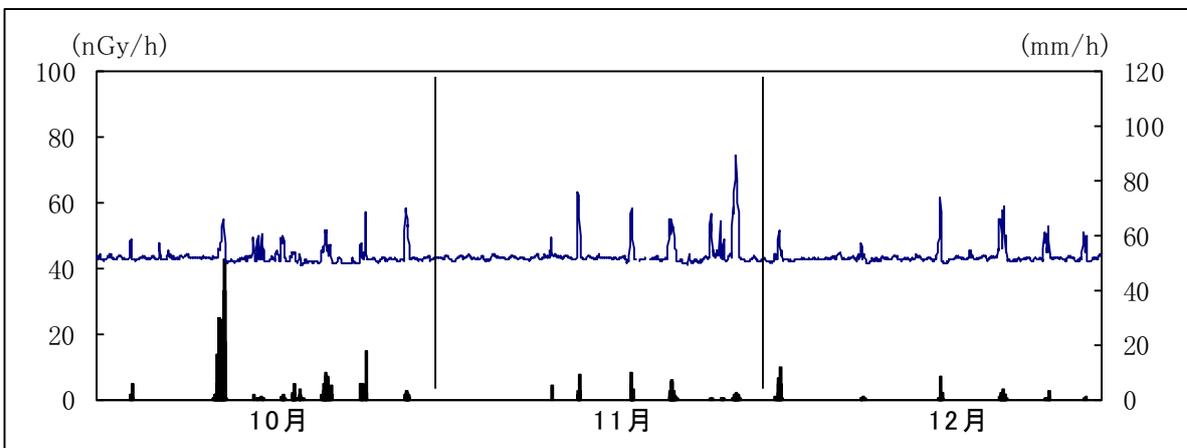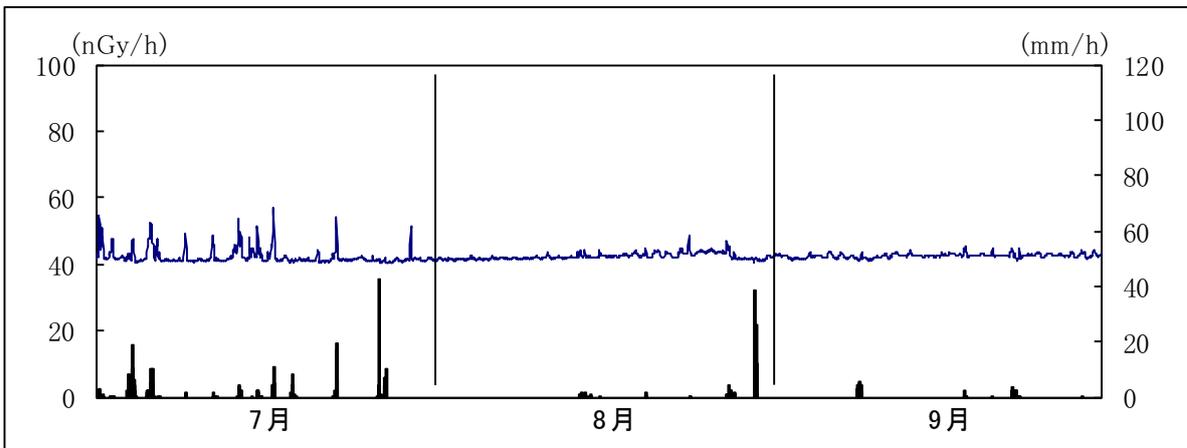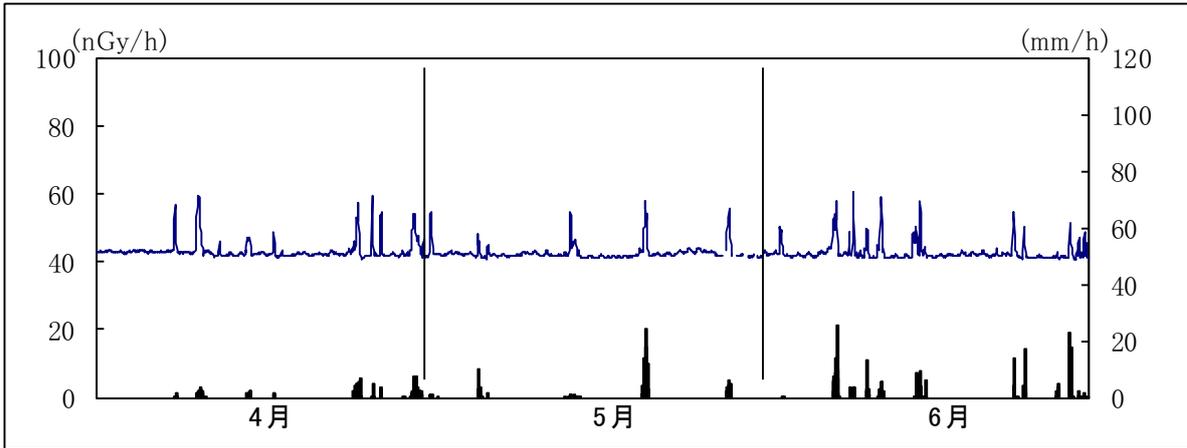





※上線は線量率, 下線は降雨量

御前崎市 旧監視センター

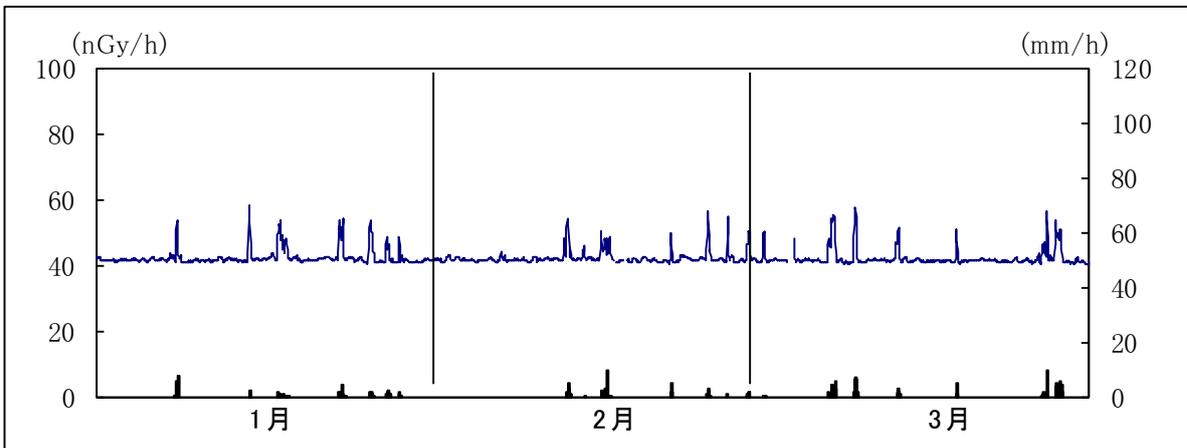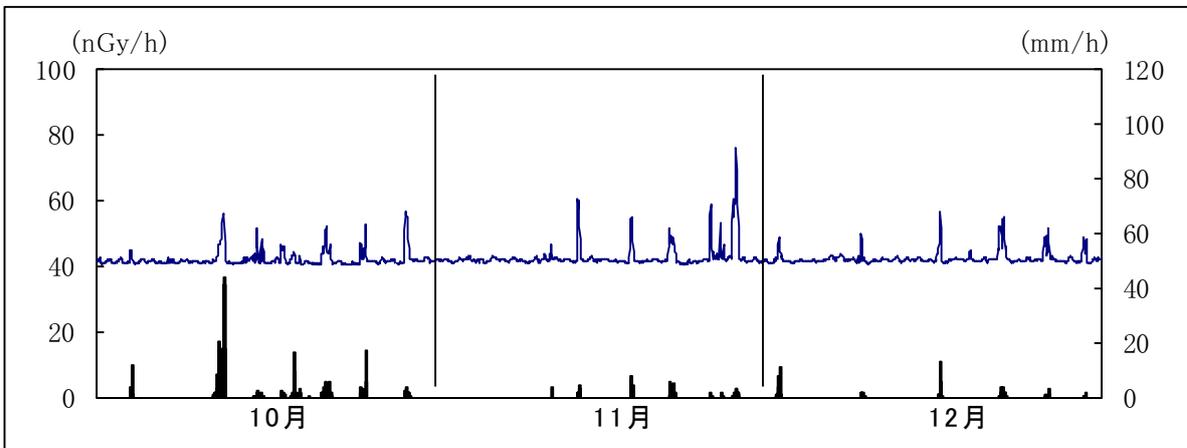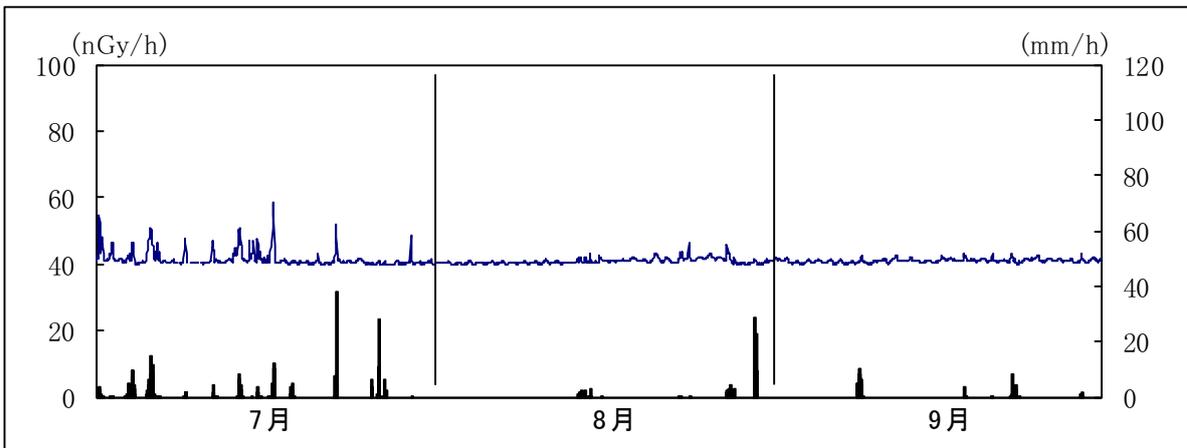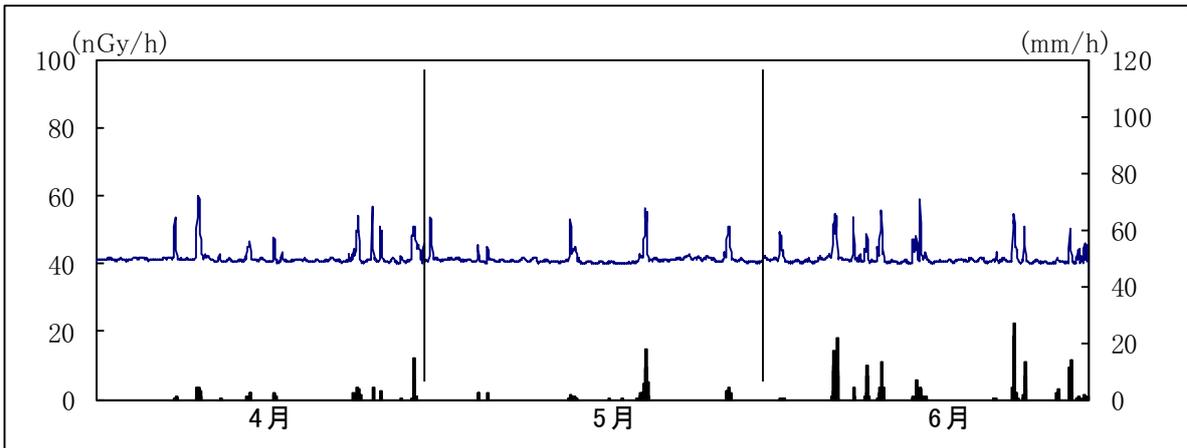





※上線は線量率, 下線は降雨量

御前崎市 草笛

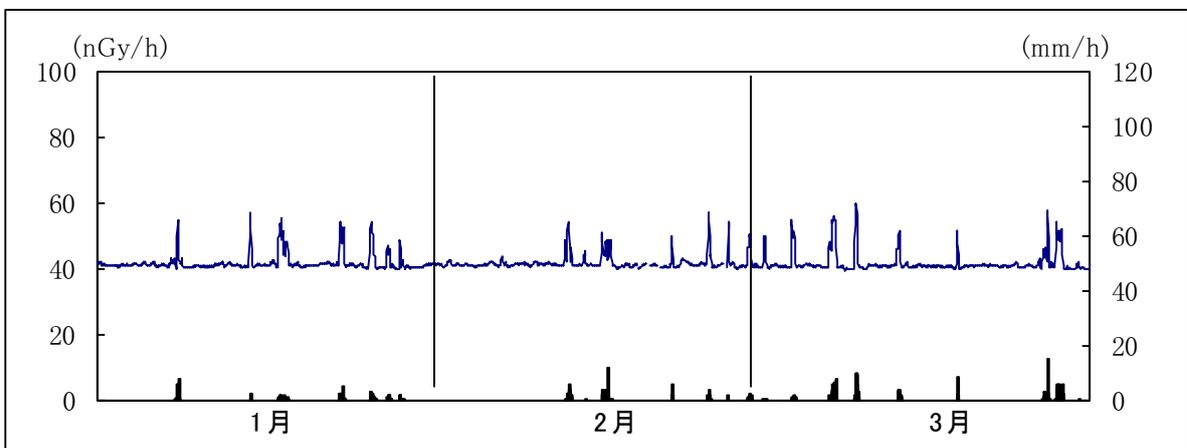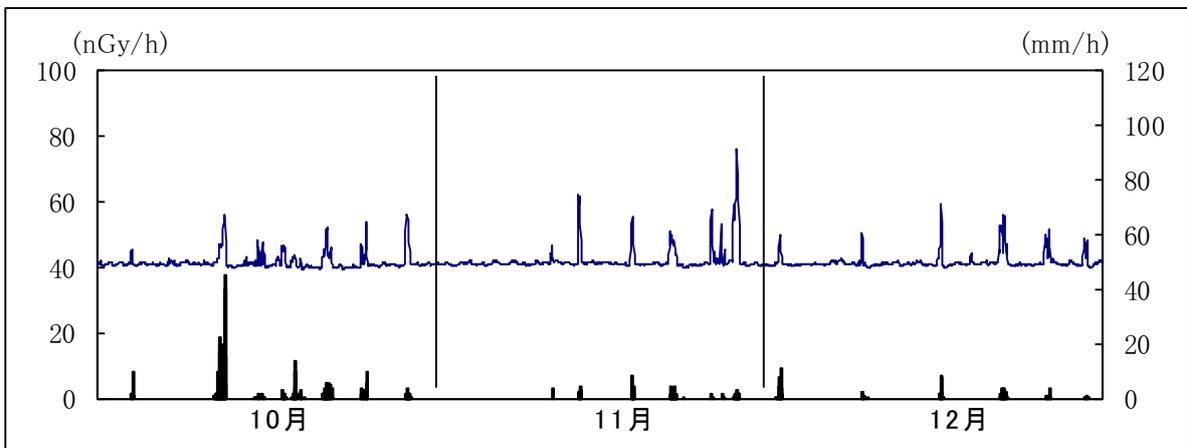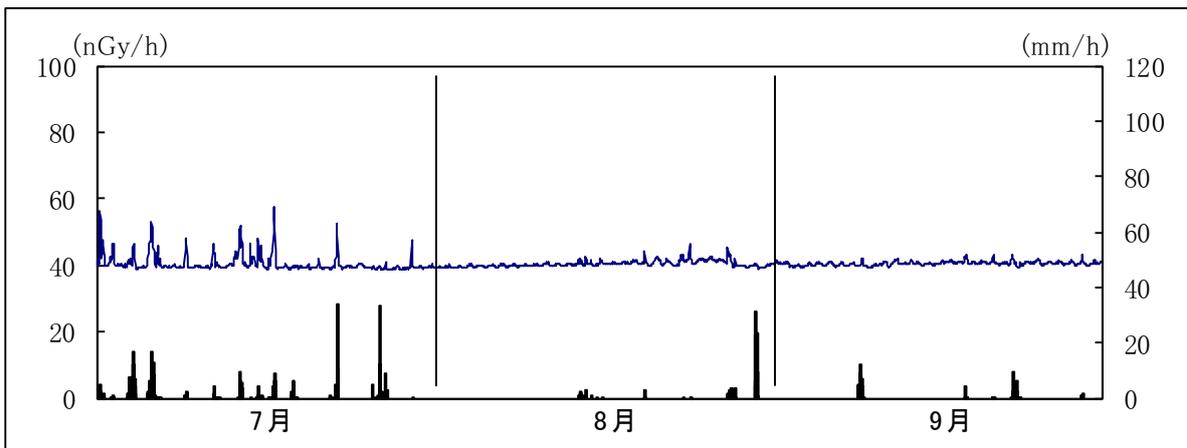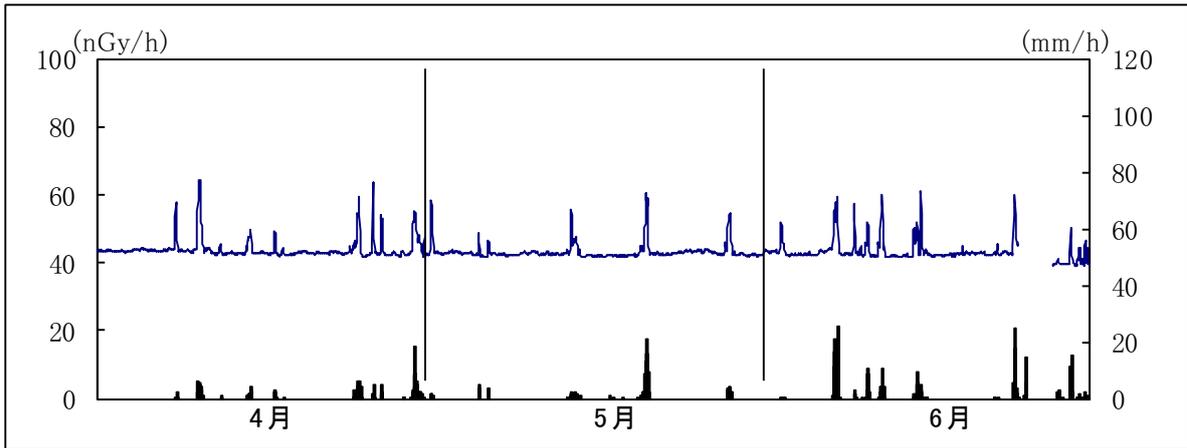





※上線は線量率, 下線は降雨量

御前崎市 新神子

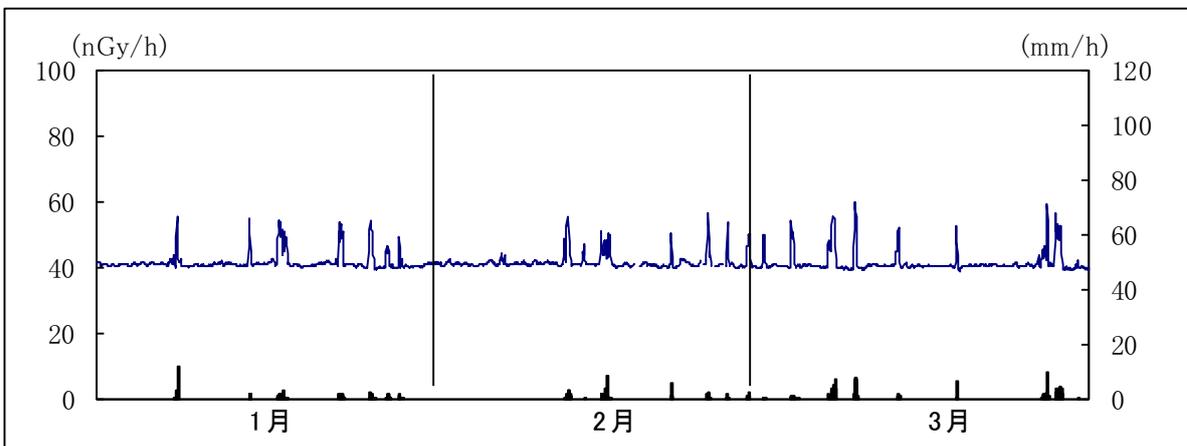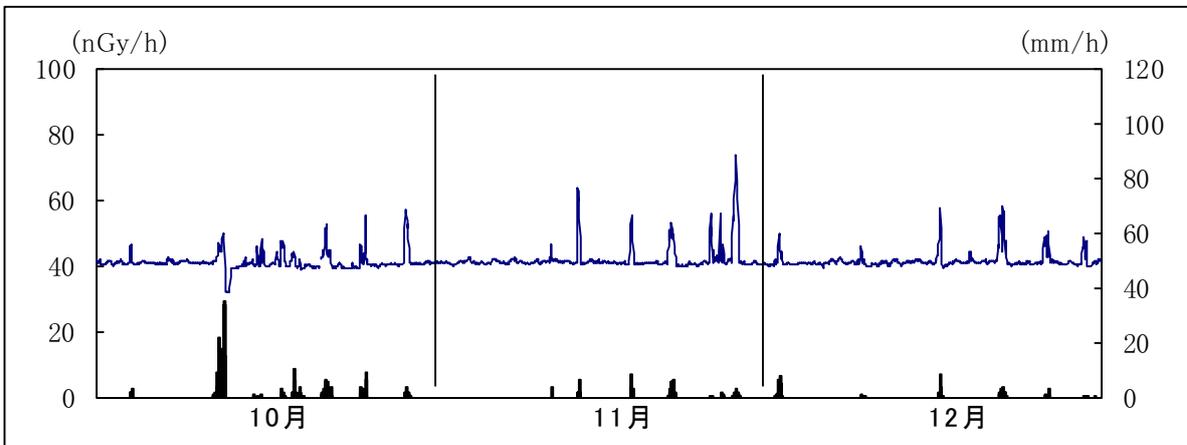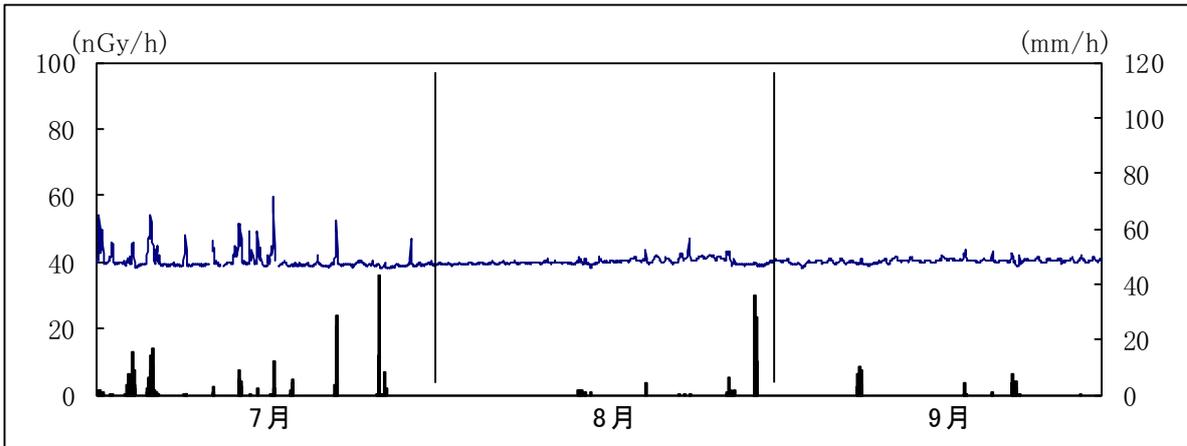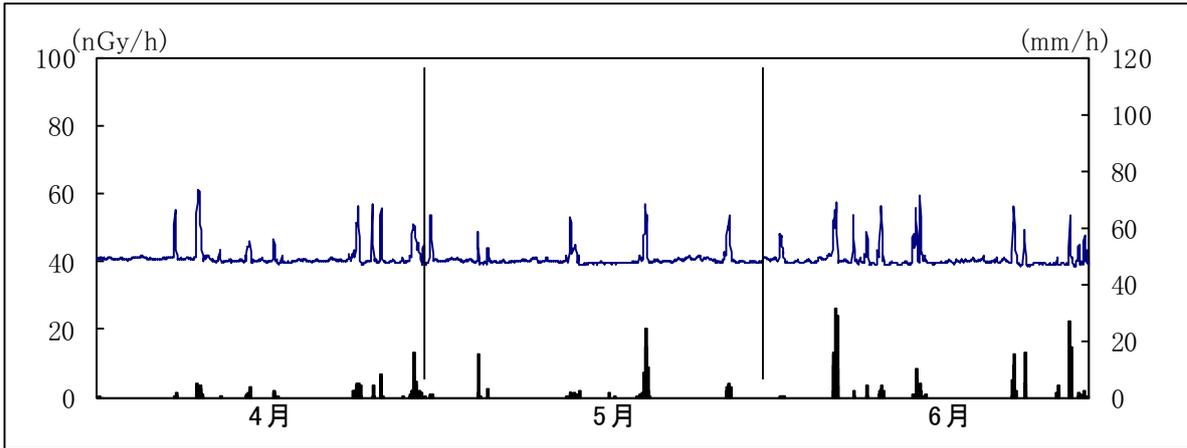





※上線は線量率, 下線は降雨量

御前崎市 浜岡北小学校

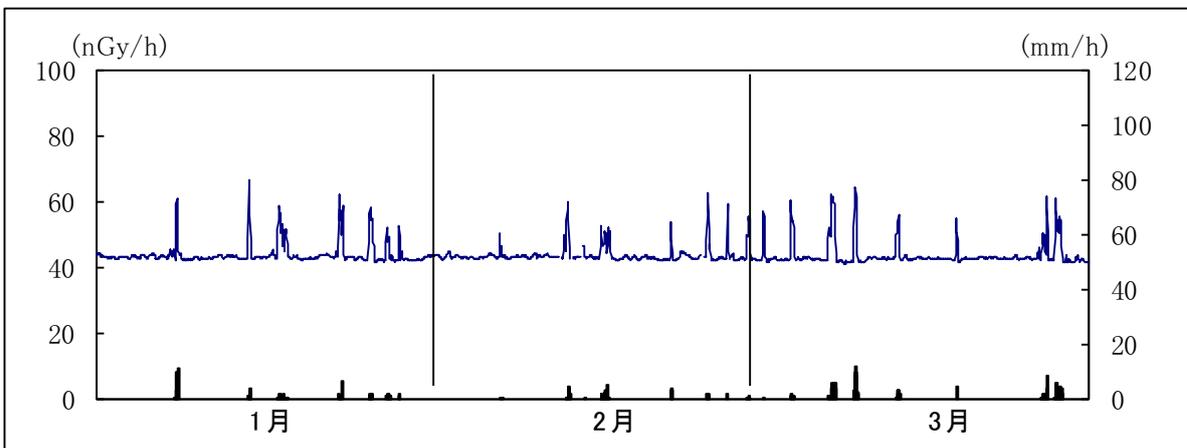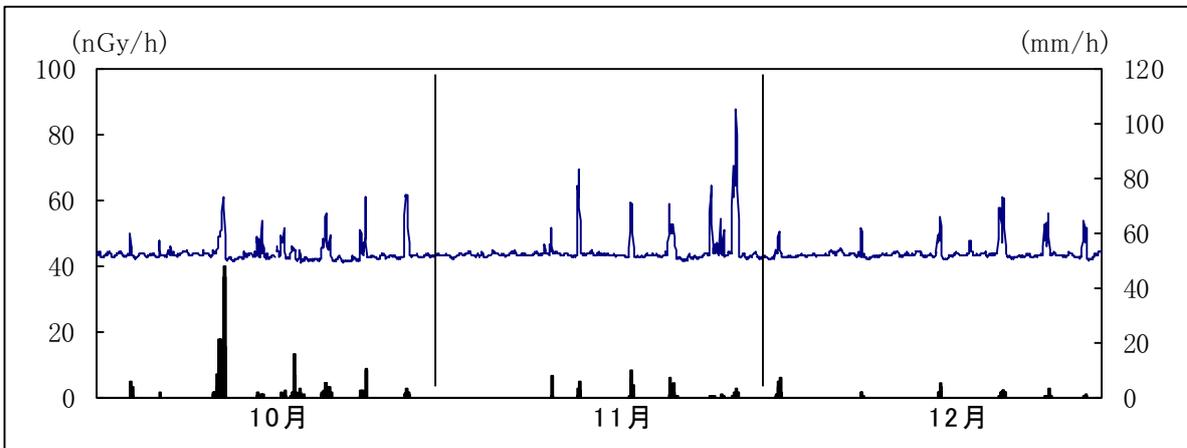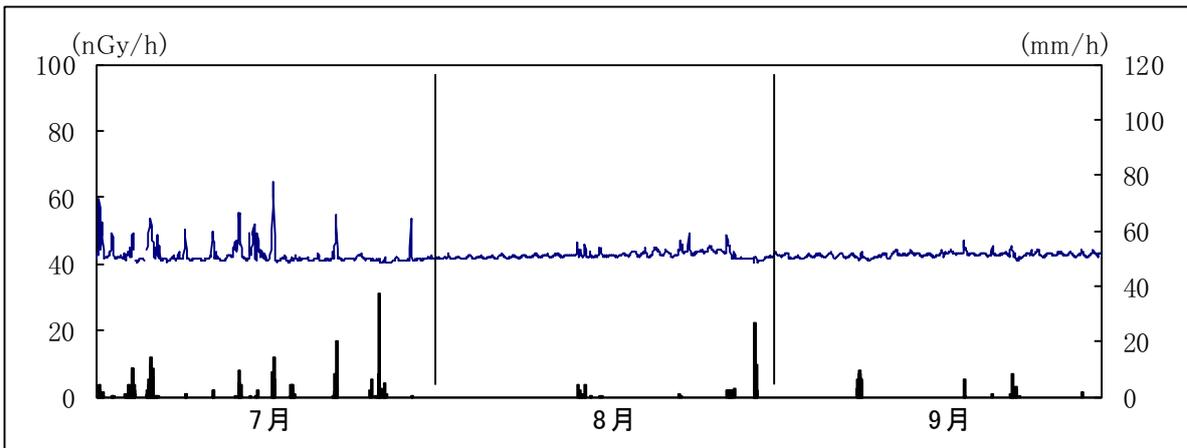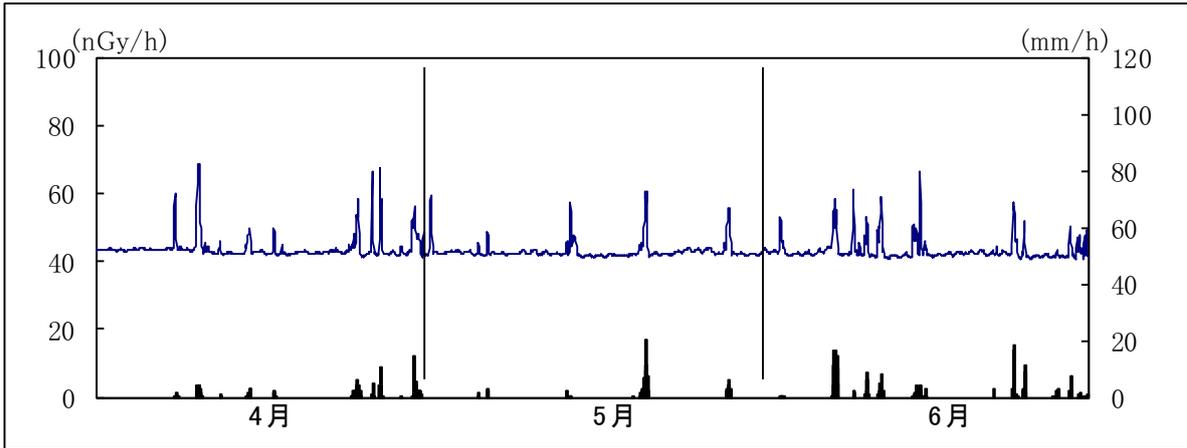





※上線は線量率, 下線は降雨量

掛川市 大東支所

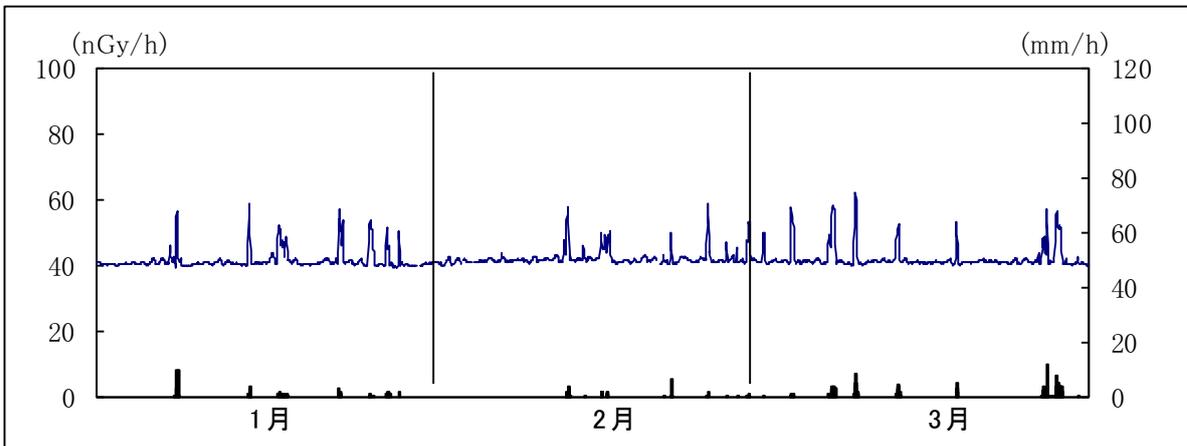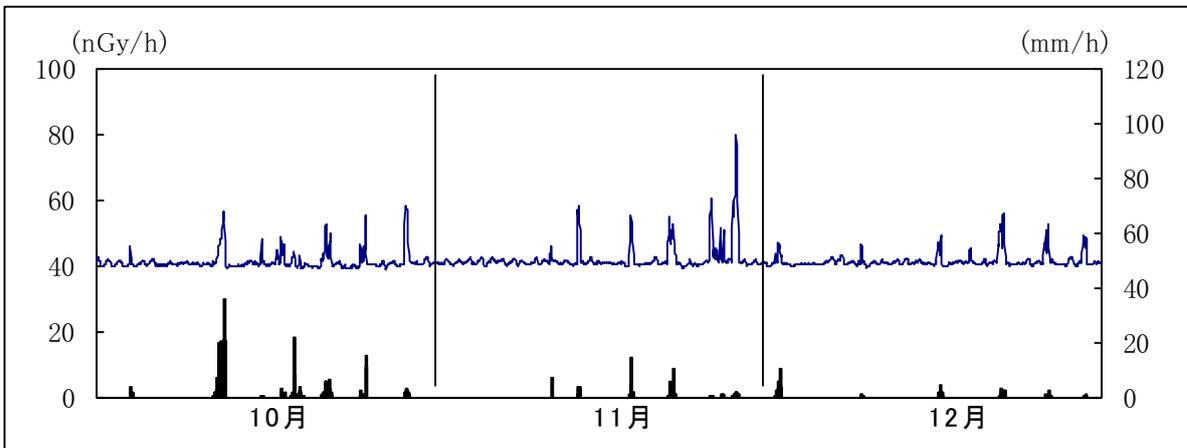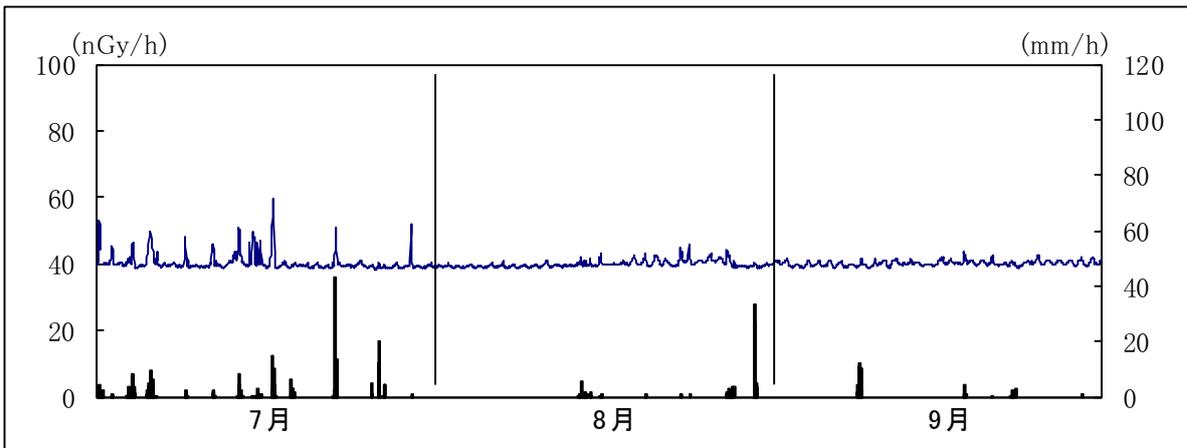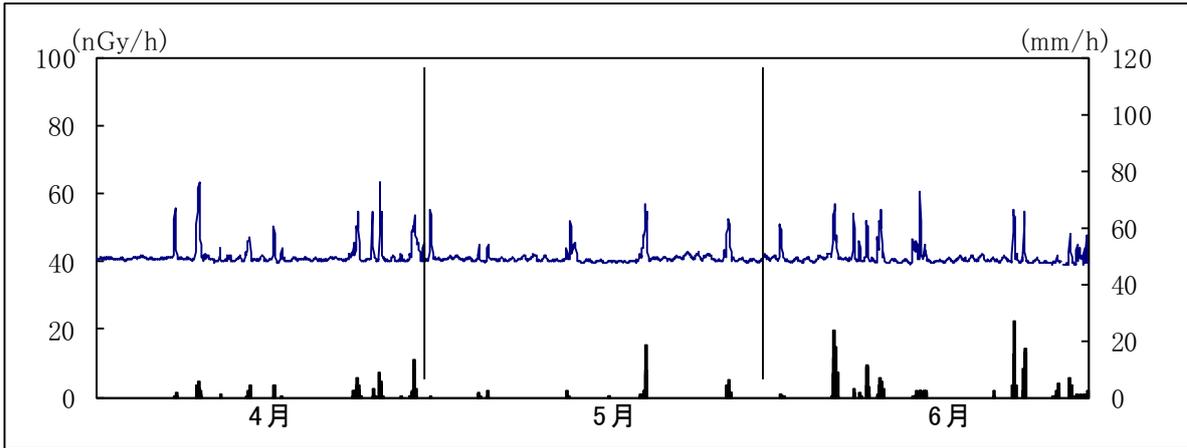

※上線は線量率, 下線は降雨量

菊川市水道事務所

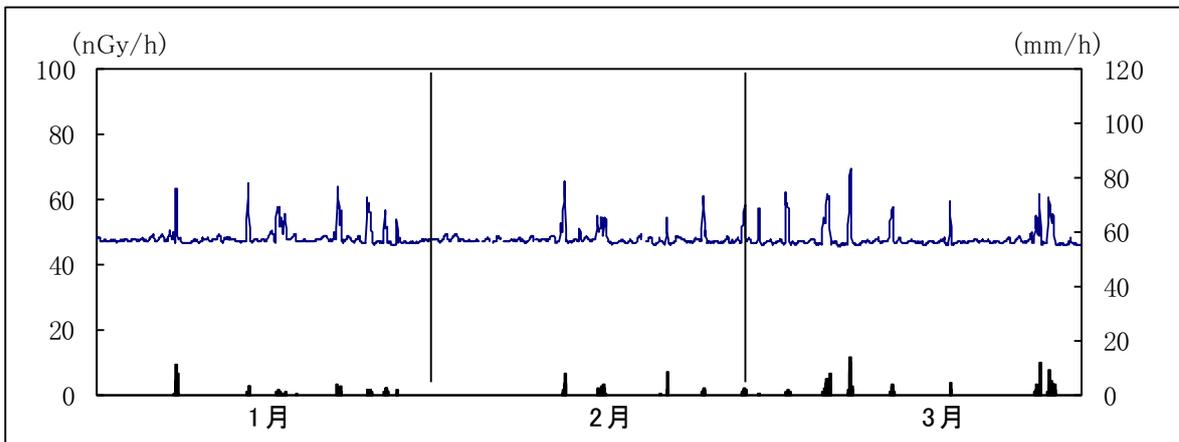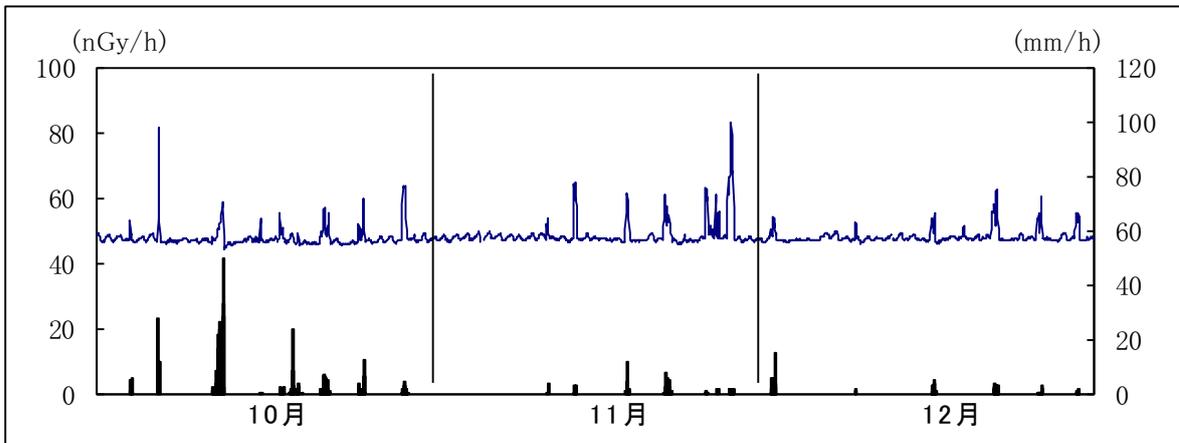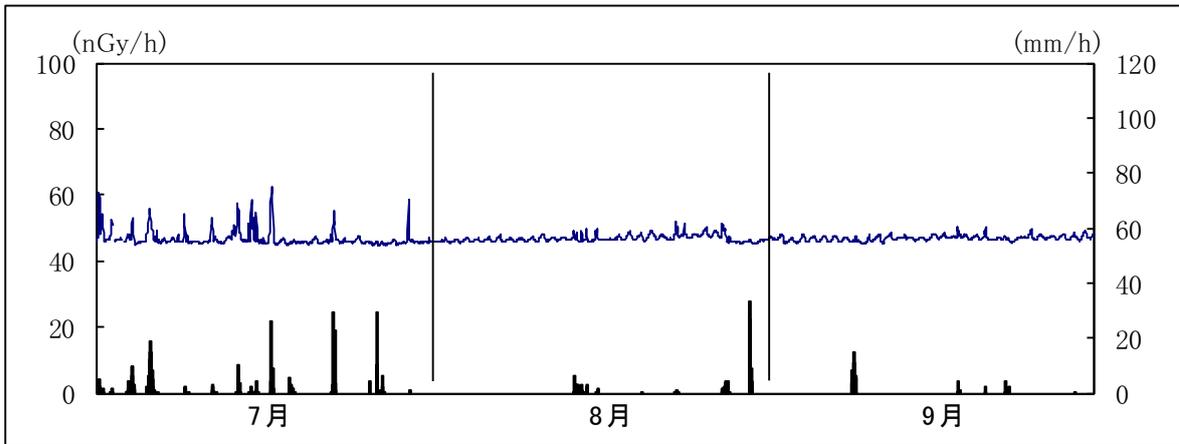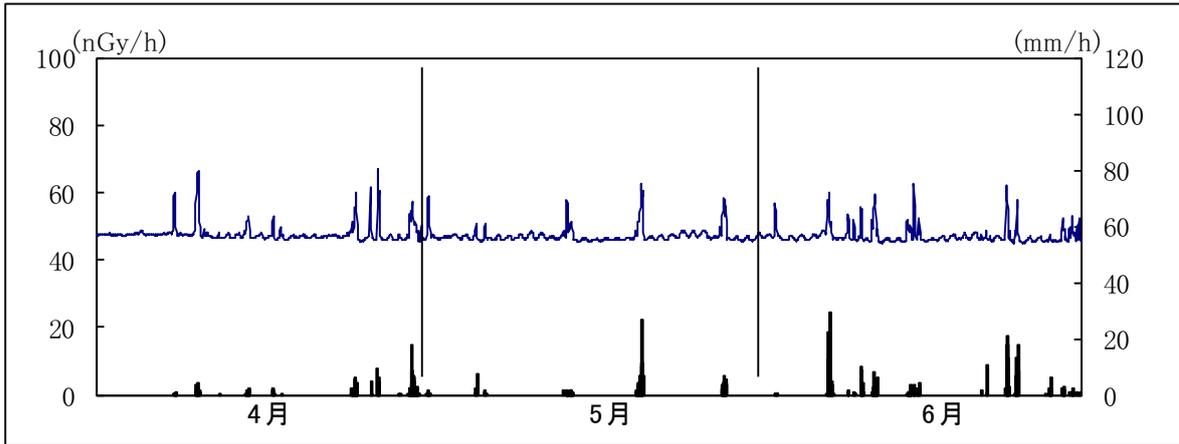

※上線は線量率, 下線は降雨量

(4) 積算線量

単位：mGy

ポイント番号	測定地点 地点名	測定値							
		平成31年3月19日～ 令和元年6月18日 (92日積算値)		令和元年6月19日～ 令和元年9月18日 (92日積算値)		令和元年9月19日～ 令和元年12月24日 (97日積算値)		令和元年12月25日～ 令和2年3月11日 (78日積算値)	
		県	中電	県	中電	県	中電	県	中電
1	御前崎市 西上ノ原	-	0.14	-	0.14	-	0.15	-	0.11
2	上ノ原岩根	-	0.15	-	0.15	-	0.17	-	0.13
3	玄保	-	0.14	-	0.14	-	0.15	-	0.12
4	洗井	-	0.14	-	0.13	-	0.14	-	0.11
17	上比木	-	0.16	-	0.16	-	0.17	-	0.13
18	三間	-	0.15	-	0.15	-	0.16	-	0.12
19	名波	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.13	0.13
21	宮内 ¹⁾	-	0.15	-	0.15	-	0.16	-	0.13
22	中田	-	0.17	-	0.16	-	0.18	-	0.13
23	旧朝比奈小学校	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.12	0.13
24	下朝比奈	-	0.15	-	0.15	-	0.16	-	0.12
25	木ヶ谷	-	0.15	-	0.15	-	0.16	-	0.12
26	蒲池	-	0.14	-	0.14	-	0.15	-	0.12
27	塩原新田	-	0.15	-	0.15	-	0.16	-	0.12
28	合戸東前	-	0.15	-	0.15	-	0.16	-	0.13
29	七ツ山	-	0.14	-	0.14	-	0.15	-	0.12
30	落合	-	0.15	-	0.14	-	0.15	-	0.12
31	八千代	-	0.15	-	0.14	-	0.15	-	0.12
32	し尿処理場	-	0.14	-	0.14	-	0.15	-	0.12
33	西佐倉	-	0.15	-	0.15	-	0.16	-	0.12
34	桜ヶ池	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.11	0.12
35	中町	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.18	0.14	0.14
36	桜ヶ池公民館	-	0.15	-	0.15	-	0.16	-	0.13
58	第6分団	0.15	0.16	0.15	0.15	0.16	0.17	0.13	0.13
38	上ノ原	-	0.14	-	0.13	-	0.15	-	0.11
39	上ノ原平場前	-	0.15	-	0.14	-	0.16	-	0.12
40	合戸西前	-	0.14	-	0.13	-	0.15	-	0.11
41	合戸池田	-	0.15	-	0.15	-	0.16	-	0.12
42	門屋石田	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.13	0.13
43	中尾	-	0.17	-	0.17	-	0.18	-	0.14
44	白砂	-	0.13	-	0.13	-	0.14	-	0.11

単位：mGy

ポイント番号	測定地点 地点名	測定値							
		平成31年3月19日～ 令和元年6月18日 (92日積算値)		令和元年6月19日～ 令和元年9月18日 (92日積算値)		令和元年9月19日～ 令和元年12月24日 (97日積算値)		令和元年12月25日～ 令和2年3月11日 (78日積算値)	
		県	中電	県	中電	県	中電	県	中電
45	御前崎市 平場	-	0.14	-	-	-	0.15	-	0.12
46	海山	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.12	0.12
47	本町公民館	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.12	0.12
48	有ヶ谷	-	0.15	-	-	-	0.16	-	0.12
49	朝比奈原公民館	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.16	0.12	0.12
5	借宿	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.11	0.12
6	中西	-	0.14	-	-	-	0.15	-	0.12
7	白羽小学校 ²⁾	-	0.15	-	-	-	0.16	-	0.13
8	薄原前	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.12	0.12
9	広沢	-	0.13	-	-	-	0.14	-	0.11
10	芹沢	-	0.15	-	-	-	0.16	-	0.12
11	西山	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.12	0.13
12	遠代	-	0.13	-	-	-	0.14	-	0.11
13	牧之原市 堀野新田	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.11	0.11
14	地頭方天白	-	0.13	-	-	-	0.14	-	0.11
15	地頭方小学校	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.12	0.12
16	旧地頭方中学校	-	0.15	-	-	-	0.16	-	0.13
20	笠名	-	0.15	-	-	-	0.16	-	0.13
50	菅山保育園	-	0.15	-	-	-	0.16	-	0.13
51	鬼女新田公民館	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.12	0.12
52	相良庁舎	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.12	0.12
53	掛川市 千浜小学校	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.13	0.13
54	大東支所	-	0.15	-	-	-	0.16	-	0.13
55	菊川市 南山駐在所	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.15	0.12	0.12
56	水道事務所	-	0.15	-	-	-	0.16	-	0.13
57	東小学校	-	0.14	-	-	-	0.16	-	0.12

2 環境試料中の放射能

(1) 全アルファ・全ベータ放射能（浮遊塵）

① 集塵中全アルファ・全ベータ放射能比

単位：－

測定地点名	月	測定値		測定地点名	月	測定値	
		最小値	最大値			最小値	最大値
御前崎市 白砂	4月	* ¹⁾	3.8	御前崎市 白羽小学校	4月	2.5	3.7
	5月	*	3.7		5月	*	4.0
	6月	*	3.5		6月	*	4.0
	7月	*	3.5		7月	*	3.2
	8月	*	3.5		8月	*	3.0
	9月	*	3.8		9月	*	3.2
	10月	*	4.0		10月	*	3.1
	11月	2.8	4.0		11月	2.3	3.0
	12月	2.8	3.7		12月	2.3	3.0
	1月	2.8	3.8		1月	2.3	3.1
	2月	2.7	3.6		2月	2.4	3.1
	3月	2.6	3.7		3月	2.2	3.4
	御前崎市 中町	4月	2.3		3.4	牧之原市 地頭方小学校	4月
5月		*	3.8	5月	*		3.5
6月		*	3.3	6月	*		3.8
7月		*	3.3	7月	*		4.1
8月		*	3.3	8月	*		3.4
9月		*	3.4	9月	*		3.3
10月		*	3.2	10月	*		3.6
11月		2.4	3.1	11月	2.5		3.3
12月		*	3.1	12月	2.4		3.1
1月		2.3	3.2	1月	2.3		3.2
2月		2.4	3.1	2月	2.3		3.3
3月		2.4	3.1	3月	2.2		3.1
御前崎市 平場		4月	*	3.7			
	5月	*	3.5				
	6月	*	3.7				
	7月	*	3.9				
	8月	*	3.9				
	9月	*	4.2				
	10月	*	4.2				
	11月	3.1	4.0				
	12月	*	4.0				
	1月	2.9	4.1				
	2月	2.9	3.9				
	3月	2.7	4.1				

注1) 「*」は、「LTD：検出限界未満」を表す。

② 集塵中の全ベータ放射能

単位：Bq/m³

測定地点名	月	測定値	
		最小値	最大値
御前崎市 白 砂	4月	* ¹⁾	5.9
	5月	*	10
	6月	*	7.2
	7月	*	7.1
	8月	*	10
	9月	*	8.1
	10月	*	8.9
	11月	0.32	8.7
	12月	0.32	9.8
	1月	0.23	9.4
	2月	0.31	8.8
	3月	0.18	7.2
御前崎市 中 町	4月	0.14	5.3
	5月	*	8.2
	6月	*	6.4
	7月	*	7.1
	8月	*	9.9
	9月	*	7.1
	10月	*	9.0
	11月	0.29	8.6
	12月	*	9.6
	1月	0.21	9.5
	2月	0.27	8.2
	3月	0.16	6.9
御前崎市 平 場	4月	*	4.8
	5月	*	7.3
	6月	*	7.2
	7月	*	9.8
	8月	*	7.4
	9月	*	6.4
	10月	*	5.6
	11月	0.29	7.4
	12月	*	8.1
	1月	0.24	7.9
	2月	0.29	6.7
	3月	0.20	5.9

測定地点名	月	測定値	
		最小値	最大値
御前崎市 白羽小学校	4月	0.11	3.9
	5月	*	6.4
	6月	*	6.5
	7月	*	9.6
	8月	*	6.6
	9月	*	5.4
	10月	*	5.5
	11月	0.26	5.9
	12月	0.69	7.0
	1月	0.22	6.9
	2月	0.21	5.5
	3月	0.15	5.0
牧之原市 地頭方小学校	4月	*	4.5
	5月	*	7.2
	6月	*	6.8
	7月	*	6.0
	8月	*	7.4
	9月	*	5.8
	10月	*	8.2
	11月	0.28	6.3
	12月	0.31	6.9
	1月	0.22	6.8
	2月	0.37	6.7
	3月	0.22	6.7

注1) 「*」は、「LTD：検出限界未満」を表す。

③ 集塵終了6時間後の全ベータ放射能

単位：Bq/m³

測定地点名	月	測定値	
		最小値	最大値
御前崎市 白砂	4月	* ¹⁾	0.19
	5月	*	0.28
	6月	*	0.28
	7月	*	0.12
	8月	*	0.23
	9月	*	0.16
	10月	*	0.21
	11月	*	0.20
	12月	*	0.15
	1月	*	0.13
	2月	*	0.14
	3月	*	0.20
御前崎市 中町	4月	*	0.17
	5月	*	0.20
	6月	*	0.16
	7月	*	0.14
	8月	*	0.21
	9月	*	0.15
	10月	*	0.19
	11月	*	0.17
	12月	*	0.14
	1月	*	0.11
	2月	*	0.14
	3月	*	0.18
御前崎市 平場	4月	*	0.12
	5月	*	0.16
	6月	*	0.17
	7月	*	0.14
	8月	*	0.16
	9月	*	0.13
	10月	*	0.15
	11月	*	0.13
	12月	*	0.088
	1月	*	0.079
	2月	*	0.11
	3月	*	0.19

測定地点名	月	測定値	
		最小値	最大値
御前崎市 白羽小学校	4月	*	0.075
	5月	*	0.11
	6月	*	0.084
	7月	*	0.063
	8月	*	0.11
	9月	*	0.087
	10月	*	0.10
	11月	*	0.078
	12月	*	0.067
	1月	*	0.053
	2月	*	0.060
	3月	*	0.080
牧之原市 地頭方小学校	4月	*	0.21
	5月	*	0.29
	6月	*	0.20
	7月	*	0.19
	8月	*	0.16
	9月	*	0.13
	10月	*	0.22
	11月	*	0.17
	12月	*	0.12
	1月	*	0.13
	2月	*	0.27
	3月	*	0.28

注1) 「*」は、「LTD：検出限界未満」を表す。

(2) 核種分析

ア 機器分析 (ガンマ線放出核種)

① 浮遊塵

単位：mBq/m³

採取地点名	採取期間	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
御前崎市 白砂	H31年4月1日～R1年5月6日	* ¹⁾	*	*	*	*	*	*	*
	R1年5月7日～R1年6月2日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年6月3日～R1年6月30日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年7月1日～R1年7月31日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年8月1日～R1年9月1日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年9月2日～R1年9月30日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年10月1日～R1年10月31日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年11月1日～R1年12月1日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年12月2日～R2年1月5日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R2年1月6日～R2年2月2日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R2年2月3日～R2年3月1日	*	*	*	*	*	*	*	*
R2年3月2日～R2年3月31日	*	*	*	*	*	*	*	*	
御前崎市 中町	H31年4月1日～R1年5月6日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年5月7日～R1年6月2日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年6月3日～R1年6月30日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年7月1日～R1年7月31日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年8月1日～R1年9月1日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年9月2日～R1年9月30日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年10月1日～R1年10月31日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年11月1日～R1年12月1日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年12月2日～R2年1月5日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R2年1月6日～R2年2月2日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R2年2月3日～R2年3月1日	*	*	*	*	*	*	*	*
R2年3月2日～R2年3月31日	*	*	*	*	*	*	*	*	
御前崎市 平場	H31年4月1日～R1年5月6日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年5月7日～R1年6月2日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年6月3日～R1年6月30日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年7月1日～R1年7月31日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年8月1日～R1年9月1日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年9月2日～R1年9月30日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年10月1日～R1年10月31日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年11月1日～R1年12月1日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年12月2日～R2年1月5日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R2年1月6日～R2年2月2日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R2年2月3日～R2年3月1日	*	*	*	*	*	*	*	*
R2年3月2日～R2年3月31日	*	*	*	*	*	*	0.0086	*	

注1) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

単位：mBq/m³

採取地点名	採取期間	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
御前崎市 白羽小学校	H31年4月1日～R1年5月6日	* ¹⁾	*	*	*	*	*	*	*
	R1年5月7日～R1年6月2日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年6月3日～R1年6月30日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年7月1日～R1年7月31日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年8月1日～R1年9月1日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年9月2日～R1年9月30日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年10月1日～R1年10月31日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年11月1日～R1年12月1日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年12月2日～R2年1月5日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R2年1月6日～R2年2月2日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R2年2月3日～R2年3月1日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R2年3月2日～R2年3月31日	*	*	*	*	*	*	*	*
牧之原市 地頭方小学校	H31年4月1日～R1年5月6日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年5月7日～R1年6月2日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年6月3日～R1年6月30日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年7月1日～R1年7月31日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年8月1日～R1年9月1日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年9月2日～R1年9月30日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年10月1日～R1年10月31日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年11月1日～R1年12月1日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年12月2日～R2年1月5日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R2年1月6日～R2年2月2日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R2年2月3日～R2年3月1日	*	*	*	*	*	*	*	*
	R2年3月2日～R2年3月31日	*	*	*	*	*	*	*	*

注1) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

② 降下物

単位：Bq/m²

採取地点名	採取期間	測定機関	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
御前崎市 池新田	H31年4月1日 ～R1年5月6日	県	* ¹⁾	*	*	*	*	*	0.079	*
		中電	*	*	*	*	*	*	0.078	*
	R1年5月7日 ～R1年6月2日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年6月3日 ～R1年6月30日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	0.058	*
	R1年7月1日 ～R1年7月31日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	0.046	*
	R1年8月1日 ～R1年9月1日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年9月2日 ～R1年9月30日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	0.064	*
	R1年10月1日 ～R1年10月31日	県	*	*	*	*	*	*	0.080	*
		中電	*	*	*	*	*	*	0.079	*
	R1年11月1日 ～R1年12月1日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年12月2日 ～R2年1月5日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R2年1月6日 ～R2年2月2日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	0.060	*
R2年2月3日 ～R2年3月1日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	
	中電	*	*	*	*	*	*	0.057	*	
R2年3月2日 ～R2年3月31日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	
	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	

注1) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

③ 陸 水

単位：mBq/L

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	⁴⁰ K ¹⁾	
上 水	御前崎市 市役所 (大井川広域水道)	R1年 6月 14日	県	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	41	
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21
		R1年 9月 11日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	*	26
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	21
		R1年 12月 4日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	32
	R2年 3月 9日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	*	28	
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14	
御前崎市 新神子 (県営榛南水道及び大井川広域水道混合水)	R1年 6月 14日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30	
	R1年 9月 11日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	31	
	R1年 12月 4日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	25	
	R2年 3月 9日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	30	
井 水	御前崎市 塩原新田	R1年 6月 14日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	85	
		R1年 9月 11日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	69	
		R1年 12月 4日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	97	
		R2年 3月 9日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	83	
河 川 水	御前崎市 合 戸 (御手洗川)	R1年 9月 6日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	172	
		R2年 3月 13日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	164	
	御前崎市 大 兼 (新野川)	R1年 9月 6日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	*	91
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	91
		R2年 3月 13日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	*	103
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	86
	御前崎市 洗 井 (箆川)	R1年 9月 6日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	143
		R2年 3月 13日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	113

注 1) ⁴⁰K は、自然放射性核種である。

注 2) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

④ 土壌

単位：Bq/kg 乾土

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	^{54}Mn	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	$^{40}\text{K}^{1)}$	
土 壌	御前崎市 下朝比奈	H31年4月4日	県	* ²⁾	*	*	*	*	*	9.5	*	580	
			中電	*	*	*	*	*	*	9.2	*	550	
		R1年7月12日	県	*	*	*	*	*	*	8.3	*	580	
			中電	*	*	*	*	*	*	7.9	*	540	
		R1年10月7日	県	*	*	*	*	*	*	9.9	*	600	
			中電	*	*	*	*	*	*	9.0	*	570	
		R2年1月16日	県	*	*	*	*	*	*	8.4	*	590	
			中電	*	*	*	*	*	*	8.3	*	530	
		御前崎市 新神子	H31年4月4日	県	*	*	*	*	*	*	3.8	*	540
				中電	*	*	*	*	*	*	4.5	*	540
			R1年7月12日	県	*	*	*	*	*	*	3.5	*	520
				中電	*	*	*	*	*	*	3.4	*	513
	R1年10月7日		県	*	*	*	*	*	*	4.0	*	520	
			中電	*	*	*	*	*	*	4.2	*	530	
	R2年1月16日		県	*	*	*	*	*	*	3.8	*	534	
			中電	*	*	*	*	*	*	3.4	*	520	
	牧之原市 笠名		H31年4月19日	県	*	*	*	*	*	*	8.4	*	690
				中電	*	*	*	*	*	*	9.5	*	660
			R1年7月3日	県	*	*	*	*	*	0.57	10.4	*	690
				中電	*	*	*	*	*	0.87	11.4	*	650
		R1年10月16日	県	*	*	*	*	*	*	9.8	*	700	
			中電	*	*	*	*	*	*	9.8	*	680	
		R2年1月22日	県	*	*	*	*	*	*	8.4	*	710	
			中電	*	*	*	*	*	*	7.4	*	640	

注1) ^{40}K は、自然放射性核種である。

注2) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

⑤ 農畜産物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾
玄米	御前崎市 下朝比奈	R1年10月7日	県	* ³⁾	*	*	*	*	*	*	*		75.8
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	牧之原市 地頭方	R1年10月16日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*		64.0
すいか	御前崎市 八千代	R1年7月12日	県	*	*	*	*	*	*	0.015	*		39.8
			中電	*	*	*	*	*	*	0.016	*		39.4
	御前崎市 中原	R1年7月11日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*		46.8
キャベツ	御前崎市 合戸	R2年2月7日	県	*	*	*	*	*	*	*	*		68.9
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
白菜	御前崎市 雨垂	R1年12月20日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*		77.3
	御前崎市 上ノ原	R1年12月20日	県	*	*	*	*	*	*	0.012	*		67.9
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
牧之原市 笠名	R1年12月3日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*		75.0	
玉ねぎ	御前崎市 池新田	H31年4月4日	県	*	*	*	*	*	*	*	*		39.9
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
	御前崎市 白浜	欠測 ⁴⁾	中電	—	—	—	—	—	—	—	—		—
	牧之原市 堀野新田	R2年2月28日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
中電			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
かんしょ	御前崎市 新神子	R1年9月6日	県	*	*	*	*	*	*	0.039	*		105.7
			中電	*	*	*	*	*	*	0.045	*		102.7
大根	御前崎市 洗井	R2年1月16日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	65.1
	御前崎市 白浜	R2年2月25日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	*	50.9
			中電	*	*	*	*	*	*	0.011	*	*	50.3
	牧之原市 堀野新田	R2年1月21日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	*	49.2
中電			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	52.9
みかん	御前崎市 上ノ原	R1年11月13日	県	*	*	*	*	*	*	0.0095	*		34.7
			中電	*	*	*	*	*	*	0.0088	*		36.6
	牧之原市 堀野新田	R1年11月20日	県	*	*	*	*	*	*	0.018	*		37.9
			中電	*	*	*	*	*	*	0.015	*		38.5

注1) ¹³¹Iは、大根の葉部が対象である。

注2) ⁴⁰Kは、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

注4) 10月12日に県内を通過した台風19号の影響により生育不良となり、採取できなかった。

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I ¹⁾	⁴⁰ K ²⁾	
茶葉	御前崎市 法ノ沢	R1年5月9日	県	* ³⁾	*	*	*	*	*	0.18	*	-	145.4	
			中電	*	*	*	*	*	*	0.16	*		149.4	
	御前崎市 門屋	欠測 ⁴⁾	中電	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
	御前崎市 新谷	H31年4月27日	中電	*	*	*	*	*	*	0.16	*		135.0	
	牧之原市 笠名	H31年4月22日	県	*	*	*	*	*	*	*	0.16		*	146.8
			中電	*	*	*	*	*	*	*	0.10		*	143.2
菊川市 川上	H31年4月26日	県	*	*	*	*	*	*	*	0.098	*	136.6		
		中電	*	*	*	*	*	*	*	0.087	*	124.9		
原乳	菊川市 嶺田	H31年4月18日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46.2
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46.0
		R1年7月8日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45.9
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43.9
		R1年10月8日	県	*	*	*	*	*	*	*	0.011	*	*	47.4
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44.9
	R2年1月16日	県	*	*	*	*	*	*	*	0.017	*	*	48.0	
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45.6	
	掛川市 下土方	H31年4月10日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48.9
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	43.7
		R1年7月10日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	44.4
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46.6
		R1年10月10日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46.2
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	48.1
R2年1月8日		県	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	46.8	
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	45.5	

注1) ¹³¹Iは、原乳が対象で、単位はBq/Lである。

注2) ⁴⁰Kは、自然放射性核種である。

注3) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

注4) 採取協力者が廃業したため採取できなかった。

⑥ 指標生物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	^{54}Mn	^{59}Fe	^{60}Co	^{95}Zr	^{95}Nb	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce	^{131}I	$^{40}\text{K}^{1)}$	
松 葉	御前崎市 池新田	R1年6月6日	中電	* ²⁾	*	*	*	*	*	0.142	*	*	53.8	
		R1年9月11日	中電	*	*	*	*	*	*	0.106	*	*	66.9	
		R1年12月4日	中電	*	*	*	*	*	*	0.083	*	*	67.2	
		R2年3月9日	中電	*	*	*	*	*	*	0.139	*	*	68.4	
	御前崎市 平場前	R1年6月6日	県	*	*	*	*	*	*	*	0.065	*	*	52.0
			中電	*	*	*	*	*	*	*	0.059	*	*	52.6
		R1年9月11日	県	*	*	*	*	*	*	*	0.053	*	*	63.5
			中電	*	*	*	*	*	*	*	0.029	*	*	58.3
		R1年12月4日	県	*	*	*	*	*	*	*	0.049	*	*	63.9
			中電	*	*	*	*	*	*	*	0.050	*	*	60.7
		R2年3月9日	県	*	*	*	*	*	*	*	0.075	*	*	65.7
			中電	*	*	*	*	*	*	*	0.091	*	*	70.0
	御前崎市 白砂	R1年6月6日	中電	*	*	*	*	*	*	*	0.045	*	*	58.1
		R1年9月11日	中電	*	*	*	*	*	*	*	0.047	*	*	77.6
		R1年12月4日	中電	*	*	*	*	*	*	*	0.057	*	*	78.2
		R2年3月9日	中電	*	*	*	*	*	*	*	0.054	*	*	73.6

注1) ^{40}K は、自然放射性核種である。

注2) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

⑦ 海水

単位：mBq/L

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
菊川河口	R1年5月31日	県	* ¹⁾	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年8月2日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年11月8日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
R2年2月26日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	
	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	
高松沖	R1年5月31日	県	*	*	*	*	*	*	3.7	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年8月2日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	4.1	*
	R1年11月8日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
R2年2月26日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	
	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	
尾高漁場	R1年5月31日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年8月2日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年11月8日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
R2年2月26日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	
	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	
中根礁	R1年5月31日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年8月2日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年11月8日	中電	*	*	*	*	*	*	2.9	*
	R2年2月26日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*
御前崎港	R1年5月31日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年8月2日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年11月8日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
R2年2月26日	県	*	*	*	*	*	*	*	2.1	*
	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	

注1) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

単位：mBq/L

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
浅根漁場	R1年5月31日	中電	* ¹⁾	*	*	*	*	*	*	*
	R1年8月2日	中電	*	*	*	*	*	*	2.7	*
	R1年11月8日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R2年2月26日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*
1,2号機 放水口付近	R1年5月31日	中電	*	*	*	*	*	*	3.1	*
	R1年8月2日	中電	*	*	*	*	*	*	3.7	*
	R1年11月8日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R2年2月26日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*
取水口付近	R1年5月31日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年8月2日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年11月8日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R2年2月26日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*
3号機及び4号機 放水口付近	R1年5月31日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年8月2日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年11月8日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
R2年2月26日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	
	中電	*	*	*	*	*	*	2.5	*	
5号機放水口付近	R1年5月31日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	2.9	*
	R1年8月2日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*
	R1年11月8日	県	*	*	*	*	*	*	*	*
		中電	*	*	*	*	*	*	3.3	*
R2年2月26日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	
	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	

注1) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

⑧ 海底土

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	⁴⁰ K ¹⁾
菊川河口	R1年5月31日	県	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	640
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	651
	R1年8月2日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	670
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	670
	R1年11月8日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	680
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	650
R2年2月26日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	660	
	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	604	
高松沖	R1年5月31日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	650
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	620
	R1年8月2日	県	*	*	*	*	*	*	0.98	*	730
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	690
	R1年11月8日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	605
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	580
R2年2月26日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	545	
	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	541	
尾高漁場	R1年5月31日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	670
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	636
	R1年8月2日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	660
		中電	*	*	*	*	*	*	0.74	*	603
	R1年11月8日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	700
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	690
R2年2月26日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	680	
	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	599	
中根礁	R1年5月31日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	574
	R1年8月2日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	578
	R1年11月8日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	533
	R2年2月26日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	553
御前崎港	R1年5月31日	県	*	*	*	*	*	*	2.4	*	700
		中電	*	*	*	*	*	*	1.5	*	690
	R1年8月2日	県	*	*	*	*	*	*	2.0	*	700
		中電	*	*	*	*	*	*	2.1	*	680
	R1年11月8日	県	*	*	*	*	*	*	1.6	*	720
		中電	*	*	*	*	*	*	1.6	*	730
R2年2月26日	県	*	*	*	*	*	*	2.0	*	710	
	中電	*	*	*	*	*	*	2.2	*	650	

注1) ⁴⁰Kは、自然放射性核種である。

注2) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	⁴⁰ K ¹⁾
浅根漁場	R1年5月31日	中電	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	690
	R1年8月2日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	645
	R1年11月8日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	650
	R2年2月26日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	637
1,2号機 放水口付近	R1年5月31日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	574
	R1年8月2日	中電	*	*	*	*	*	*	0.54	*	565
	R1年11月8日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	576
	R2年2月26日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	529
取水口付近	R1年5月31日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	620
	R1年8月2日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	611
	R1年11月8日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	590
	R2年2月26日	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	568
3号機及び4号機 放水口付近	R1年5月31日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	560
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	524
	R1年8月2日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	650
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	620
	R1年11月8日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	483
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	476
R2年2月26日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	516	
	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	464	
5号機放水口付近	R1年5月31日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	512
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	527
	R1年8月2日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	570
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	584
	R1年11月8日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	477
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	500
R2年2月26日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	491	
	中電	*	*	*	*	*	*	*	*	462	

注1) ⁴⁰Kは、自然放射性核種である。

注2) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

⑨ 海産生物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	¹³¹ I	⁴⁰ K ¹⁾	
しらす	御前埼灯台	R1年6月13日	県	* ²⁾	*	*	*	*	*	0.063	*	/	85.5	
			中電	*	*	*	*	*	*	0.065	*		92.5	
	御前崎港沖	R1年8月1日	県	*	*	*	*	*	*	*	*		73.0	
			中電	*	*	*	*	*	*	0.032	*		69.3	
	御前崎港沖	R1年12月23日	県	*	*	*	*	*	*	*	0.082		*	92.1
			中電	*	*	*	*	*	*	0.039	*		74.2	
ひらめ	地頭方沖	R2年1月20日	県	*	*	*	*	*	*	0.16	*	155.8		
			中電	*	*	*	*	*	*	0.13	*	142.9		
あじ	御前	R1年7月12日	県	*	*	*	*	*	*	0.18	*	131.2		
			中電	*	*	*	*	*	*	0.14	*	127.1		
	地頭方沖	R1年12月24日	県	*	*	*	*	*	*	0.15	*	154		
			中電	*	*	*	*	*	*	0.12	*	138.0		
かき	尾高	R1年12月23日	県	*	*	*	*	*	*	0.11	*	126.2		
			中電	*	*	*	*	*	*	0.084	*	103.2		
まぐろ	御前崎港内	R2年1月19日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	59.8		
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	47.3		
はまぐり	欠測 ³⁾	—	県	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			中電	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
いがい	欠測 ⁴⁾	—	県	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			中電	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
かき	尾高	R1年7月18日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	61.2		
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	*	63.4	
いせえび	御前崎港	R1年10月16日	県	*	*	*	*	*	*	0.063	*	150		
			中電	*	*	*	*	*	*	0.068	*	138		
たこ	御前埼灯台	R1年6月13日	県	*	*	*	*	*	*	0.030	*	62.2		
			中電	*	*	*	*	*	*	0.025	*	49.9		
なまこ	御前崎港	R2年1月19日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	18.9		
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	17.9		
わかめ	欠測 ⁵⁾	—	県	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			中電	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

注1) ⁴⁰Kは、自然放射性核種である。

注2) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

注3) 1月に採取予定だったが、不漁のため採取できなかった。

注4) 7月に採取予定だったが、不漁のため採取できなかった。

注5) 2月に採取予定だったが、不漁のため採取できなかった。

⑩ 特定試料（海岸砂）

単位：Bq/kg 乾土

採取地点名	採取年月日	測定機関	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	⁴⁰ K ¹⁾	
1, 2号機 放水口付近	H31年 4月 15日	県	* ²⁾	*	*	*	*	*	*	*	358	
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	355	
	R1年 7月 2日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	327	
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	333	
	R1年 10月 28日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	368	
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	406	
	R2年 1月 10日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	394	
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	356	
	3号機放水口付近	H31年 4月 15日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	309
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	300
		R1年 7月 2日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	295
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	285
R1年 10月 28日		県	*	*	*	*	*	*	*	*	293	
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	289	
R2年 1月 10日		県	*	*	*	*	*	*	*	*	298	
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	261	
4号機放水口付近		H31年 4月 15日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	366
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	346
		R1年 7月 2日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	275
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	277
	R1年 10月 28日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	317	
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	307	
	R2年 1月 10日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	267	
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	259	
	5号機放水口付近	H31年 4月 15日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	334
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	316
		R1年 7月 2日	県	*	*	*	*	*	*	*	*	313
			中電	*	*	*	*	*	*	*	*	319
R1年 10月 28日		県	*	*	*	*	*	*	*	*	281	
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	290	
R2年 1月 10日		県	*	*	*	*	*	*	*	*	306	
		中電	*	*	*	*	*	*	*	*	285	

注1) ⁴⁰Kは、自然放射性核種である。

注2) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

イ 放射化学分析（ストロンチウム-90）

① 農畜産物

単位：Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	測定値
玄米	御前崎市 下朝比奈	R1年10月7日	県	* ¹⁾
			中電	*
	牧之原市 地頭方	R1年10月16日	中電	*
キャベツ	御前崎市 合戸	R2年2月7日	県	*
			中電	*
大根	御前崎市 洗井	R2年1月16日	中電	*
	御前崎市 白浜	R2年2月25日	県	0.0070
			中電	*
	牧之原市 堀野新田	R2年1月21日	県	0.014
中電			0.022	
茶葉	御前崎市 法ノ沢	R1年5月9日	県	0.13
			中電	0.13
	御前崎市 新谷	H31年4月27日	中電	*
	牧之原市 笠名	H31年4月22日	県	0.026
			中電	0.034
原乳	菊川市 嶺田	H31年4月18日	県	*
			中電	*
		R1年7月8日	県	0.014
			中電	0.020
		R1年10月8日	県	*
			中電	*
R2年1月16日	県	0.0097		
中電	*			

注1) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

② 海産生物

Bq/kg 生

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	測定値
しらす	御前埼灯台沖	R1年6月13日	県	* ¹⁾
			中電	*
	御前崎港沖	R1年8月1日	県	*
			中電	*
	御前崎港沖	R1年12月23日	県	*
			中電	*
かさご	尾高	R1年12月23日	県	*
			中電	*
さざえ	御前崎港内	R2年1月19日	県	*
			中電	*
いせえび	御前崎港	R1年10月16日	県	*
			中電	*
わかめ	欠測 ²⁾	—	県	—
			中電	—

注1) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

注2) 2月に採取予定だったが、不漁のため採取できなかった。

ウ トリチウム分析

① 大気中水分

採取地点名	採取期間	測定値 (Bq/m ³) (大気中トリチウム濃度)	測定値 (Bq/L) (捕集水中トリチウム濃度)
御前崎市 白 砂	H31年4月1日～R1年5月6日	* ¹⁾	*
	R1年5月7日～R1年6月2日	0.0047	0.72
	R1年6月3日～R1年6月30日	*	*
	R1年7月1日～R1年7月31日	0.0097	0.39
	R1年8月1日～R1年9月1日	*	*
	R1年9月2日～R1年9月30日	*	*
	R1年10月1日～R1年10月31日	0.0044	0.34
	R1年11月1日～R1年12月1日	*	*
	R1年12月2日～R2年1月5日	*	*
	R2年1月6日～R2年2月2日	0.0017	0.47
	R2年2月3日～R2年3月1日	0.0025	0.70
	R2年3月2日～R2年3月31日	0.0026	0.68
御前崎市 中 町	H31年4月1日～R1年5月6日	0.0054	0.87
	R1年5月7日～R1年6月2日	0.0073	0.66
	R1年6月3日～R1年6月30日	0.0099	0.76
	R1年7月1日～R1年7月31日	0.0085	0.58
	R1年8月1日～R1年9月1日	0.0072	0.50
	R1年9月2日～R1年9月30日	0.0071	0.50
	R1年10月1日～R1年10月31日	0.0059	0.50
	R1年11月1日～R1年12月1日	0.0031	0.45
	R1年12月2日～R2年1月5日	*	*
	R2年1月6日～R2年2月2日	0.0034	0.72
	R2年2月3日～R2年3月1日	0.0035	0.70
	R2年3月2日～R2年3月31日	0.0042	0.77
御前崎市 平 場	H31年4月1日～R1年5月6日	0.0015	0.43
	R1年5月7日～R1年6月2日	0.015	0.80
	R1年6月3日～R1年6月30日	*	*
	R1年7月1日～R1年7月31日	0.0059	0.52
	R1年8月1日～R1年9月1日	*	*
	R1年9月2日～R1年9月30日	0.0060	0.52
	R1年10月1日～R1年10月31日	0.0020	0.43
	R1年11月1日～R1年12月1日	*	*
	R1年12月2日～R2年1月5日	0.00065	0.37
	R2年1月6日～R2年2月2日	0.00091	0.44
	R2年2月3日～R2年3月1日	0.0022	0.52
	R2年3月2日～R2年3月31日	0.0027	0.65

注1) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

採取地点名	採取期間	測定値(Bq/m ³) (大気中トリチウム濃度)	測定値(Bq/L) (捕集水中トリチウム濃度)
御前崎市 上ノ原	H31年4月1日～R1年5月6日	0.0075	1.0
	R1年5月7日～R1年6月2日	0.010	0.85
	R1年6月3日～R1年6月30日	0.011	0.79
	R1年7月1日～R1年7月31日	0.0087	0.56
	R1年8月1日～R1年9月1日	* ¹⁾	*
	R1年9月2日～R1年9月30日	0.0088	0.66
	R1年10月1日～R1年10月31日	0.0097	0.79
	R1年11月1日～R1年12月1日	*	*
	R1年12月2日～R2年1月5日	*	*
	R2年1月6日～R2年2月2日	0.0054	0.97
	R2年2月3日～R2年3月1日	0.0031	0.55
	R2年3月2日～R2年3月31日	0.0036	0.57

注1) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

② 陸水

単位：Bq/L

試料名	採取地点名	採取年月日	測定機関	測定値
上水	御前崎市 市役所 (大井川広域水道)	R1年6月14日	県	0.50
			中電	0.64
		R1年9月11日	県	0.44
			中電	0.53
		R1年12月4日	県	0.37
			中電	0.44
R2年3月9日	県	0.37		
	中電	0.54		

注1) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

③ 海水

単位：Bq/L

採取地点名	採取年月日	測定機関	測定値
浅根漁場	R1年5月31日	中電	* ¹⁾
	R1年8月2日	中電	*
	R1年11月8日	中電	*
	R2年2月26日	中電	*
1,2号機 放水口付近	R1年5月31日	中電	*
	R1年8月2日	中電	*
	R1年11月8日	中電	0.48
	R2年2月26日	中電	*
取水口付近	R1年5月31日	中電	*
	R1年8月2日	中電	0.46
	R1年11月8日	中電	*
	R2年2月26日	中電	*
3号機及び4号機 放水口付近	R1年5月31日	県	*
		中電	*
	R1年8月2日	県	*
		中電	*
	R1年11月8日	県	*
		中電	*
R2年2月26日	県	0.38	
	中電	0.48	
5号機放水口付近	R1年5月31日	県	*
		中電	*
	R1年8月2日	県	0.40
		中電	0.59
	R1年11月8日	県	*
		中電	0.46
R2年2月26日	県	0.31	
	中電	*	

注1) 「*」は、「ND：検出されず」を表す。

付表－1 測定器

測定項目		測定機関	測定器（直近の設置又は更新年度）	校正年月
空間放射線量	線量率	県	NaI (Tl)型空間ガンマ線測定装置 日立アロカメディカル(株)製エネルギー特性補償型 (5局は方向特定可能型)	R2年1～3月
		中電	NaI (Tl)型空間ガンマ線測定装置 日立アロカメディカル(株)製エネルギー特性補償型	R1年11月
	積算線量	県	蛍光ガラス線量計素子：AGCテクノグラス(株)製 SC-1 蛍光ガラス線量計読取装置：AGCテクノグラス(株)製 FGD251	R1年8～9月
		中電	蛍光ガラス線量計素子：AGCテクノグラス(株)製 SC-1 蛍光ガラス線量計読取装置：AGCテクノグラス(株)製 FGD-201	R2年2月
環境試料中の放射能	全アルファ・全ベータ放射能比	県	ZnS(Ag)＋プラスチックシンチレータ型アルファ線・ベータ線 同時測定装置：応用光研工業(株)製 S-2868SIZ	R2年2月
		中電	ZnS(Ag)＋プラスチックシンチレータ型アルファ線・ベータ線 同時測定装置：日立アロカメディカル(株)製 ADC-2121	R1年11～12月
	ガンマ線 放出核種	県	波高分析装置（検出器／波高分析器） キャンベラ製 GC4018／キャンベラ製 Lynx キャンベラ製 GC4519／キャンベラ製 Lynx キャンベラ製 GC4019／キャンベラ製 Lynx キャンベラ製 GX4018／キャンベラ製 Lynx キャンベラ製 GC4018／キャンベラ製 DSA-1000	R1年9月 R2年3月
		中電	波高分析装置（検出器／波高分析器） セイコーEG&G GEM-40-83／セイコーEG&G MCA-7600 セイコーEG&G GEM-40-S／セイコーEG&G MCA-7600	R1年7月
	ストロンチウム-90	県	低バックグラウンドガスフロー測定装置 (株)日立製作所製 LBC-4611	R2年3月
		中電	低バックグラウンドガスフロー測定装置 日立アロカメディカル(株)製 LBC-4302B	R1年6月
	トリチウム	県	低バックグラウンド液体シンチレーション測定装置 日立アロカメディカル(株)製 LSC-LB5	R1年7月
		中電	低バックグラウンド液体シンチレーション測定装置 日立アロカメディカル(株)製 LSC-LB5	R1年12月

付表－2 日本における環境試料中のカリウム-40のレベル

試料名	レベル	単位
陸水	15～140	mBq/L
陸土	96～1300	Bq/kg 土
キャベツ	44～85	Bq/kg 生
大根	59～130	Bq/kg 生
茶葉	130～160	Bq/kg 生
牛乳	44～63	Bq/L
松葉	44～93	Bq/kg 生
海底土	110～1200	Bq/kg 乾土
むらさきいがい	41～78	Bq/kg 生
わかめ	110～270	Bq/kg 生

出展：日本分析センター広報（No. 15 1988.6）
（昭和57～59年度放射能分析確認調査データより）

II 東京電力(株)福島第一原子力発電所事故及び核爆発実験等の影響について

令和元年度の浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査では、浜岡原子力発電所からの環境への影響は認められなかったが、東京電力(株)福島第一原子力発電所事故等の影響が確認されたため、「令和元年度環境放射能調査結果の評価方法」等に準じて、下記のとおり外部被ばくによる実効線量及び内部被ばくによる預託実効線量を推定し、影響を評価した。

記

1 外部被ばくによる実効線量

従来から積算線量の平常の変動幅の上限超過量を人工放射線寄与分とみなし、実効線量を推定することとしている。

第3四半期に積算線量の測定値が平常の変動幅の上限を超過し、その超過線量は0.01mGy/90日であった。この結果から令和元年度の年実効線量を推定すると、約0.009mSv/年（建屋による線量の低減を考慮した場合^{*}は約0.005mSv/年）であった。

※ 1日のうちの8時間を屋外（低減係数1）で、16時間を平屋又は2階建ての木造家屋（低減係数0.4）で過ごした場合を仮定し、より現実的な実効線量を推定した。

2 内部被ばくによる預託実効線量

預託実効線量が最大となるよう試料を選定するとともに、年に複数回採取した試料については、試料採取月（第1回目の採取が4月でない場合は4月）から次の採取の前月までの間、その放射能が変わらないと仮定した。

預託実効線量の計算に用いた試料の測定値を表1に示し、試料ごとの線量推定値を表2に示した。

その結果、平成31年4月を起点とした1年間の預託実効線量は約0.00023mSv/年であった。

なお、東電事故以前との比較のために、図1に1976～2019年度の年間線量の時系列変化を示した。

3 線量の推定及び影響の評価

令和元年度の外部被ばくによる実効線量及び内部被ばくによる預託実効線量について測定結果から推定したところ、約0.009mSv/年（建屋による線量の低減を考慮した場合は約0.005mSv/年）であり、公衆の年線量限度1mSv又は自然放射線による線量（日本平均）2.1mSvと比較して十分に低いレベルであり、健康への影響は心配ないレベルである。

表1 線量評価の対象とした試料と測定値

試料名	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	⁹⁰ Sr	単位	備考
浮遊塵	* ¹⁾	*	— ²⁾	—	mBq/m ³	4月
	*	*	—	—	//	5月
	*	*	—	—	//	6月
	*	*	—	—	//	7月
	*	*	—	—	//	8月
	*	*	—	—	//	9月
	*	*	—	—	//	10月
	*	*	—	—	//	11月
	*	*	—	—	//	12月
	*	*	—	—	//	1月
	*	*	—	—	//	2月
	*	0.0086	—	—	//	3月(平場MS)
茶葉	*	0.18	—	0.13	Bq/kg 生	御前崎市法ノ沢 R1年5月
大根	*	*	*	0.022	//	牧之原市堀野新田 R2年1月
原乳	*	*	* ³⁾	*	//	菊川市嶺田 H31年4月
	*	*	*	0.020	//	菊川市嶺田 R1年7月
	*	0.011	*	*	//	菊川市嶺田 R1年10月
	*	0.017	*	0.0097	//	菊川市嶺田 R2年1月
あじ	*	0.18	—	—	//	御前 R1年7月
	*	0.15	—	—	//	地頭方沖 R1年12月
いせえび	*	0.068	—	*	//	御前崎港内 R1年10月

注1) 「*」は、「ND:検出されず」を表す。

注2) 「—」は測定対象外核種を示す。

注3) 原乳のヨウ素-131の単位はBq/Lである。

表2 大気吸引及び食物摂取による年間線量推定値

(単位:mSv/年)

試料名	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	⁹⁰ Sr	吸引量又は摂取量 ¹⁾
浮遊塵	* ²⁾	0.00000023	— ³⁾	—	22.2m ³ /日
茶葉	*	0.0000086	—	0.000013	10g/日 ⁴⁾
大根	*	*	*	0.000023	100g/日
原乳	*	0.0000067	*	0.000010	0.2L/日 ⁵⁾
あじ	*	0.00016	—	—	200g/日
いせえび	*	0.0000065	—	*	20g/日

注1) 吸引量又は摂取量は、成人が摂取する量とし、旧原子力安全委員会の「環境放射線モニタリング指針」(平成20年3月)などから引用した。


注2) 「*」は、検出されなかったため、評価の算定から除外した。

注3) 「—」は、測定対象外の核種であるため、評価の算定から除外した。

注4) 製茶の摂取量を1日2gとし、製茶1gあたりに使用する生葉を5gとしたため、生葉換算で1日あたり10gとした。また、お湯による放射性物質の抽出率は100%と仮定した。なお、製茶の摂取量は、総務省「家計調査年報(H21年度)」から、静岡市の1世帯あたりの購入数量を、世帯人数で割って求めた。

注5) 原乳中の放射性セシウム及び放射性ストロンチウムによる預託実効線量を求めるために、摂取量0.2L/日を0.2kg/日として用いた。

図1 核爆発実験等の影響と放射線レベル

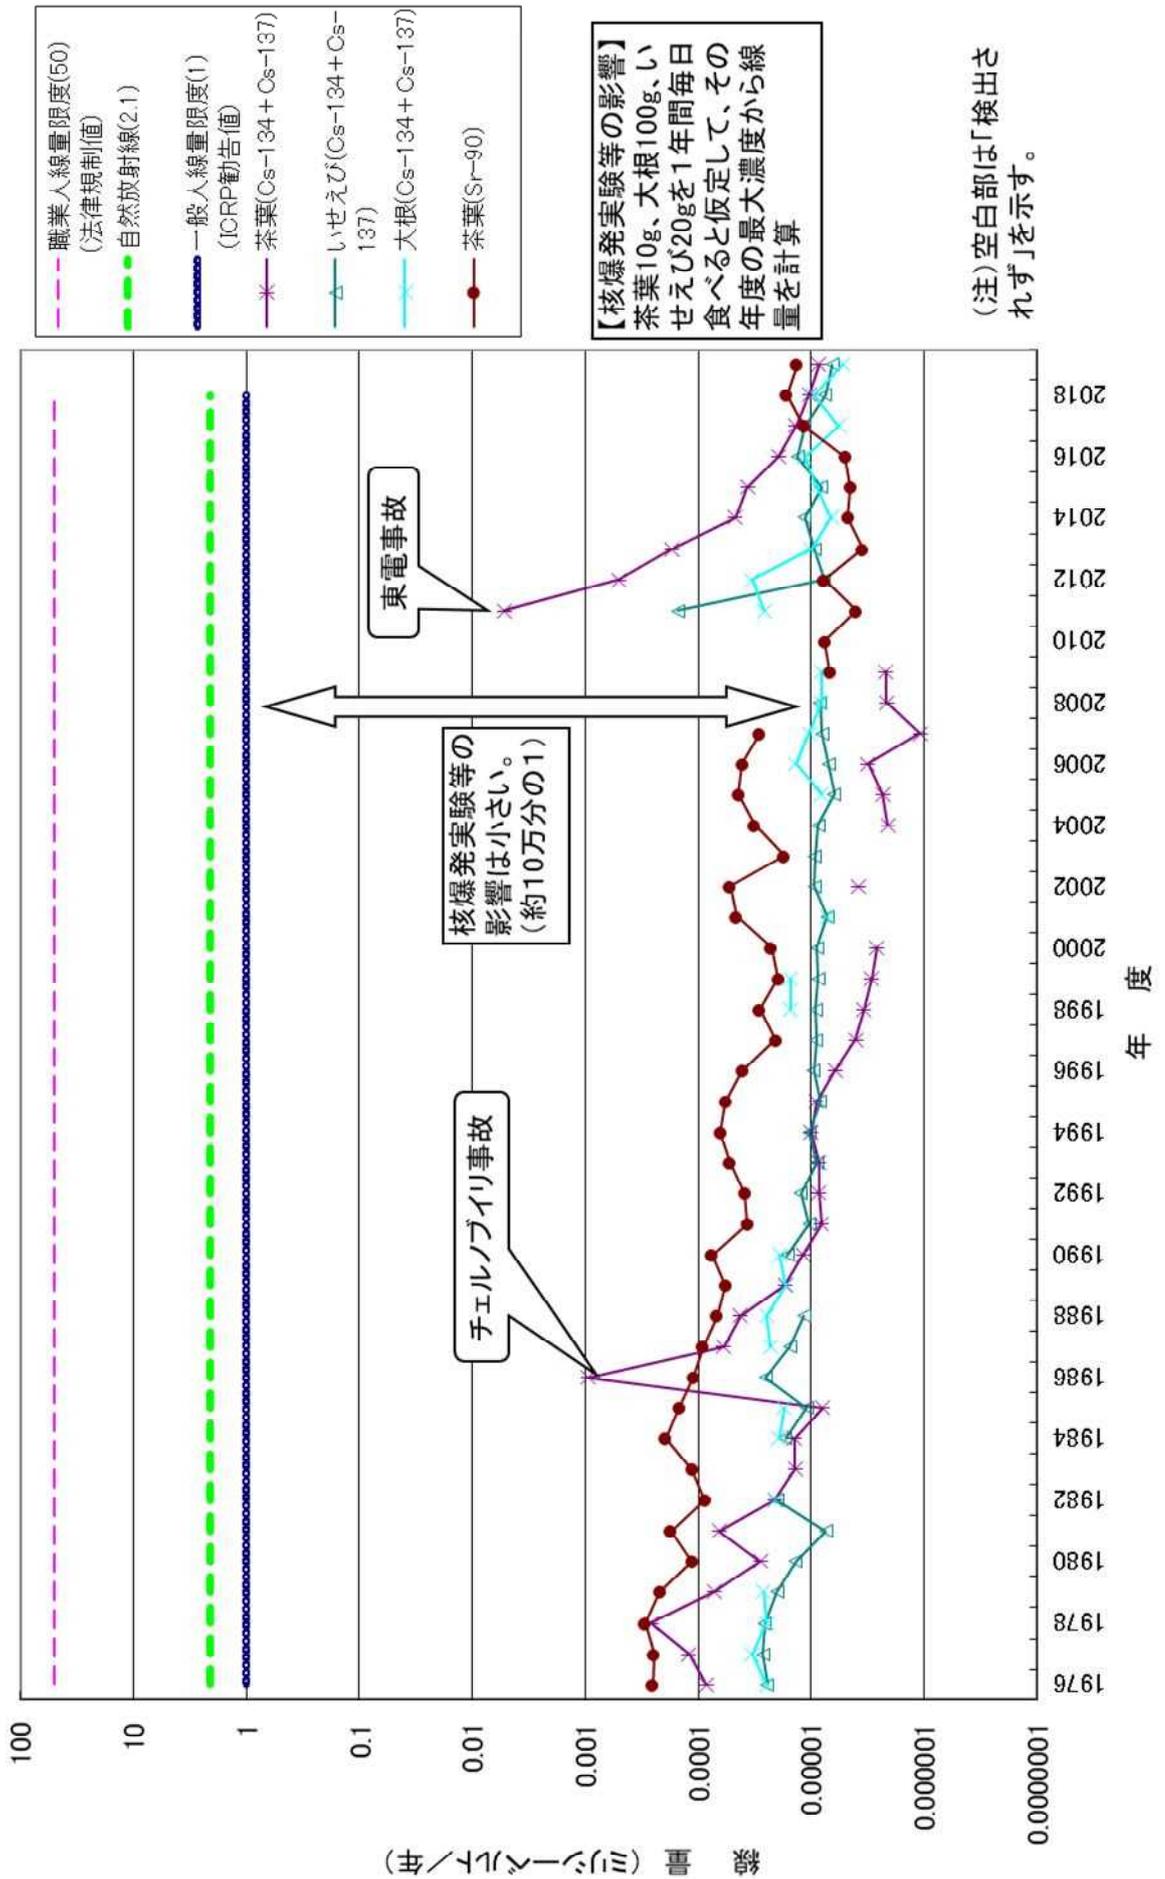

(注)空白部は「検出されず」を示す。

Ⅲ 平常の変動幅の上限超過（積算線量）に係る原因調査

令和元年度第3四半期分（10～12月）の積算線量の測定結果において、57地点中、「薄原前」、「芹沢」及び「朝比奈原公民館」の3地点で平常の変動幅の上限を超過した。

調査の結果、平常の変動幅の上限を超過した原因は、浜岡原子力発電所からの人工放射性核種の影響ではなく、自然変動（自然放射性核種の変動）の影響によるものと推定した。

1 測定結果

表1及び図1に示す地点において、平常の変動幅の上限を超過した。（上限を超過した測定値は下線にて示した。）

表1 積算線量の平常の変動幅の上限超過状況

単位：mGy

期間	ポイント番号	測定地点名	測定機関	測定値 (90日換算値)	平常の変動幅 (90日換算値)
令和元年度 第3四半期 ※1	8	すずきはらまえ 薄原前	中部電力(株)	<u>0.15</u> [0.145]	0.13 ～ 0.14
			監視センター	0.14 [0.140]	
	10	芹沢	中部電力(株)	<u>0.15</u> [0.147]	0.13 ～ 0.14
	49	朝比奈原 公民館	中部電力(株)	<u>0.15</u> [0.145]	0.12 ～ 0.14
監視センター			0.14 [0.143]		

※1 測定期間：令和元年9月19日～令和元年12月24日（97日間）

2 調査結果

(1) 自然放射性核種の影響

以下の調査をした結果、平常の変動幅の上限を超過した原因は、自然変動（自然放射性核種の変動）の影響の可能性が考えられる。

① 積算線量の推移

上限超過した「薄原前」、「芹沢」及び「朝比奈原公民館」の測定地点と、近傍の「広沢」、「鬼女新田公民館」及び「白羽小学校」の測定地点の積算線量の推移を図2に示す。

推移を確認した結果、いずれの地点も特異な傾向は認められず、上限を超過した3地点にあつては、東電事故以降、上限値付近で推移している状況であった。

② 周辺環境の変化

蛍光ガラス線量計の交換時の確認では、当該3地点の周辺環境に変化は認められなかった。

(2) 人工放射性核種の影響

浜岡原子力発電所内の放出監視モニタ等の測定結果から、浜岡原子力発電所からの人工放射性核種の放出は確認されていない。当該3地点に近い地頭方小学校モニタリングステーション及び白羽小学校モニタリングステーションで測定したダス

トの全アルファ・全ベータ放射能比について、平常の変動幅の範囲内で推移しており、浮遊塵中のガンマ線放出核種測定の結果でも、人工放射性物質は検出されていない。

このことから、浜岡原子力発電所からの人工放射性核種の影響ではないと考える。

(3) 測定系の健全性

① 測定器の健全性

蛍光ガラス線量計読取装置及び蛍光ガラス線量計について、年1回定期点検を実施し、異常がないことを確認しているとともに、線量の読取前後には目視による外観確認を行い、異常がないことを確認している。

② 両測定機関の蛍光ガラス線量計読取装置の差異

積算線量は、平成28年より開始した静岡県による計画外測定において、中部電力(株)と監視センターが同一の蛍光ガラス線量計を測定するクロスチェック測定を57地点中8地点において実施している。その結果より、測定値の差異(測定機関による偏り)を確認したが、両測定機関による結果に有意な差は見られなかった(-4~4%程度)。

以上のことから、測定系の健全性は確保できていると考える。

(4) 測定処理の適切性

測定結果の算出については、入念に再チェックを行い、測定結果に問題がないことを確認した。このことから、測定処理は適切であったと考える。

3 評価結果

平常の変動幅の上限を超過した原因は、浜岡原子力発電所からの人工放射性核種の影響ではなく、自然変動(自然放射性核種の変動)の影響によるものと推定した。

以上


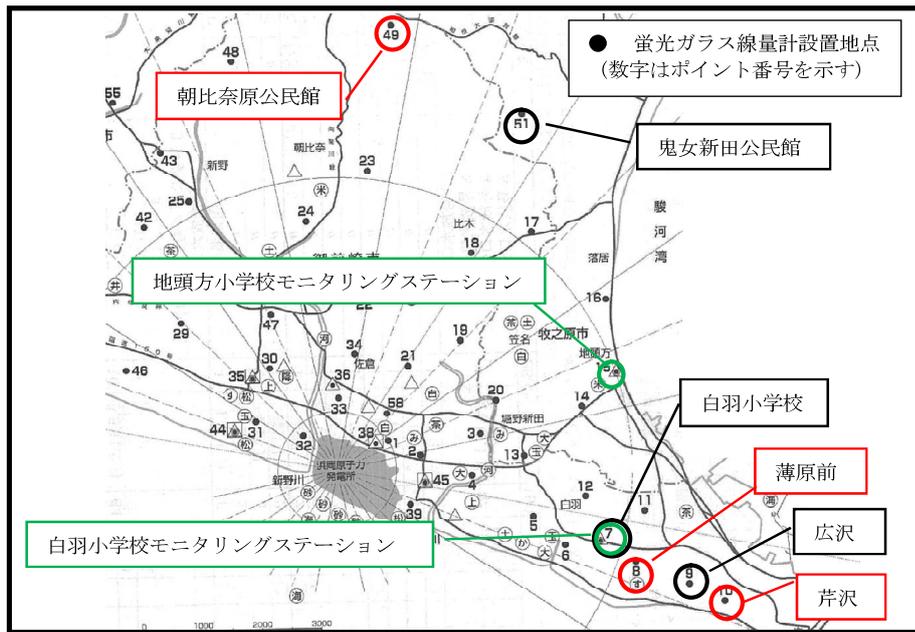


図1 蛍光ガラス線量計の設置地点

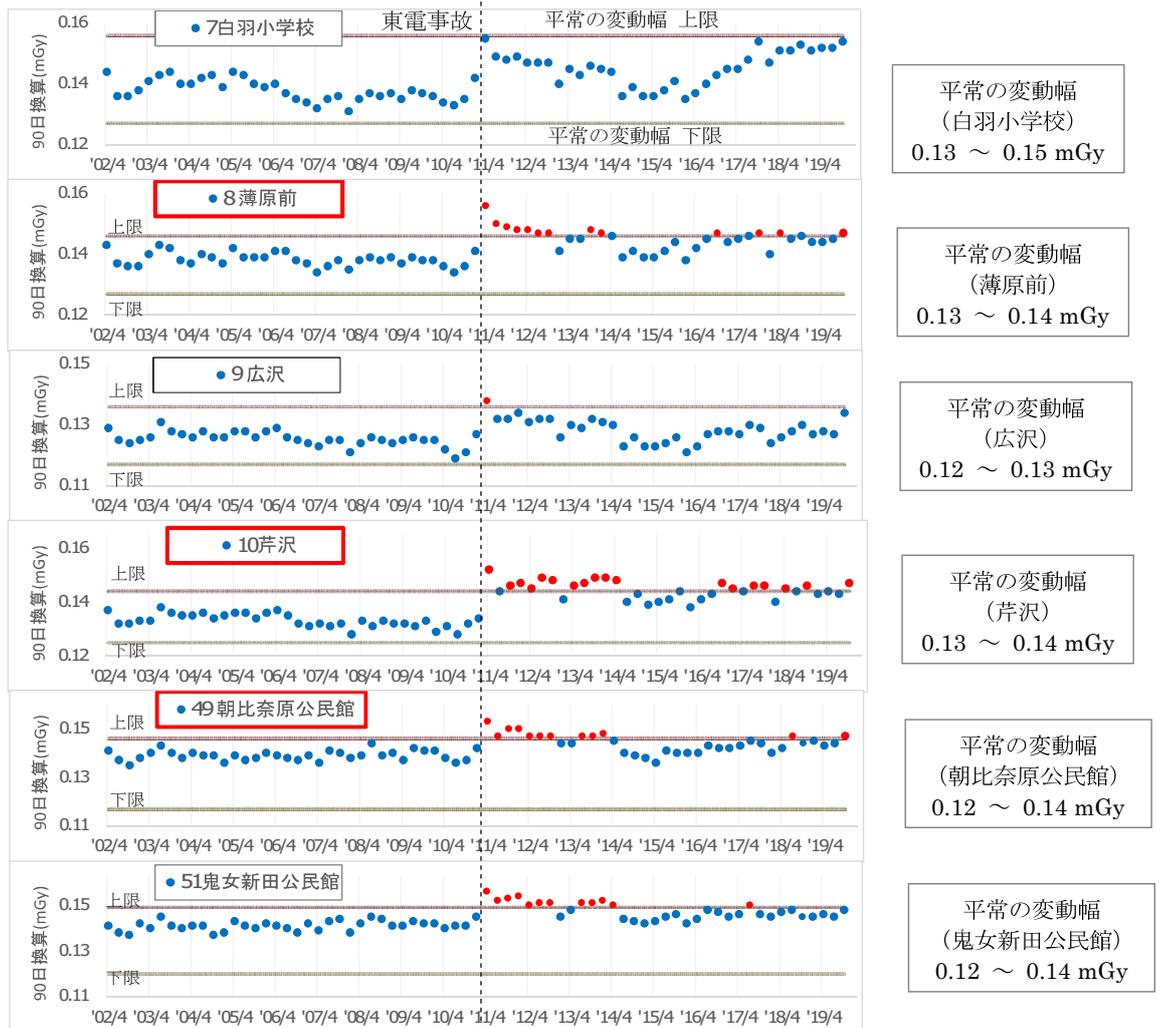

●は平常の変動幅の上限を超過した値を示す。

図2 積算線量の推移

IV 平常の変動幅の上限超過（集塵終了6時間後の全ベータ放射能）
に係る原因調査

令和元年5月及び令和2年3月に地頭方小学校モニタリングステーション（以下、「地頭方小MS」という。）において、浮遊塵中の集塵終了6時間後の全ベータ放射能濃度（以下「 $\beta 2$ 」という。）の1時間値が平常の変動幅の上限を上回る事象が発生した。原因調査の結果、浜岡原子力発電所からの人工放射性核種の影響ではなく、自然放射線による揺らぎ、及び平成28年3月に実施した連続ダスト測定装置更新による影響により、平常の変動幅の上限を超過したと推定した。

1 事象

今年度報告対象の事象を表1に示す。なお、今年度と同様に、地頭方小MSの $\beta 2$ の1時間値が平常の変動幅の上限を上回る事象は、平成30年4月に発生している。（平成30年度第2回技術会報告済み）

表1 $\beta 2$ （1時間値）

単位：Bq/m³

測定地点	令和元年 5月26日 13:00~15:00	令和2年 3月26日 13:00	(参考) 平成30年 4月23日 13:00~15:00	平常の変動幅 (1時間値)
牧之原市 地頭方小MS	0.28~0.29	0.28	0.28~0.29	*~0.27

※：*は「LTD：検出限界未満」を示す。

2 原因調査

(1) 自然放射性核種の変動

ダストモニタは5局舎のモニタリングステーションに設置しており、令和元年5月及び令和2年3月における事象当該時刻の $\beta 2$ は5局舎で一時的に上昇している。また、当該集塵時間帯の全ベータ放射能濃度（以下、「 $\beta 1$ 」という。）についても、他局舎と同様の変動をしている。（図1～図4）

浜岡原子力発電所内の気象データから、当該集塵時間帯の大気安定度^{注1}はG型、F型又はD型を示しており、気流の乱れが小さい気象条件であったと考えられる。

そのため、大地から散逸したラドン、トロン^{注2}等の自然放射性核種が拡散せず、地表面付近に溜まり、見かけ上の半減期が長いトロン崩壊生成物の影響^{注3}により、 $\beta 2$ が上昇したものと考えられる。

(2) 人工放射性核種による影響

放射能比（以下、それぞれを「 $\beta 1 / \alpha 1$ 」、「 $\beta 2 / \alpha 2$ 」という。）は、ほとんど変化が見られない。（図5及び図6）

また、当該集塵時間帯のろ紙を回収し核種分析を行ったところ、人工放射性核種は検出されなかった。

さらに、モニタリングステーション及び浜岡原子力発電所敷地内のモニタリングポストの線量率に異状は認められなかった。

これらのことから、人工放射性核種による影響ではないと考えられる。

（3）測定系の健全性

連続ダスト測定装置の点検結果（事象発生至近の点検）や事象発生後の現場確認において、測定機器等に異常がないことを確認した。


このことから、測定系の健全性は確保できていたと考えられる。

（4）連続ダスト測定装置更新による指示値の変化


平成28年3月に実施した、浮遊塵中の全アルファ・全ベータ放射能の測定を行う連続ダスト測定装置の更新後において、集塵中の全アルファ放射能濃度の低下及び集塵中の全ベータ放射能濃度、集塵中の全アルファ・全ベータ放射能比の上昇が認められている。（平成28年度第1回技術会にて報告済み）なお、 $\beta 2$ においても測定装置の更新後において指示値に上昇が認められている。

3 まとめ


調査の結果、地頭方小MSにおいて $\beta 2$ が平常の変動幅の上限を超過した原因は、浜岡原子力発電所からの人工放射性核種の影響ではなく、自然放射線による揺らぎ、及び平成28年3月に実施した連続ダスト測定装置更新による影響により、平常の変動幅の上限を超過したと推定した。

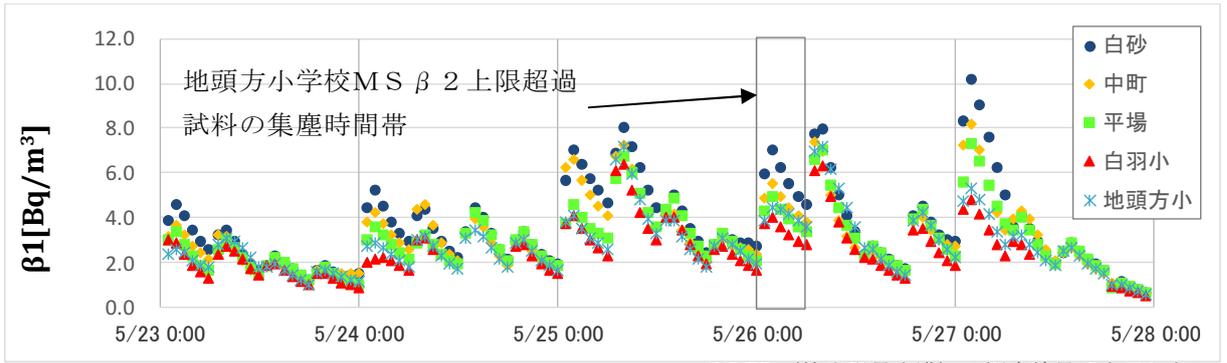


※LTD（検出限界未満）の測定結果は表示しない。
 図1 各モニタリングステーションの浮遊塵中の全ベータ放射能
 (令和元年5月) (β 1 : 集塵中)

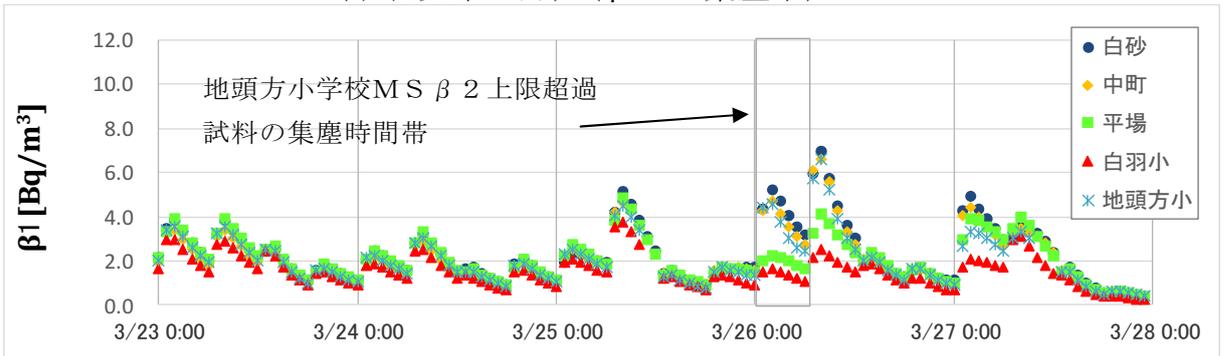

※LTD（検出限界未満）の測定結果は表示しない。
 図2 各モニタリングステーションの浮遊塵中の全ベータ放射能
 (令和2年3月) (β 1 : 集塵中)

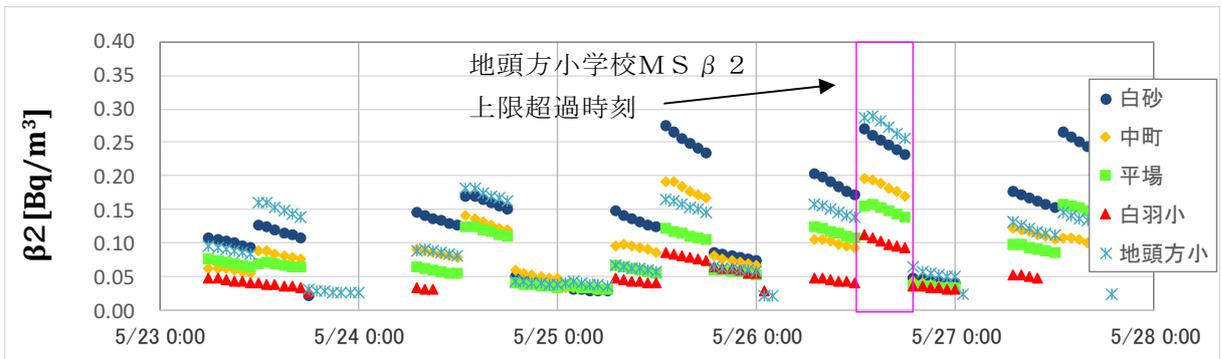

※LTD（検出限界未満）の測定結果は表示しない。
 図3 各モニタリングステーションの浮遊塵中の全ベータ放射能
 (令和元年5月) (β 2 : 集塵終了6時間後)

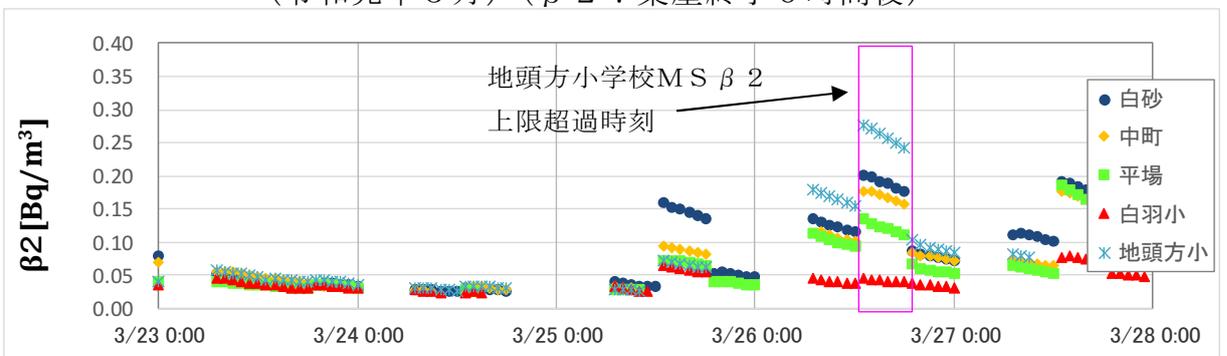

※LTD（検出限界未満）の測定結果は表示しない。
 図4 各モニタリングステーションの浮遊塵中の全ベータ放射能
 (令和2年3月) (β 2 : 集塵終了6時間後)

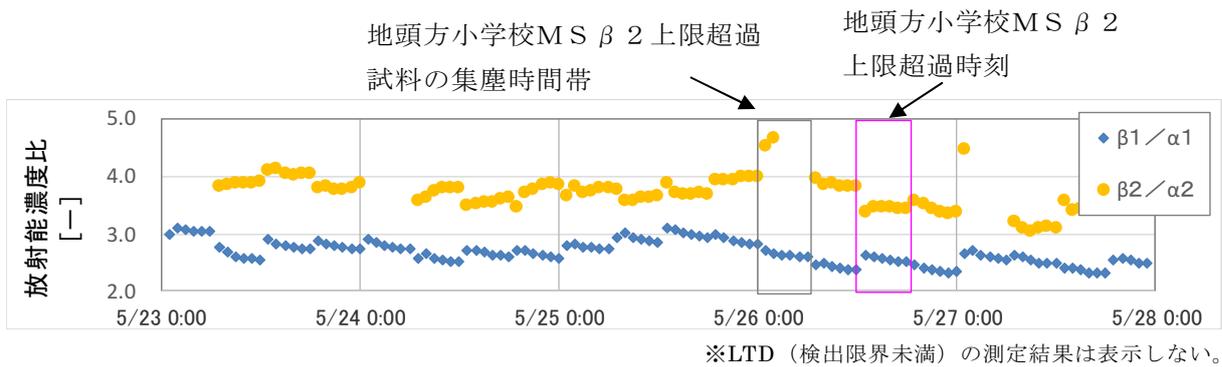


図5 地頭方小学校MSの浮遊塵中全アルファ・全ベータ放射能比
(令和元年5月)
($\beta 1 / \alpha 1$: 集塵中、 $\beta 2 / \alpha 2$: 集塵終了6時間後)

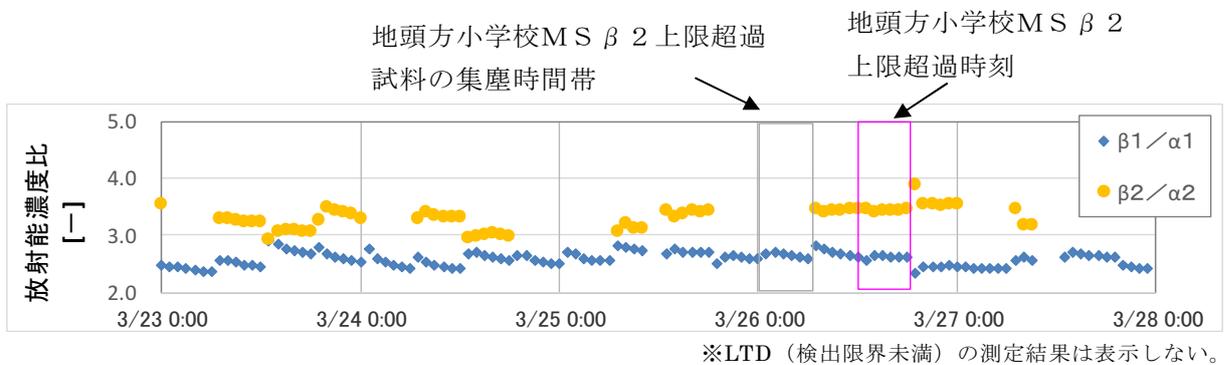


図6 地頭方小学校MSの浮遊塵中全アルファ・全ベータ放射能比
(令和2年3月)
($\beta 1 / \alpha 1$: 集塵中、 $\beta 2 / \alpha 2$: 集塵終了6時間後)

注1 【大気安定度】

大気安定度は、太陽からの熱放射や夜間における地球からの放熱量と風速のデータから気流の乱れの状態を表した指標である。

昼間は風速と日射量のデータから、夜間は風速と放射収支量のデータから大気安定度を求める。

大気安定度はA～Gに分類され、Aの状態では大気は最も不安定であり、Gは大気が最も安定している状態である。大気（空気の流れ）の状態が不安定なほど放射性物質は拡散されやすい。

大気安定度の算出表

風速 (U) (MS)	日射量 (T) (KW/m ² 10分)				放射収支量 (Q) (KW/m ² 10分)		
	T ≥ 0.6	0.60 > T ≥ 0.30	0.30 > T ≥ 0.15	0.15 > T	Q > -0.020	-0.020 > Q ≥ -0.040	-0.040 > Q
U < 2.0	A	A-B	B	D	D	G	G
2.0 ≤ U < 3.0	A-B	B	C	D	D	E	F
3.0 ≤ U < 4.0	B	B-C	C	D	D	D	E
4.0 ≤ U < 6.0	C	C-D	D	D	D	D	D
6.0 ≤ U	C	D	D	D	D	D	D

注2 【ラドン、トロン】

ラドン（ウラン系列に属する ²²²Rn）及びトロン（トリウム系列に属する ²²⁰Rn）は、地殻中に存在するウラン及びトリウムが多段階的に崩壊を繰り返すことでそれぞれ生成される自然の放射性核種である。これらは、希ガス元素であるため、生成すると一部が地表面から大気中へと散逸する。

ラドン及びトロンは、それぞれ半減期 3.8 日及び 56 秒で、ポロニウム、鉛、ビスマス等の放射性の崩壊生成物へと変化し、周囲に存在する大気浮遊塵に吸着する。

ラドンの崩壊生成物である、鉛-214 やビスマス-214 は大気中濃度が比較的高く、かつ、ガンマ線を放出することから、空間放射線量に対する寄与が大きい。しかし、これらの見かけ上の半減期は約 30 分と短いため、数時間が経過すると、その寄与は大幅に減少する。一方、トロンの崩壊生成物の見かけ上の半減期は約 11 時間であるため、大気が安定している場合など、トロンが拡散しにくい気象条件では、集塵終了 6 時間後の全β放射能濃度が高くなる場合がある。

注3 【見かけ上の半減期が長いトロン崩壊生成物の影響】

ラドンの崩壊生成物の見かけ上の半減期は約 30 分と短く、6 時間後の濃度は無視できる程小さくなる。一方、トロンの崩壊生成物の見かけ上の半減期は約 11 時間あるため、時間後の測定値に影響する。

V 令和 2 年度第 1 四半期浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定結果速報

発電所周辺の環境放射能調査において、令和 2 年度第 1 四半期に平常の変動幅の上限を超過した環境試料について報告する。

調査の結果、いずれも浜岡原子力発電所の影響ではなく、過去の核爆発実験等の影響に東京電力(株)福島第一原子力発電所から放出された放射性物質の影響が加わったものと推定された。

記

1 測定結果

表中の「平常の変動幅」は、特に断りのない限り、平成 18 年度から平成 22 年度の東北地方太平洋沖地震発生前までの測定値の最小～最大の幅を示し、「震災後の変動幅」は、地震発生から令和 2 年 3 月 31 日までの測定値の最小～最大の幅を示す。なお、表中の括弧内の数値は検出下限値を示す。

(1) 原乳 (菊川市：4/7 採取、掛川市：4/9 採取)

表 1 単位：Bq/kg 生 (¹³¹I は Bq/L)

採取地点	測定機関	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁴⁰ K(参考)
菊川市 嶺田	監視 センター	* ¹⁾ (0.018)	*	*	*	45.6±0.3 (1.0)
	中部 電力(株)	*	*	*	0.017±0.005 (0.015)	45.2±0.4 (1.1)
掛川市 下土方	監視 センター	*	*	*	0.011±0.003 (0.0086)	47.5±0.3 (0.98)
	中部 電力(株)	*	*	*	*	46.2±0.3 (0.95)
平常の変動幅		*	*	*	*	自然放射性
震災後の変動幅		*	*～0.14	*～0.43	*～0.45	核種

注 1) *印は「検出されず」を示す(以降も同様)。

(2) 茶葉 (御前崎市：4/29(新野)、4/30(新谷)採取
 牧之原市：4/27 採取、菊川市：4/28 採取)

表 2-1

単位：Bq/kg 生

採取地点	測定機関	^{60}Co	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K (参考)
御前崎市 法ノ沢 ^{注)}	監視センター	—	—	—	—
	中部電力(株)	—	—	—	—
御前崎市 新野	監視センター	* (0.038)	* (0.026)	0.030±0.007 (0.022)	138.1±0.7 (2.2)
	中部電力(株)	* (0.034)	* (0.024)	* (0.026)	137.7±0.7 (2.1)
御前崎市 新谷	監視センター	* (0.045)	* (0.028)	0.090±0.009 (0.026)	140.5±0.8 (2.3)
	中部電力(株)	* (0.043)	* (0.029)	0.046±0.010 (0.031)	138.8±0.8 (2.4)
牧之原市 笠名	監視センター	* (0.043)	* (0.028)	0.101±0.009 (0.028)	143.3±0.8 (2.4)
	中部電力(株)	* (0.042)	* (0.032)	0.071±0.011 (0.032)	135.9±0.8 (2.3)
菊川市 川上	監視センター	* (0.042)	* (0.030)	0.073±0.008 (0.024)	159.0±0.8 (2.4)
	中部電力(株)	* (0.045)	* (0.032)	0.072±0.011 (0.033)	157.6±0.8 (2.5)
平常の変動幅		*	*	*~0.066	自然放射性
震災後の変動幅		*	*~44.6	0.069~45.5	核種

注) 御前崎市法ノ沢については、昨年度までの採取協力者が耕作を取りやめ、同一地域で採取協力を得る事ができなかったため未採取となった。

<参考-1>

原子力規制庁委託の環境放射能水準調査の茶葉

表 2-2

単位：Bq/kg 生

採取場所	測定機関	採取日	^{60}Co	^{134}Cs	^{137}Cs	^{40}K
磐田市 大久保	監視 センター	4月28日	* (0.030)	* (0.022)	0.040±0.005 (0.015)	148.8±0.6 (1.7)
		5月8日	* (0.033)	* (0.023)	0.220±0.008 (0.025)	168.4±0.6 (1.9)

<参考－２>

浜岡原子力発電所 UPZ 内（10km 以遠）環境放射能測定^{*}の茶葉

※ 4 市協定とは別に緊急事態が発生した場合への平常時からの備えを目的に実施している。なお、「浜岡原子力発電所の周辺市町の安全確保等に関する協定（以下「5 市 2 町協定」という。）」が平成 28 年 7 月 8 日に締結されたため、5 市 2 町地域の測定については 5 市 2 町協定における実施事項でもある。

表 2－3

単位：Bq/kg 生

採取場所	測定機関	採取日	⁶⁰ Co	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	⁴⁰ K
菊川市 西 方	監視 センター	5 月 5 日	* (0.096)	* (0.077)	* (0.076)	148±2 (4.8)
袋井市 村 松	監視 センター	5 月 1 日	* (0.098)	* (0.080)	* (0.080)	150±2 (4.9)
島田市 牧之原	中部 電力(株)	4 月 23 日	* (0.11)	* (0.086)	* (0.098)	143±2 (5.1)
磐田市 大久保	中部 電力(株)	4 月 22 日	* (0.094)	* (0.080)	0.12±0.03 (0.096)	131±2 (4.9)
森 町 睦 実	中部 電力(株)	5 月 2 日	* (0.10)	* (0.076)	* (0.091)	144±2 (5.1)

2 原因調査

浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定に係る測定法及び評価方法に基づき、上限超過事象に影響を与えると考えられる項目について調査を行った。

- (1) 発電所内のエリアモニタリング設備等の異常値及び発電所外への放出の状況
- (2) 発電所内に異常等が認められない場合、下記項目
 - ・ 降雨等の気象要因による自然放射性核種の変動
 - ・ 測定器及び関連機器の健全性
 - ・ 試料の採取方法及び前処理方法の妥当性（手順違い、他の試料等の混入等）
 - ・ 測定方法等の変更や測定器の更新による影響
 - ・ 測定地点周辺の環境の変化
 - ・ 核爆発実験等による影響
 - ・ 他の原子力施設からの影響
 - ・ 発電所に由来しない放射性物質の持込、流入、接近等
 - ・ 測定結果の経時的変化及び他の測定や他地点（試料）の測定結果
 - ・ 検出された核種以外の人工放射性核種の検出状況
 - ・ その他

3 原因の推定

調査の結果、発電所内のエリアモニタリング設備等に異常は認められず、発電所外への放出管理も適切に行われており、発電所からの影響ではない。

また、試料の採取方法や前処理方法等にも問題はなかった。測定結果の継時的変化から、今回上限を超過した環境試料中の放射性セシウム濃度は東電事故発生直後に上昇したが、年々減少しており、今回の結果は特異的なものではない（別紙参照）。

以上により、今回の上限超過の原因は浜岡原子力発電所からの影響ではなく、過去の核爆発実験等の影響に東京電力(株)福島第一原子力発電所から放出された放射性物質の影響が加わったものと考えられる。


(別紙)

環境試料中の放射性セシウム^{*}濃度の時系列変化

^{*}Cs-134 と Cs-137 の合計量

1. 原乳 (平常の変動幅 : ND)


原乳 放射性セシウム(嶺田)

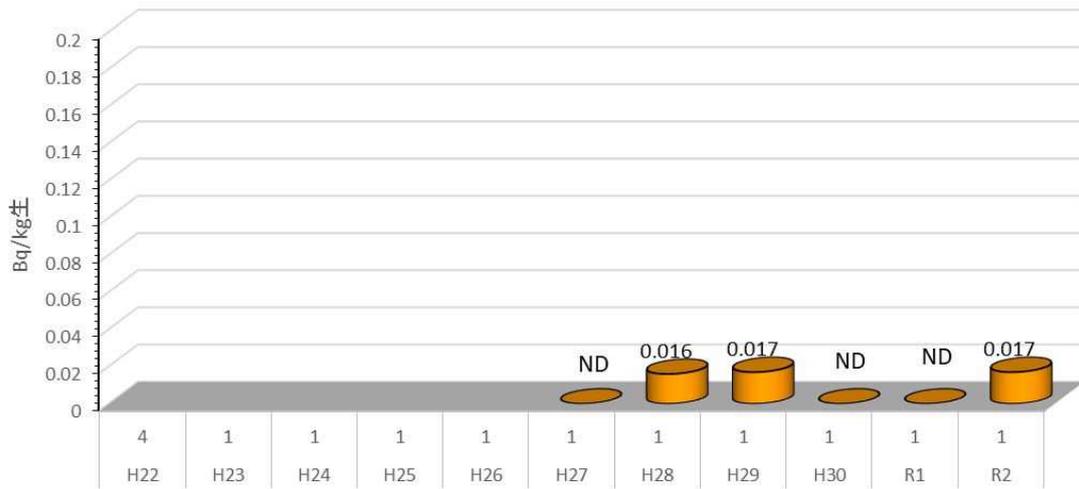

測定時期(上: 四半期/下: 年度)

注) 嶺田は平成 26 年第 2 四半期から採取地点となった。

原乳 放射性セシウム(下土方)

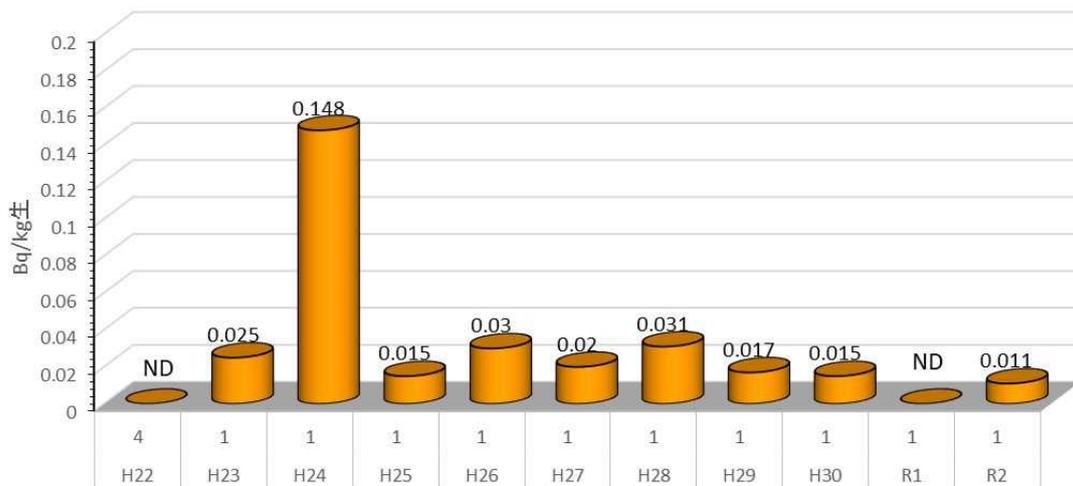

測定時期(上: 四半期/下: 年度)

2. 茶葉（平常の変動幅：ND~0.066）


茶葉 放射性セシウム(法ノ沢)




茶葉 放射性セシウム(新谷)



茶葉 放射性セシウム(笠名)

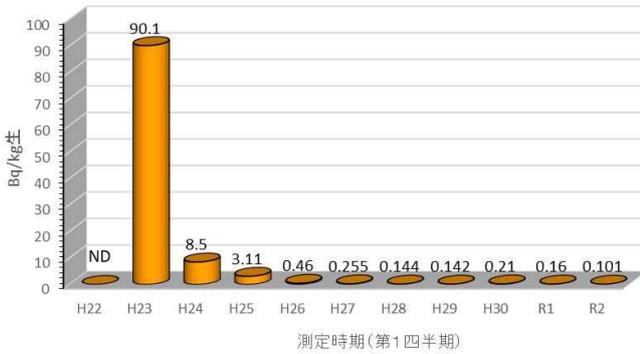

茶葉 放射性セシウム(川上)

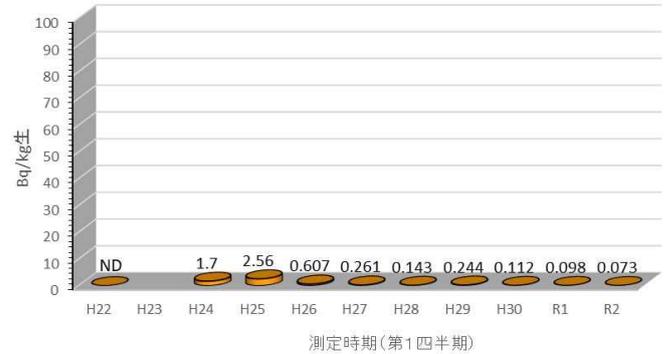

注) 新野は、今年度から採取地点となったため、グラフ未掲載とした。

令和2年度の平常の変動幅

1 空間放射線

1-1 線量率

測定地点名	平常の変動幅 (nGy/h)	
	10 分間平均値	1 時間平均値
御前崎市 白砂	36 ~ 81	36 ~ 80
中町	50 ~ 88	50 ~ 87
桜ヶ池公民館	43 ~ 88	44 ~ 86
上ノ原	43 ~ 87	44 ~ 84
佐倉三区 ¹⁾	37 ~ 79	37 ~ 78
平場	36 ~ 78	36 ~ 75
白羽小学校	40 ~ 85	40 ~ 80
牧之原市 地頭方小学校 ²⁾	40 ~ 80	40 ~ 76
御前崎市 旧監視センター	38 ~ 77	39 ~ 76
草笛 ³⁾	38 ~ 77	38 ~ 73
新神子	32 ~ 86	32 ~ 82
浜岡北小学校	40 ~ 92	40 ~ 87
掛川市 大東支所 ⁴⁾	38 ~ 81	38 ~ 80
菊川市 水道事務所	44 ~ 84	44 ~ 83

注1) 平常の変動幅は、測定装置の不具合が生じたため平成29年12月6日7時ごろ、平成30年4月9日11時～15時ごろ及び令和元年11月19日16時30分ごろの値を除外している。

注2) 平常の変動幅は、測定装置の不具合が生じたため平成30年5月24日5時～9時ごろの値を除外している。

注3) 平常の変動幅は、X線照射が行われた平成27年9月18日9時～17時、10月16日9時～14時、平成28年5月6日～11日(8日は除く)及び8月24日～25日の値を除外している。また、令和元年6月に行った測定装置の修繕(検出器の取替え)により、測定値に有意な変化が生じたため、検出器の交換後から一定の割合((最大又は最小)×(2.5/42.6))を引いた値としている。(調査結果書第182号)

注4) 10分間平均値は、X線非破壊検査を近傍で実施した平成27年10月5日の午前中の値を除外している。

1-2 積算線量

測定地点名		平常の変動幅 (mGy/90日)		
御前崎市	芹沢	0.14	～	0.15
	西山	0.14	～	0.15
	上比木	0.15	～	0.16
	合戸東前	0.14	～	0.15
	門屋石田	0.14	～	0.15
	中尾	0.16	～	0.17
	朝比奈原公民館	0.13	～	0.15
牧之原市	旧地頭方中学校	0.14	～	0.15
	菅山保育園	0.13	～	0.15
	鬼女新田公民館	0.13	～	0.15
掛川市	千浜小学校	0.15	～	0.16
菊川市	東小学校	0.14	～	0.15

2 環境試料中の放射能

2-1 全 α ・全 β 放射能

測定地点名	平常の変動幅					
	集塵中の全 α ・全 β 放射能比		集塵中の全 β 放射能 (Bq/m ³)		集塵終了6時間後の全 β 放射能 (Bq/m ³)	
御前崎市 白砂	LTD ¹⁾	～ 8.2	LTD	～ 12	LTD	～ 0.38
中町	LTD	～ 3.9	LTD	～ 12	LTD	～ 0.25
平場	LTD	～ 4.2	LTD	～ 9.8	LTD	～ 0.23
白羽小学校	LTD	～ 4.0	LTD	～ 9.6	LTD	～ 0.25
牧之原市 地頭方小学校	LTD	～ 4.1	LTD	～ 8.7	LTD	～ 0.29

注1) LTDは「検出限界未満」を示す。

2-2 核種分析

① γ 線放出核種（陸上試料）（上段「平常の変動幅」、下段「震災後の変動幅」¹⁾）

分類	試料名	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	単位
大気	大気中 浮遊塵	* ²⁾	/	*	*	mBq/m ³
		*		* ~ 7.78	* ~ 8.21	
陸水	上水 ³⁾⁴⁾	*	—	*	*	mBq/L
		*	—	*	*	
土壌	土壌 ⁵⁾	*	/	*	1.7 ~ 8.9	Bq/kg 乾土
		*		* ~ 21.6	3.3 ~ 28.4	
農畜産物	玄米 ⁶⁾	*	/	*	*	Bq/kg 生
		*		* ~ 0.076	* ~ 0.079	
	すいか	*		* ~ 0.19	* ~ 0.190	
		*		*	*	
	キャベツ	*		* ~ 0.056	* ~ 0.065	
		*		*	*	
	白菜	*		* ~ 0.036	* ~ 0.055	
		—		—	—	
	レタス ⁷⁾	—		—	—	
	たまねぎ	*		*	*	
		*		* ~ 0.032	* ~ 0.049	
	白ねぎ ⁷⁾	—		—	—	
		—		—	—	
	かんしょ	*		*	* ~ 0.058	
		*		* ~ 0.13	0.039 ~ 0.241	
大根 ⁸⁾	*	*	* ~ 0.029			
	*	* ~ 0.021	* ~ 0.051			
みかん ⁹⁾	*	*	* ~ 0.016			
	*	* ~ 0.96	0.0088 ~ 1.14			
茶葉 ¹⁰⁾	*	*	* ~ 0.066			
	*	* ~ 44.6	0.069 ~ 45.5			
原乳 ¹¹⁾	*	*	*			
	*	* ~ 0.14	* ~ 0.43	Bq/kg 生 ¹³¹ IはBq/L		
雨水 ちり	降下物	*	/	*	* ~ 0.12	Bq/m ²
		*		* ~ 617	* ~ 611	
指標 生物	松葉	*	/	*	* ~ 0.22	Bq/kg 生
		*		* ~ 41.1	0.029 ~ 44.3	

注1) 「震災後の変動幅」は、平成23年3月12日以降に採取した試料の最大値と最小値の幅とした。
 注2) *印は、「検出されず」を示す。
 注3) 平常の変動幅は、御前崎市桜ヶ池（浜岡上水道水源池）及び新神子（県営榛南水道及び大井川広域水道の混合水）の測定値から定めた。
 注4) 上水の¹³¹Iは令和2年度から測定項目に追加したため、変動幅を設定していない。
 注5) 御前崎市新神子の土壌については、平成29年度第3四半期の試料採取時に客土されていることが判ったため、震災後の変動幅を定めるにあたり、当該測定値を除外した。
 注6) 変動幅は、御前崎市下朝比奈及び牧之原市地頭方の測定値から定めた。
 注7) レタス及び白ねぎは令和2年度から測定を開始したため、変動幅を設定していない。
 注8) 平常の変動幅は、御前崎市白浜及び牧之原市堀野新田、並びに御前崎市上ノ原（平成18～21年度）の測定値から定めた。
 注9) 変動幅は、御前崎市長原及び牧之原市堀野新田の測定値から定めた。
 注10) 平常の変動幅は、御前崎市法ノ沢、新谷及び門屋、牧之原市笠名、並びに、菊川市川上原の測定値から定めた。
 注11) 平常の変動幅は、御前崎市名波（平成18～20年度）及び宮木ヶ谷（平成21～22年度）、並びに、掛川市下土方の測定値から定めた。

② γ 線放出核種（海洋試料）

（上段「平常の変動幅」、下段「震災後の変動幅」¹⁾）

分類	試料名	⁶⁰ Co	¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	単 位	
海底土	海底土 ³⁾	* ²⁾	/	*	* ~ 1.2	Bq/kg 乾土	
		*		* ~ 0.47	* ~ 1.4		
	海底土 ⁴⁾	*		*	* ~ 2.7		
		*		* ~ 1.6	1.3 ~ 3.1		
海産生物	しらす	*		/	*	* ~ 0.071	Bq/kg 生
		*			* ~ 0.21	* ~ 0.21	
	ひらめ	*			*	0.10 ~ 0.13	
		*			* ~ 0.44	0.15 ~ 0.68	
	あじ	*			*	0.11 ~ 0.18	
		*			* ~ 0.21	0.11 ~ 0.39	
	かさご	*			*	0.072 ~ 0.14	
		*			* ~ 0.25	0.084 ~ 0.36	
	さざえ	*			*	*	
		*			* ~ 0.11	* ~ 0.17	
	はまぐり	*	*		*		
		*	* ~ 0.031		* ~ 0.070		
	かき	*	*		*		
		*	* ~ 0.15		* ~ 0.15		
いせえび	*	*	0.060 ~ 0.087				
	*	* ~ 0.49	0.063 ~ 0.65				
たこ	*	*	*				
	*	* ~ 0.11	* ~ 0.14				
なまこ	*	*	*				
	*	*	*				
わかめ	*	*	*				
	*	*	* ~ 0.045				
海水	海水	*	/	*	* ~ 4.0	mBq/L	
		*		* ~ 4.5	* ~ 6.1		

注1) 「震災後の変動幅」は、平成23年3月12日以降に採取した試料の最大値と最小値の幅とした。

注2) *印は、「検出されず」を示す。

注3) 御前崎港以外の採取地点の変動幅である。

注4) 御前崎港の変動幅である。

③ ストロンチウム 90

(上段「平常の変動幅」、下段「震災後の変動幅」¹⁾)

分類	試料名	⁹⁰ Sr	単位
陸水	上水 ²⁾	—	mBq/L
		—	
土壌	土壌 ²⁾	—	Bq/kg 乾土
		—	
農畜産物	玄米	検出されず	Bq/kg 生
		検出されず	
	キャベツ	検出されず	
		検出されず ～ 0.0092	
	大根 ³⁾	検出されず ～ 0.037	
		検出されず ～ 0.036	
	茶葉	検出されず ～ 0.40	
		検出されず ～ 0.16	
原乳 ⁴⁾	検出されず ～ 0.022		
	検出されず ～ 0.018		
海洋生物	しらす	検出されず	
		検出されず	
	かさご	検出されず	
		検出されず	
	さざえ	検出されず	
		検出されず	
	いせえび	検出されず	
		検出されず	
	わかめ	検出されず	
		検出されず	

注1) 「震災後の変動幅」は、平成23年3月12日以降に採取した試料の最大値と最小値の幅とした。

注2) 上水及び土壌は、令和2年度から測定項目に追加したため、平常の変動幅を設定していない。

注3) 平常の変動幅は、御前崎市白浜及び牧之原市堀野新田、並びに御前崎市上ノ原（平成18～21年度）の測定値から定めた。

注4) 平常の変動幅は、御前崎市名波（平成18～20年度）及び宮木ヶ谷（平成21～22年度）の測定値から定めた。

④ トリチウム

(上段「平常の変動幅」、下段「震災後の変動幅」¹⁾)

分類	試料名	³ H	単位
大気	大気中水分	検出されず ～ 0.017	Bq/m ³
		検出されず ～ 0.019	
	捕集水中水分	検出されず ～ 2.0	Bq/L
		検出されず ～ 1.4	
陸水	上水 ²⁾	検出されず ～ 0.91	
		検出されず ～ 0.82	
海水	海水 ³⁾	検出されず ～ 0.88	
		検出されず ～ 0.81	

注1) 「震災後の変動幅」は、平成23年3月12日以降に採取した試料の最大値と最小値の幅とした。

注2) 平常の変動幅は、御前崎市桜ヶ池（浜岡上水道）の測定値から定めた。

注3) 平常の変動幅は、浅根漁場、1,2号機放水口付近、取水口付近、3号機及び4号機放水口付近、並びに5号機放水口付近の測定値から定めた。

⑤ プルトニウム

(上段「平常の変動幅」、下段「震災後の変動幅」¹⁾)

分類	試料名	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	単位
土壌	土壌 ²⁾	—	—	Bq/kg 乾土
		—	—	

注1) 「震災後の変動幅」は、平成23年3月12日以降に採取した試料の最大値と最小値の幅とした。

注2) 土壌のプルトニウム分析は、令和2年度から測定項目に追加したため、平常の変動幅を設定していない。

3 排水の全計数率

試料名	平常の変動幅	単位
1・2号機放水口モニタ	5.4 ～ 44	cps
3号機放水口モニタ	6.3 ～ 16	
4号機放水口モニタ	7.0 ～ 10	
5号機放水口モニタ	4.9 ～ 17	

VI 平成 31 年度浜岡原子力発電所周辺環境放射能測定計画

I 基本的な考え方

1 目的

本測定計画の目的は、浜岡原子力発電所の周辺住民等の健康と安全を守るため、環境における原子力発電所に起因する放射性物質又は放射線による周辺住民等の線量が、1年間の線量限度を十分に下回っていることを確認し、その結果を周辺住民等に提供することである。また、原子力発電所からの予期しない放射性物質又は放射線の放出があった場合に適切に対応することが可能となることも重要である。さらに、異常事態（原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」という。）第10条第1項前段に基づく通報後をいう。）又は緊急事態（原災法第15条第2項に基づく公示後をいう。）が発生した場合に、速やかに対応できるモニタリング体制を整備することにある。具体的には以下のとおりである。

- (1) 周辺住民等の線量の推定及び評価
- (2) 環境における放射性物質の蓄積状況の把握
- (3) 原子力発電所からの予期しない放射性物質又は、放射線の放出の早期検出及び周辺環境への影響評価
- (4) 異常事態又は緊急事態が発生した場合における、環境放射線モニタリングの実施体制の整備

2 対象範囲

測定を行う範囲は、陸上については浜岡原子力発電所を中心とした概ね半径10kmの地域とし、海上については浜岡原子力発電所の前面海域で概ね半径10kmの海域とする。

3 測定項目と対象

原子力発電所に起因する外部被ばくによる線量の推定、評価をするための空間放射線量の測定と、移行経路に沿って人の被ばくに関する環境試料、あるいは人の被ばくに直接関係がなくても放射性物質の分布や蓄積状況の把握に役立つ環境試料中の放射線の測定を行う。

- (1) 空間放射線量
 - ① 線量率
 - ② 積算線量
- (2) 環境試料中の放射能

環境試料については、生産量や漁獲量から地域の代表性があるか、継続的に採取が可能であるか、また地域の要望があるかなどを総合的に考慮して決定する。

4 測定方法

測定方法は、静岡県環境放射能測定技術会が、国の放射能測定法に準じて別に定める。

- (1) 空間放射線量
ガンマ線を測定対象とする。

① 線量率

NaI(Tl)シンチレーション検出器により、連続測定を行う。なお、エネルギー特性を補償したものとする。

また、測定データについては、静岡県がテレメータシステムにより2分毎に収集し、評価は1時間平均値（短期評価）及び3ヶ月間平均値（長期評価）で行う。

② 積算線量

蛍光ガラス線量計により、3ヶ月間毎に測定を行う。

(2) 環境試料中の放射能

環境試料の種類ごとに、全アルファ放射能と全ベータ放射能の同時測定又は核種分析を行う。

なお、核種分析のうち、放射化学分析法及びトリチウム分析法については一部の試料について行う。

① 測定方法

表1に測定方法を示す。

表1 環境試料中の放射能の測定方法

測定対象	測定方法	
大気中浮遊塵（連続）	全アルファ・全ベータ同時測定法	
大気中浮遊塵（月毎）	核種分析	機器分析法
大気中水分		トリチウム分析法
降下物		機器分析法
陸水		機器分析法／トリチウム分析法
土壌		機器分析法
農畜産物		機器分析法／放射化学分析法
指標生物（松葉）		機器分析法
海水		機器分析法／トリチウム分析法
海底土		機器分析法
海産生物		機器分析法／放射化学分析法
特定試料（海岸砂）		機器分析法

注1) 全アルファ・全ベータ同時測定法：ZnS(Ag)検出器及びプラスチックシンチレータ検出器を用いたダストモニタによる全アルファ放射能及び全ベータ放射能の同時測定。測定データについては、静岡県がテレメータシステムにより2分毎に収集し、評価は1時間平均値で行う。

2) 機器分析法：ゲルマニウム半導体ガンマ線スペクトロメータによる機器分析

3) トリチウム分析法：液体シンチレーション測定装置による測定

4) 放射化学分析法：放射化学分析によりSr-90を単離後、低バックグラウンド測定装置による測定

② 機器分析法の対象核種

表 2 に機器分析法の対象核種（ガンマ線放出核種）を示す。

表 2 機器分析法の対象核種

区 分	核 種	備 考
核分裂生成物	Zr-95	I-131 は、松葉、藻類、原乳及び大根の葉部のみ対象
	Nb-95	
	I-131	
	Cs-137	
	Ce-144	
放射化生成物	Mn-54	
	Fe-59	
	Co-60	
	Cs-134	
自然放射性核種	K-40	評価の対象としない。

5 報告

測定者は、それぞれの測定結果を四半期ごとにとりまとめ技術会に報告する。

6 その他

採取困難により平成 10 年度から調査を中止したあため、ほんだわら及びあわびについては、採取が可能になった時点で、再開について検討する。

II 平成 31 年度実施計画

平成 31 年度の実施計画を別表に示す。

III 評価

測定結果の評価は、静岡県環境放射能測定技術会が別に定める評価方法で同技術会が行う。

平成31年度実施計画

1 空間放射線量

調査対象	測定地点			地点数	調査期間	測定方法	備考				
	市名	地点名	測定機関								
線量率	御前崎市	白砂	県	11	通年 (連続測定)	NaI(Tl)型 空間ガンマ線測定 装置による線量率 測定					
		中町	中部電力(株)								
		桜ヶ池公民館	中部電力(株)								
		上ノ原	中部電力(株)								
		佐倉三区	中部電力(株)								
平場		県									
白羽小学校		中部電力(株)									
旧監視センター		県									
草笛		県									
浜岡北小学校		県									
新神子	県										
牧之原市	地頭方小学校	中部電力(株)	1								
掛川市	大東支所	県	1								
菊川市	菊川市水道事務所	県	1								
	小計			14							
積算線量 ¹⁾	御前崎市	(1)西上ノ原 (2)上ノ原岩根 (3)玄保	44	4～6月	蛍光ガラス線量計 による3ヶ月の積算線量測定	()内は ポイント 番号					
		(4)洗井 (17)上比木 (18)三間									
		(19)名波 (21)宮内 (22)中田									
		(23)旧朝比奈小学校 (24)下朝比奈 (25)木ヶ谷									
		(26)蒲池 (27)塩原新田 (28)合戸東前									
		(29)七ツ山 (30)落合 (31)八千代									
		(32)し尿処理場 (33)西佐倉 (34)桜ヶ池									
		(35)中町 (36)桜ヶ池公民館 (58)第6分団									
		(38)上ノ原 (39)上ノ原平場前 (40)合戸西前									
		(41)合戸池田 (42)門屋石田 (43)中尾									
(44)白砂 (45)平場 (46)海山											
(47)本町公民館 (48)有ヶ谷 (49)朝比奈原公民館											
(5)借宿 (6)中西 (7)白羽小学校	8	7～9月									
(8)薄原前 (9)広沢 (10)芹沢											
(11)西山 (12)遠代											
(13)堀野新田 (14)地頭方天白 (15)地頭方小学校			10～12月								
(16)旧地頭方中学校 (20)笠名 (50)菅山保育園											
(51)鬼女新田公民館 (52)相良庁舎											
(53)千浜小学校 (54)大東支所				1～3月							
(55)南山駐在所 (56)菊川市水道事務所 (57)東小学校											
小計					57						
合計								71			

注1) 太字ゴシック体は県及び中部電力(株)の両者が測定する地点(ダブルチェックポイント)を示す。明朝体は、中部電力(株)が測定する地点を示す。

2 環境試料中の放射能（陸上試料）

調査対象	採取地点	地点数	調査時期 ³⁾	合計測定数	測定方法			測定機関		
					全α全β放射能	核種分析		県	中部電力(株)	
						機器分析	放射化学分析			トリチウム分析
大気中浮遊塵	御前崎市 白砂平場中町 白羽小学校	5	通年 (連続測定)	60	○			○		
	牧之原市 地頭方小学校				○				○	
	御前崎市 白砂平場中町 白羽小学校				○			○		○
	牧之原市 地頭方小学校				○				○	
大気中水分	御前崎市 白砂平場中町 上ノ原	4	毎月	48			○	○		
降下物（雨水・ちり）	御前崎市 池新田 ¹⁾	1	毎月	24	○		○	○		
陸水	上水	御前崎市 市役所（大井川広域水道） 新神子（県営榛南水道及び大井川 広域水道の混合水）	2	6,9,12,3月	12	○	○	○	○	
	井水	御前崎市 塩原新田	1		4	○			○	
	河川水	御前崎市 合戸（御手洗川） 大兼（新野川） 洗井（箆川）	3	9,3月	8	○		○	○	
土壌	御前崎市 下朝比奈 新神子	3	4,7,10,1月	24	○		○	○		
牧之原市 笠名	○					○	○			
農畜産物	穀類	御前崎市 下朝比奈 新神子	2	10月	3	○	○	○	○	
	果菜類	すいか	御前崎市 八千代 中原	2	7月	3	○		○	
	葉菜類	キャベツ	御前崎市 合戸	1	2月	2	○	○	○	○
		白菜	御前崎市 雨垂 上ノ原	3	12月	4	○		○	○
			牧之原市 笠名				○		○	○
	たまねぎ	御前崎市 池新田 白浜	3	5月	5	○		○	○	
		牧之原市 堀野新田		1月		○		○	○	
		2月		○			○	○		
	根菜類	かんしょ	御前崎市 新神子	1	9月	2	○		○	○
		大根 ²⁾	御前崎市 洗井 白浜	3	1月	5	○	○	○	○
	牧之原市 堀野新田		○				○	○	○	
	みかん		御前崎市 上ノ原 牧之原市 堀野新田	2	11月	4	○		○	○
	茶	茶葉	御前崎市 法ノ沢 門屋 新谷	5	4月	8	○	○	○	○
牧之原市 笠名			○				○	○	○	
菊川市 川上			○					○	○	
牛乳	原乳	菊川市 嶺田 掛川市 下土方	2	4,7,10,1月	16	○	○	○	○	
指標生	松葉	御前崎市 池新田 平場前 白砂	3	6,9,12,3月	16	○		○	○	
合計	18種類	46		248						

注1) 太字ゴシック体は県及び中部電力の両者が測定する地点（ダブルチェックポイント）を示す。

注2) 大根のヨウ素-131は葉部を測定。

注3) 農畜産物の採取月は、収穫状況等により変動することがある。

3 環境試料中の放射能（海洋試料）

調査対象	採取地点	地点数	調査時期 ¹⁾	合計測定数	測定方法			測定機関		
					全α全β放射能	核種分析		県	中部電力(株)	
						機器分析	放射化学分析			トリウム分析
海水（表層水）	菊川河口 ²⁾ 高松沖 尾高漁場 中根礁 御前崎港 浅根漁場 1,2号機放水口付近 取水口付近 3号機及び4号機放水口付近 5号機放水口付近	10	5,8,11,2月	64	○	○	○	○	○	
					○	○	○	○	○	
					○	○	○	○	○	
					○	○	○	○	○	
					○	○	○	○	○	
					○	○	○	○	○	
					○	○	○	○	○	
					○	○	○	○	○	
海底土（表層土）	菊川河口 高松沖 尾高漁場 中根礁 御前崎港 浅根漁場 1,2号機放水口付近 取水口付近 3号機及び4号機放水口付近 5号機放水口付近	10	5,8,11,2月	64	○	○	○	○	○	
					○	○	○	○	○	
					○	○	○	○	○	
					○	○	○	○	○	
					○	○	○	○	○	
					○	○	○	○	○	
					○	○	○	○	○	
					○	○	○	○	○	
海産生物	魚類	しらす(全身) 周辺海域	1	4,8,10月	6	○	○	○	○	
						○	○	○	○	
						○	○	○	○	
						○	○	○	○	
	貝類	ひらめ(可食部) あじ(〃) かさご(〃) さざえ(むき身) はまぐり(〃) むらさきいがい(〃) かき(〃)	〃	1	1月	2	○	○	○	○
							○	○	○	○
							○	○	○	○
							○	○	○	○
							○	○	○	○
							○	○	○	○
甲殻類	いせえび(可食部)	〃	1	10月	2	○	○	○	○	
						○	○	○	○	
頭足類	たこ(〃)	〃	1	5月	2	○	○	○	○	
棘皮類	なまこ(〃)	〃	1	1月	2	○	○	○	○	
藻類	わかめ(全体)	〃	1	2月	2	○	○	○	○	
特定試料	海岸砂	1,2号放水口付近 3号放水口付近 4号放水口付近 5号放水口付近	4	4,7,10,1月	32	○	○	○	○	
合計	15種類		36		190					

注1) 海岸砂以外の採取月は、気象状況等により変動することがある。

注2) 太字ゴシック体は県及び中部電力の両者が測定する地点（ダブルチェックポイント）を示す。

環境放射能測定法

1 測定器及び測定方法

(1) 空間放射線

① 線量率

項目	内容	備考
測定方法	原子力規制庁編「連続モニタによる環境ガンマ線測定法（平成29年12月改訂）」に準拠 連続測定（1時間値）	
測定器	温度補償型3インチ×3インチNaI(Tl)シンチレーション検出器	
温度管理	24時間空調（検出器25℃±2℃）	
測定エネルギー範囲	50keV～3MeV	
単位	nGy/h	
エネルギー特性補償	G(E)関数荷重演算方式	
線量率換算定数	テレメータシステムへの出力パルスに対し、通常型検出器にあつては44.0cpm/(nGy/h)、方向特定可能型検出器にあつては40.4cpm/(nGy/h) ¹⁾ とする。	テレメータシステムへパルスを出力する方式の場合に設定される。
テレメータへの送信間隔	2分毎 ²⁾	
宇宙線成分の取扱い	宇宙線寄与分としての定数加算をしない。	H23年度から
測定高さ	地上 約3メートル	
保守点検	年間2回以上実施	

注1) 日立アロカメディカル㈱製に限る。

注2) 各モニタリングステーションには、静岡県がテレメータシステムを設置し、収集したデータを中部電力㈱浜岡原子力発電所に送信している。

② 積算線量

項目	内容	備考
測定方法	文部科学省編「蛍光ガラス線量計を用いた環境γ線測定法（平成14年度改訂）」に準拠	
測定器	蛍光ガラス線量計（RPLD）	
単位	mGy/積算期間	
素子数	測定機関毎に1地点あたり5素子配置	
素子の更新頻度	5年に1度	
収納箱	塩化ビニル製（内容器：ポリウレタン製）	
積算期間	約3ヶ月	
測定結果の検定方法	Grubbsの棄却方法（原則1回）	
測定高さ	地上 約2.5～3.5メートル ¹⁾	
保守点検	年間1回以上実施	

注1) 新規に設置または移設する場合の高さは地上3mとする。

(2) 環境試料中の放射能

① 全α・全β放射能

項目	内容	備考
測定方法	文部科学省編「全β放射能測定法」(昭和51年改訂)を参考に、浮遊塵のリアルタイム全α・全β放射能比の測定、リアルタイム全β放射能濃度及び集塵終了6時間後の全β放射能濃度測定	
測定器	α線：ZnS(Ag)シンチレーション検出器 β線：プラスチックシンチレーション検出器	
単位	全α・全β放射能比：無次元(なし) 全β放射能濃度：Bq/m ³	
集塵時間	平常時6時間(緊急時10分間)	
集塵方法	平面集塵(ろ紙間欠自動移動方式)	
使用ろ紙	HE-40T(ロール状)	
大気吸引量	約100L/min	
監視方法	<p>(1)全α・全β放射能比及びリアルタイム全β放射能濃度 時刻<i>i</i>における放射能濃度をN_{Ri}とすると</p> $N_{Ri} = \frac{(\text{積算計数(count)} - \text{BG計数(count)}) \div \text{計数時間(sec)} \times 2}{\text{積算流量(m}^3\text{)} \times \text{機器効率(count/(Bq} \cdot \text{sec))} \times \text{捕集効率(\%)/100}$ <p>ここで、時刻<i>i</i>の全α放射能をN_{Rαi}、全β放射能をN_{Rβi}とすると、全α全β放射能比N_iは</p> $N_i = \frac{N_{R\beta i}}{N_{R\alpha i}}$ <p>となり、N_{Rβi}及びN_iの値を監視する</p> <p>(2)集塵終了6時間後の全β放射能濃度 集塵が終了してから6時間経過した後の時刻<i>i</i>における全β放射能濃度をN_{Si}とすると</p> $N_{Si} = \frac{(\text{積算計数(count)} - \text{BG計数(count)}) \div \text{計数時間(sec)}}{\text{積算流量(m}^3\text{)} \times \text{機器効率(count/(Bq} \cdot \text{sec))} \times \text{捕集効率(\%)/100}$ <p>となり、この値を監視する。</p>	
テレメータへの送信間隔	2分毎 ¹⁾	
保守点検	年2回以上実施	

注1) 各モニタリングステーションには、静岡県がテレメータシステムを設置し、収集したデータを中部電力(株)浜岡原子力発電所に送信している。

② 核種分析

ア 機器分析（ γ 線放出核種）

項目	内容	備考
測定方法	文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年改訂)に準拠	
前処理方法	文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器等を用いる機器分析のための試料の前処理法」(昭和57年)に準拠 詳細については、「3 試料の採取・前処理方法」参照	
測定器	Ge半導体検出器	
測定試料形態	①浮遊塵：灰化物(集塵ろ紙1ヶ月分) ②降下物：蒸発残渣物(1ヶ月分) ③陸水：蒸発残渣物(30L分) ④海水：二酸化マンガン法による沈殿物(10L分) ⑤土壌、海底土、海岸砂：乾燥細土(容器高さ5cm分) ⑥農畜産物、海産生物、指標生物：灰化物(20g灰程度) 但し、原乳、松葉、大根(葉部)及びわかめ中のヨウ素は生試料(2Lマリネリ容器)	
測定容器	U-8容器 マリネリビーカー(I-131測定用)	
測定時間	20,000秒(I-131測定用) 50,000秒(I-131測定用試料以外)	
保守点検	年1回以上実施	

イ 放射化学分析（ストロンチウム-90）

項目	内容	備考
測定方法	文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」(平成15年改訂)に準拠	
測定器	低バックグラウンド 2π ガスフロー計数装置	
前処理方法	イオン交換法 詳細については、「3 試料の採取・前処理方法」参照	
測定容器	ステンレススチール皿	
試料形態	放射化学的単離物	
測定時間	80分	
保守点検	年1回以上実施	

ウ トリチウム分析

項目	内容	備考
測定方法	文部科学省編「トリチウム分析法」(平成14年改訂)に準拠	
測定器	低バックグラウンド液体シンチレーション計数装置	
前処理方法	蒸留抽出 詳細については、「3 試料の採取・前処理方法」参照	
測定容器	100mLテフロンバイアル	
試料形態	水(蒸留)	
使用シンチレータ	ウルチマゴールドLLT(試料：シンチレータ=5:5混合)	採取量不足の場合はこの限りではない。
測定時間	10分×20回×3サイクル	
保守点検	年1回以上実施	

2 環境試料中放射能測定対象核種

(1) γ 線放出核種

対象核種	半減期	主な着目エネルギー (keV)		生成反応	備考
^{54}Mn (マンガン-54)	312.5 日	834.827		放射化生成物	
^{59}Fe (鉄-59)	44.6 日	1099.224		〃	
^{60}Co (コバルト-60)	5.271 年	1173.21	1332.47	〃	
^{95}Zr (ジルコニウム-95)	64.0 日	724.184		核分裂生成物	
^{95}Nb (ニオブ-95)	35.0 日	765.786		〃	
^{131}I (ヨウ素-131)	8.04 日	364.48		〃	
^{134}Cs (セシウム-134)	2.062 年	604.66		放射化生成物	
^{137}Cs (セシウム-137)	30.0 年	661.638		核分裂生成物	
^{144}Ce (セリウム-144)	284.3 日	133.544		〃	
^{40}K (カリウム-40)	12.8 億年	1460.75		自然放射性核種	

注) 対象核種ではない人工放射性核種についても可能な限り測定する。

(2) β 線放出核種

対象核種	半減期	生成反応	備考
^{90}Sr (ストロンチウム-90)	29.12 年	核分裂生成物	
^3H (トリチウム)	12.3 年	自然生成物 核分裂生成物 放射化生成物など	

3 試料の採取・前処理方法

試料	採取・前処理方法等	単位	備考 ^{注3)}
大気中浮遊塵	長尺ろ紙 (HE-40T) に捕集し、灰化	mBq/m ³	
大気中水分	シリカゲルに1ヶ月分採取し、加熱し採取後、蒸留	Bq/m ³ (大気) Bq/L(水分)	³ H
降下物(雨水・ちり)	大型水盤で1ヶ月分採取し、加熱し、蒸発濃縮	Bq/m ²	
陸水(上水、井水)	加熱し、蒸発濃縮	mBq/L	
	蒸留	Bq/L	³ H
陸水(河川水)	ろ過後加熱し、蒸発濃縮	mBq/L	
土 壤	表層土を採土器を用いて採取し、乾燥後、ふるい分け	Bq/kg 乾土	
玄 米	全量を灰化		
	灰化物から放射化学的に単離 ^{注1)} (イオン交換法)		⁹⁰ Sr
すいか	可食部を乾燥・灰化		
キャベツ	洗浄後、可食部を乾燥・灰化		
	灰化物から放射化学的に単離 ^{注1)} (イオン交換法)		⁹⁰ Sr
白 菜	洗浄後、可食部を乾燥・灰化		
たまねぎ	洗浄後、可食部を乾燥・灰化		
かんしょ	洗浄後、可食部(皮は残す)を乾燥・灰化	Bq/kg 生	
大根(葉部)	洗浄後、生測定		¹³¹ I
大根(根部)	洗浄後、細根を取り除き、乾燥・灰化		
	灰化物から放射化学的に単離 ^{注1)} (イオン交換法)		⁹⁰ Sr
みかん	可食部(皮を除く)を乾燥・灰化		
茶 葉	茎、枝等を除いた葉部を乾燥・灰化		
	灰化物から放射化学的に単離 ^{注1)} (イオン交換法)		⁹⁰ Sr
原 乳	マリネリ容器に入れる。	Bq/L	¹³¹ I
	全量を乾燥・灰化		
	灰化物から放射化学的に単離 ^{注1)} (イオン交換法)	Bq/kg 生	⁹⁰ Sr
松 葉	茎、枝等を除いた葉部を生測定		¹³¹ I
	茎、枝等を除いた葉部を乾燥・灰化		
海 水	表面海水を採取後、化学的に共沈 ^{注2)} (二酸化マンガン法)	mBq/L	
	蒸留	Bq/L	³ H
海 底 土	表層土を採土器を用いて採取し、乾燥後、ふるい分け	Bq/kg 乾土	
しらす	洗浄後、乾燥・灰化		
	灰化物から放射化学的に単離 ^{注1)} (イオン交換法)		⁹⁰ Sr
ひらめ	洗浄後、可食部(肉部)を乾燥・灰化		
あじ	洗浄後、可食部(肉部)を乾燥・灰化		
かさご	洗浄後、可食部(肉部)を乾燥・灰化		
	灰化物から放射化学的に単離 ^{注1)} (イオン交換法)		⁹⁰ Sr
さざえ	可食部(内臓を除き体液は含まない)を乾燥・灰化		
	灰化物から放射化学的に単離 ^{注1)} (イオン交換法)		⁹⁰ Sr
はまぐり	可食部(体液も含む)を乾燥・灰化		
むらさきいがい	可食部(体液も含む)を乾燥・灰化		
かき	可食部(体液も含む)を乾燥・灰化		
いせえび	可食部(肉部)を乾燥・灰化		
	灰化物から放射化学的に単離 ^{注1)} (イオン交換法)		⁹⁰ Sr
たこ	洗浄後、可食部(頭部、内臓、目、口を除く)を乾燥・灰化		
なまこ	洗浄後、可食部(内臓を除く)を乾燥・灰化		
わかめ	洗浄後、茎を除き、生測定		¹³¹ I
	洗浄後、茎を除き、乾燥・灰化		
	灰化物から放射化学的に単離 ^{注1)} (イオン交換法)		⁹⁰ Sr
海 岸 砂	採土器を用いて表層土を採取し、乾燥後、ふるい分け	Bq/kg 乾土	

注1) 測定法には、「発煙硝酸法」及び「イオン交換法」がある。

注2) 測定法には、「二酸化マンガン法」、「水酸化物-硫化物法」及び「フェロシアン化ニッケル法」がある。

注3) 特に断りのないものについては、γ線放出核種を対象としている。

環境放射能測定法改訂履歴

昭和47年10月策定
昭和57年11月改訂
平成元年8月改訂
平成8年2月改訂
平成10年2月改訂
平成14年2月改訂
平成16年2月改訂
平成18年2月改訂
平成21年2月改訂
平成22年2月改訂
平成23年2月改訂
平成23年6月改訂
平成23年9月改訂
平成23年11月改訂
平成24年2月改訂
平成25年2月改訂
平成25年9月改訂
平成30年2月改訂

Ⅶ 令和元年度環境放射能調査結果の評価方法

1 主 旨

静岡県環境放射能測定技術会では、原子力安全委員会（平成24年9月に廃止）が策定した「環境放射線モニタリング指針（平成20年3月）」（以下「指針」という。）を参考に、浜岡原子力発電所周辺環境放射能調査結果を正しく評価するために、評価方法を定める。

2 評価方法

(1) 測定値の取扱い

ア 測定値の変動と平常の変動幅

評価を行う測定値を表1に示す。

空間放射線量及び環境試料中の放射能の測定結果は、①試料の採取方法・前処理方法、測定器の性能、測定方法等の測定条件の変化、②降雨・降雪、逆転層の出現等の気象要因及び地理・地形上の要因等の自然条件の変化、③核爆発実験等の影響、④原子力発電所の運転状況の変化等により変動を示すのが普通である。

これらの要因のうち、核爆発実験等の影響は別として、測定条件等が良く管理されており、かつ原子力発電所が平常運転をしている限り、測定値はある幅の中に納まるはずであり、これを「平常の変動幅」という。

このため、測定値が平常の変動幅に納まっているかどうかを判断する。

イ 平常の変動幅の設定方法

- 平成23年3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震を起因とする東京電力（株）福島第一原子力発電所事故（以下「東電事故」という。）により、環境中に放射性物質が放出されたことから、当該事故の影響を受けていない時期（事故以前の10年間）の測定値により平常の変動幅を設定する。
- 当技術会では、空間放射線量及び環境試料中の放射能の測定値は、統計処理した結果が正規分布ではないと判断している。このため、東電事故が発生した平成22年度以前の10年間の測定値の最小値と最大値の範囲を平常の変動幅とする。ただし、平常の変動幅の設定にあたっては、次の点を考慮する。
 - ・ 自然条件以外の原因で平常の変動幅を外れた特異的な測定値は対象データから除くこととする。
 - ・ 東電事故から前年度までの測定値のうち、自然変動により前年度の平常の変動幅の下限を下回ったものは、効率的な評価を実施するため、平常の変動幅に組み入れることとする。
 - ・ 測定環境の変化等（周辺環境の変化、測定器の更新等）に伴い、測定値に有意な変化が生じた場合 には、必要に応じて変化前の測定値を合理的な方法により補正して求めた値を対象データとする。
- 次の場合（以下「測定開始」という。）は、データの蓄積が10年に満たないことから、調査を開始してから東電事故発生前までの測定値の最小値と最大値の範囲を平常の変動幅とする。
 - ・ 最近新たに測定を始めたもの

- ・ 最近測定法を変更したもの
 - ・ 最近測定項目を変更したもの
- 空間放射線量（線量率及び積算線量）及び全アルファ・全ベータ放射能については、場所毎に自然変動の状況が大きく異なることから、測定地点毎に平常の変動幅を定める。
- 環境試料中の放射能（全アルファ・全ベータ放射能を除く。）については、採取地点毎でなく、試料の種類毎に統一した平常の変動幅を定めることとする。ただし、御前崎港とその他の地点における海底土のように、放射性物質の蓄積状況が異なると思われる場合は、統一したものとせず、別に定めることとする。
- ウ 平常の変動幅の算出期間
- ① 空間放射線量（線量率）
- (ア) データの蓄積が過去10年分あるモニタリングステーション（12局）
- a 短期評価
平成13年4月1日1時から平成23年3月11日14時まで
- b 長期評価
平成13年度第1四半期から平成22年度第3四半期まで
- (イ) データの蓄積が過去10年分に満たないモニタリングステーション（2局）
- a 短期評価
「測定開始」の翌日1時から平成23年3月11日14時まで
- b 長期評価
「測定開始」の次の四半期から平成22年度第3四半期まで
- ② 空間放射線量（積算線量）
- (ア) 平成21年度以前に新設又は移設したモニタリングポイント
「測定開始」から平成22年度第3四半期まで
- (イ) 平成22年度以降に新設又は移設したモニタリングポイント
他地点の測定結果を参考に、測定結果に大きな変動がないことを確認する。
- ③ 全アルファ・全ベータ放射能
平成14年4月1日1時から平成23年3月11日14時まで
- ④ 環境試料中の放射能（③を除く。）
- (ア) データの蓄積が過去10年分ある環境試料
平成13年4月1日から平成23年3月11日まで（試料の採取時期）
- (イ) データの蓄積が過去10年分に満たない環境試料
「測定開始」後から平成23年3月11日まで（試料の採取時期）

表1 評価する測定値

測定項目		備考	
空間放射線量	線量率（短期評価）	モニタリングステーション毎の1時間の平均値	
	線量率（長期評価）	モニタリングステーション毎の3ヵ月平均値	
	積算線量	モニタリングポイント毎の90日換算値	
環境試料中の放射能	全アルファ・全ベータ放射能	集塵中 全アルファ・全ベータ放射能比	モニタリングステーション毎の1時間の平均値
		集塵中 全ベータ放射能	
		集塵終了6時間後の 全ベータ放射能	
	機器分析		試料毎の測定値
	放射化学分析		同上
	トリチウム分析		同上

(2) 評価方法

ア 平常の変動幅の上限を超過した場合の対応

測定値が平常の変動幅の上限を超過した場合、以下の項目など放射線や放射能の測定値に影響を与えると考えられることがらについて調査を行い、原因を明らかにするとともに、浜岡原子力発電所からの寄与の有無の判断及びその環境への影響の評価を行う。ただし、全アルファ・全ベータ放射能比が平常の変動幅の上限を超過した場合においては、全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定値を確認し、その結果、全アルファ放射能の低下が原因であることが特定されたときには、調査結果書に当該全アルファ・全ベータ放射能比、全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定値とともに全アルファ放射能の低下が原因である旨を明記するものとする。

① 空間放射線量の測定値

- (ア) 測定系及びデータ伝送系処理系の健全性
- (イ) 降雨等による自然放射線の変化による影響
- (ウ) 地形、地質等の周辺環境条件の変化
- (エ) 核爆発実験等の影響
- (オ) 統計に基づく変動の検討

② 全アルファ・全ベータ放射能の測定値

- (ア) 測定系及びデータ伝送系処理系の健全性
- (イ) 当該時刻にダストモニタの検出部にセットされていたろ紙の核種分析
(必要に応じGe半導体検出器を用いた波高分析を実施)
- (ウ) 降雨等による自然放射能の変化による影響
- (エ) 前処理、測定の妥当性
- (オ) 核爆発実験等の影響
- (カ) 統計に基づく変動の検討

③ 環境試料中の放射能の測定値 (②を除く。)

- (ア) 試料採取、前処理、分析、測定 of 妥当性
- (イ) 核爆発実験等の影響

イ 平常の変動幅の下限を下回った場合の対応

測定値が平常の変動幅の下限を下回った場合、以下の項目など放射線や放射能の測定値に影響を与えると考えられることがらについて調査を行う。

① 空間放射線量の測定値

測定系及びデータ伝送系処理系の健全性

② 全アルファ・全ベータの放射能の測定値

測定系及びデータ伝送系処理系の健全性

③ 環境試料中の放射能の測定値 (②を除く。)

試料採取、前処理、分析、測定 of 妥当性

ウ 蓄積状況の把握

浜岡原子力発電所からの影響がある場合、蓄積状況の把握を、土壌及び海底土の核種分析結果について行う。

エ 線量の推定評価

原則的に、1年度の調査結果を評価するとき、1年間の外部被ばくによる実効線量と1年間の飲食物等の摂取からの内部被ばくによる預託実効線量に分けて算定し、その結果を総合して行う。

(3) 線量の推定評価方法

ア 外部被ばくによる実効線量

積算線量の測定結果から、指針に示されている方法で求める。

$$\text{実効線量 (mSv)} = \text{積算線量 (mGy)} \times 0.8$$

イ 飲食物等の摂取からの内部被ばくによる預託実効線量

経口摂取又は呼吸による預託実効線量は、実効線量係数を用いて次式で行う。表2及び表3の値は、指針に示されている値である。

$$\text{預託実効線量 (mSv)} = \text{実効線量係数表の値 (mSv/Bq)}$$

$$\times \text{年間の核種摂取量 (Bq)} \times \text{その他の補正}$$

$$\text{年間の核種摂取量 (Bq)} = \text{放射性核種濃度} \times \text{年間の摂取量}$$

表2 実効線量係数の例示

単位 mSv/Bq

核種	経口摂取	吸入摂取
³ H	4.2×10^{-8}	2.6×10^{-7}
⁹⁰ Sr	2.8×10^{-5}	1.6×10^{-4}
¹³¹ I	1.6×10^{-5} 1)	1.5×10^{-5} 1)
¹³⁴ Cs	1.9×10^{-5}	2.0×10^{-5}
¹³⁷ Cs	1.3×10^{-5}	3.9×10^{-5}

注1) 幼児及び乳児については、表3の値に読み替える。

表3 ¹³¹Iの幼児及び乳児における実効線量係数

単位 mSv/Bq

核種	経口摂取		吸入摂取	
	幼児	乳児	幼児	乳児
¹³¹ I	7.5×10^{-5}	1.4×10^{-4}	6.9×10^{-5}	1.3×10^{-4}

(4) 測定値の数値の表示方法

表4 数値の表示方法

測定項目		表示方法	単位	
空間放射線量	線量率	整数（小数第1位四捨五入）	nGy/h	
	積算線量	小数第2位（小数第3位四捨五入）	mGy/日数	
環境試料中の放射能	全アルファ全ベータ放射能	集塵中全アルファ・全ベータ放射能比	—	
		集塵中全ベータ放射能	原則として有効数字2桁 （3桁目四捨五入）	Bq/m ³
		集塵終了6時間後の全ベータ放射能		Bq/m ³
	機器分析	農畜海産生物	同 上	Bq/kg 生
		浮遊塵		mBq/m ³
		陸水・海水		mBq/L
		海底土、土壌		Bq/kg 乾土
		降下物		Bq/m ²
	放射化学分析	農畜海産生物	同 上	Bq/kg 生
	トリチウム分析	陸水・海水	同 上	Bq/L
		大気中水分		Bq/m ³

(5) 環境放射能調査結果の表現方法

ア 放射能が検出された試料数の表現方法

「一部」 0 % < 試料数 ≤ 50 %

「多く」 50 % < 試料数 < 75 %

「大半」 75 % ≤ 試料数 < 100 %

「全て」 試料数 = 100 %

イ 両測定機関の測定データの取扱い

1つの試料に対して、県と中部電力の2つの測定データが生じる場合において放射能が検出された試料数を数える時、それぞれを別のデータとして扱う。

3 令和元年度の平常の変動幅

令和元年度の評価に用いる平常の変動幅を別表1から別表6に示す。なお、表中には参考に東電事故以降、平成30年度までの間の最小値と最大値の幅を「震災後の変動幅」として併記した。

4 評価方法の見直し

本評価方法は、平常の変動幅を決める測定値の変更等や東電事故の影響の状況等を踏まえ、毎年度見直しすることとする。

別表1 空間放射線量（線量率）（上段「平常の変動幅」、下段「震災後の変動幅」⁷⁾

単位：nGy/h

測定地点名	短期評価 ¹⁾²⁾	長期評価 ¹⁾
御前崎市 白砂	36 ～ 95	39 ～ 43
	36 ～ 89	40 ～ 46
中町 ³⁾	47 ～ 94	51 ～ 57
	52 ～ 103	55 ～ 57
桜ヶ池公民館	40 ～ 97	42 ～ 49
	45 ～ 104	47 ～ 50
上ノ原	40 ～ 98	42 ～ 48
	44 ～ 102	46 ～ 49
佐倉三区 ⁴⁾⁸⁾	37 ～ 91	39 ～ 41
	37 ～ 96	39 ～ 42
平場	36 ～ 96	38 ～ 44
	36 ～ 88	38 ～ 45
白羽小学校	40 ～ 94	43 ～ 48
	43 ～ 92	46 ～ 49
牧之原市 地頭方小学校 ⁸⁾	37 ～ 90	39 ～ 44
	41 ～ 100	43 ～ 46
御前崎市 旧監視センター	39 ～ 95	41 ～ 50
	39 ～ 86	41 ～ 48
草笛 ⁶⁾⁸⁾⁹⁾	37 ～ 91	39 ～ 49
	40 ～ 96	41 ～ 50
新神子	36 ～ 105	40 ～ 50
	36 ～ 94	40 ～ 49
浜岡北小学校	40 ～ 94	43 ～ 49
	40 ～ 99	43 ～ 46
掛川市 大東支所	38 ～ 93	41 ～ 47
	39 ～ 94	41 ～ 47
菊川市 水道事務所 ⁵⁾⁶⁾	44 ～ 95	47 ～ 53
	44 ～ 106	47 ～ 51

注1) 線量率換算定数(cpm/(nGy/h))の変更（平成25年10月1日付け）に伴い、変動幅の設定に用いる過去の測定値を変更後の線量率換算定数で補正し求めた値により変動幅を設定した。

注2) 平成23年3月11日15時以降に平常の変動幅の下限値を下回った測定値があり、原因調査の結果、自然変動と判断したため、平常の変動幅設定のための対象データに組み入れた。

注3) 中町は平成14年4月1日から測定を開始した。

注4) 佐倉三区は平成19年4月1日から測定を開始した。

注5) 菊川市水道事務所は平成19年12月に周辺環境の変化により測定値が変化（低下）した。このため、平常の変動幅の算出期間のうち、周辺環境が変化する前については、測定値から変化量3.7nGy/hを減じ、対象データとした。

注6) 令和元年度の平常の変動幅を定めるにあたり、以下の測定値は除外した。

測定地点	測定日時	測定値 (nGy/h)	除外理由
菊川市水道事務所 (旧小笠支所)	H14. 12. 10 17:00	87.3 (1時間値)	浜岡原子力発電所の影響や自然放射線の変動によるものではなく、人為的な要因又は測定装置の一過性の異常である可能性が高いと評価した。
	H14. 12. 13 9:00	203.9 (1時間値)	
草笛	H15. 11. 19 10:00	147.1 (1時間値)	浜岡原子力発電所の影響や自然放射線の変動によるものではなく、近隣工場内で行っていたX線の非破壊検査によるものであると評価した。
	H19. 3. 28 11:00~17:00	95.4~152.3 (1時間値)	
	H19. 3. 29 9:00~12:00	91.8~143.1 (1時間値)	
	H19. 4. 10 16:00	134 (1時間値)	
	H21. 12. 15 9:00~10:00	83.1~233.9 (1時間値)	
	H21. 12. 15 13:00~ 12. 16 2:00	79.1~118.8 (1時間値)	
	H21. 12. 16 9:00~12:00	104.1~ 235.4 (1時間値)	
	H21. 12. 16 14:00~22:00	94.2~125.9 (1時間値)	

注7) 「震災後の変動幅」は、短期評価については平成23年3月11日15時以降の最小値と最大値の幅とし、長期評価については平成22年度第4四半期以降の最小値と最大値の幅とした。

注8) 令和元年度の震災後の変動幅を定めるにあたり、以下の測定値は除外した。

測定地点	測定日時	測定値 (nGy/h)	除外理由
草笛	H27. 2. 18 14:00	104. 0 (1時間値)	浜岡原子力発電所の影響や自然放射線の変動によるものではなく、近隣工場内で行っていたX線の非破壊検査によるものであると評価した。
佐倉三区	H29. 12. 6 7:00	16. 9 (1時間値)	浜岡原子力発電所の影響や自然放射線の変動によるものではなく、測定装置の一過性の不具合であると評価した。
	H30. 4. 9 11:00～15:00	0～0. 5 (1時間値)	浜岡原子力発電所の影響や自然放射線の変動によるものではなく、測定装置の故障であると評価した。
地頭方小学校	H30. 5. 24 5:00～9:00	5. 2～25. 6 (1時間値)	浜岡原子力発電所の影響や自然放射線の変動によるものではなく、測定装置の不具合であると評価した。

注9) 令和元年6月に行った測定装置の修繕(検出器の取替え)により、測定値に有意な変化が生じたため、平常の変動幅を見直し、令和元年7月から適用している。(調査結果書第182号)

短期評価:(変更前) 40 ~ 97

長期評価:(変更前) 41 ~ 52

別表2 空間線量（積算線量）

単位：mGy/90日

ポイント No.	地 点 名	平常の 変動幅	震災後の 変動幅 ⁸⁾	ポイント No.	地 点 名	平常の 変動幅	震災後の 変動幅 ⁸⁾
1	御前崎市 西上ノ原	0.12~0.14	0.13~0.14	45	御前崎市 平 場	0.12~0.15	0.14~0.15
2	上ノ原岩根	0.14~0.16	0.14~0.16	46	海 山	0.13~0.15	0.14~0.15
3	玄 保	0.13~0.14	0.13~0.15	47	本町公民館	0.12~0.15	0.13~0.15
4	洗 井	0.12~0.13	0.13~0.14	48	有ヶ谷	0.13~0.15	0.14~0.15
17	上比木	0.14~0.16	0.15~0.16	49	朝比奈原公民館	0.12~0.14	0.13~0.15
18	三 間	0.13~0.15	0.14~0.15	5	借 宿	0.13~0.14	0.13~0.15
19	名 波	0.14~0.16	0.15~0.16	6	中 西	0.13~0.14	0.13~0.15
21	宮 内 ¹⁾	0.14~0.15	0.14~0.16	7	白羽小学校 ⁶⁾	0.13~0.15	0.13~0.15
22	中 田	0.15~0.17	0.15~0.17	8	薄原前	0.13~0.14	0.14~0.15
23	旧朝比奈小学校	0.14~0.15	0.14~0.16	9	広 沢	0.12~0.13	0.12~0.14
24	下朝比奈	0.13~0.15	0.13~0.15	10	芹 沢	0.13~0.14	0.13~0.15
25	木ヶ谷	0.13~0.15	0.13~0.15	11	西 山	0.13~0.15	0.14~0.16
26	蒲 池	0.13~0.14	0.13~0.14	12	遠 代	0.12~0.14	0.12~0.14
27	塩原新田	0.13~0.15	0.14~0.16	13	牧之原市 堀野新田	0.12~0.13	0.12~0.14
28	合戸東前	0.14~0.15	0.14~0.15	14	地頭方天白	0.12~0.14	0.12~0.14
29	七ツ山	0.13~0.14	0.13~0.15	15	地頭方小学校	0.13~0.15	0.14~0.16
30	落 合	0.13~0.15	0.13~0.16	16	旧地頭方中学校	0.14~0.15	0.14~0.16
31	八千代	0.13~0.14	0.13~0.15	20	笠 名	0.14~0.16	0.14~0.16
32	し尿処理場	0.13~0.15	0.13~0.15	50	菅山保育園	0.13~0.15	0.13~0.16
33	西佐倉	0.13~0.15	0.14~0.15	51	鬼女新田公民館	0.12~0.14	0.13~0.15
34	桜ヶ池 ²⁾	0.12~0.14	0.13~0.15	52	相良庁舎	0.13~0.15	0.13~0.15
35	中 町 ³⁾	0.14~0.16	0.14~0.17	53	掛川市 千浜小学校 ⁷⁾	0.14~0.15	0.15~0.16
36	桜ヶ池公民館	0.13~0.15	0.14~0.15	54	大東支所	0.13~0.15	0.14~0.15
58	第6分団 ⁴⁾	0.14~0.15	0.14~0.16	55	菊川市 南山駐在所	0.13~0.14	0.13~0.15
38	上ノ原	0.12~0.14	0.12~0.14	56	水道事務所	0.13~0.15	0.14~0.15
39	上ノ原平場前	0.13~0.15	0.13~0.15	57	東小学校	0.13~0.15	0.14~0.15
40	合戸西前	0.12~0.15	0.13~0.14				
41	合戸池田	0.13~0.15	0.14~0.15				
42	門屋石田	0.13~0.15	0.15~0.16				
43	中 尾	0.15~0.18	0.16~0.18				
44	白 砂 ⁵⁾	0.12~0.18	0.13~0.14				

- 注1) 宮内は、道路拡幅工事に干渉するため、平成29年度第3四半期の測定から、積算線量計を東へ約2m、北へ約5mの新規電柱に移設したが、平常の変動幅及び震災後の変動幅については移設前の測定値により作成している。
- 注2) 桜ヶ池は、平成17年6月20日に蛍光ガラス線量計を設置している電柱が気柱からコンクリート柱に変更されたため、平常の変動幅は、平成17年度第2四半期から平成22年度第3四半期までの最小値と最大値の範囲である。
- 注3) 中町は、平成14年4月から測定を開始したため、平常の変動幅は平成14年度第1四半期から平成22年度第3四半期までの最小値と最大値の範囲である。
- 注4) 第6分団は、道路拡幅工事に伴い、佐倉公民館を廃止して新たに平成19年3月28日から測定を開始したため、平常の変動幅は平成19年度第1四半期から平成22年度第3四半期までの最小値と最大値の範囲である。
- 注5) 白砂は、平成22年11月2日に河川管理道路整備工事に伴う配電用電柱の移設に伴い、積算線量計を約7m南東側の新規配電用電柱に移設したため、他地点の平常の変動幅の最小値から最大値を設定した。
- 注6) 白羽小学校は、家庭医療センター建築に伴い、平成29年度第1四半期の測定から、積算線量計を約1m南東側の新規電柱に移設したが、平常の変動幅及び震災後の変動幅については移設前の測定値により作成している。

注7) 千浜小学校は、平成19年1月4日に道路拡幅工事に伴う配電用電柱の移設に伴い、積算線量計を約8m北側の新規配電用電柱に移設したため、平常の変動幅は平成19年度第1四半期から平成22年度第3四半期までの最小値と最大値の範囲である。

注8) 「震災後の変動幅」は、平成22年度第4四半期以降の最小値と最大値の幅とした。

別表3 浮遊塵中放射能（上段「平常の変動幅」、下段「震災後の変動幅」⁴⁾）

単位：Bq/m³¹⁾

測定地点名 ²⁾	集塵中 全アルファ・全ベータ 放射能比	集塵中 全ベータ放射能濃度	集塵終了6時間後 全ベータ放射能濃度
	平常の変動幅	平常の変動幅	平常の変動幅
	震災後の変動幅	震災後の変動幅	震災後の変動幅
御前崎市 白砂	LTD ³⁾ ~ 9.2	LTD ~ 22	LTD ~ 0.40
	LTD ~ 17	LTD ~ 19	LTD ~ 5.6
中町	LTD ~ 9.1	LTD ~ 20	LTD ~ 0.37
	LTD ~ 7.5	LTD ~ 12	LTD ~ 3.9
平場	LTD ~ 7.3	LTD ~ 16	LTD ~ 0.28
	LTD ~ 21	LTD ~ 16	LTD ~ 0.77
白羽小学校	LTD ~ 5.6	LTD ~ 16	LTD ~ 0.15
	LTD ~ 6.8	LTD ~ 7.9	LTD ~ 3.9
牧之原市 地頭方小学校	LTD ~ 7.2	LTD ~ 18	LTD ~ 0.27
	LTD ~ 7.3	LTD ~ 8.7	LTD ~ 4.2

注1) 集塵中全アルファ・全ベータ放射能比の単位は「無次元」である。

注2) いずれの測定地点も平成14年4月1日から測定を開始した。

注3) LTDは「検出限界未満」を示す。なお、LTDの値は測定器の持つバックグラウンド値の変動や、機器効率、流量

などによって大きく変動するため、唯一の値には定まらない。

注4) 「震災後の変動幅」は、平成23年3月11日15時以降の最小値と最大値の幅とした。

別表4 核種分析（機器分析）（上段「平常の変動幅」、下段「震災後の変動幅」⁸⁾）

試料名		⁵⁴ Mn, ⁵⁹ Fe, ⁶⁰ Co, ⁹⁵ Zr, ⁹⁵ Nb, ¹⁴⁴ Ce	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	単位
浮遊塵 ¹⁾		* ²⁾	*	*		mBq/m ³
		*	* ~ 7.78	* ~ 8.21		
降下物		*	*	* ~ 0.12		Bq/m ²
		*	* ~ 617	* ~ 611		
陸水	上水	*	*	*		mBq/L
	井水	*	*	*		
	河川水 ³⁾	*	*	*		
土壌 ⁴⁾		*	*	1.7 ~ 10.0		Bq/kg 乾土
		*	* ~ 21.6	3.3 ~ 28.4		
農畜産物	玄米	*	*	*		Bq/kg 生
		*	* ~ 0.076	* ~ 0.079		
	すいか ³⁾	*	*	* ~ 0.015		
		*	* ~ 0.19	* ~ 0.190		
	キャベツ	*	*	*		
		*	* ~ 0.056	* ~ 0.065		
	白菜 ³⁾	*	*	* ~ 0.024		
		*	* ~ 0.036	* ~ 0.055		
	玉ねぎ ³⁾	*	*	* ~ 0.049		
		*	* ~ 0.032	* ~ 0.049		
かんしょ	*	*	* ~ 0.092			
	*	* ~ 0.13	0.039 ~ 0.241			
大根 ⁵⁾	*	*	* ~ 0.029	*		
	*	* ~ 0.021	* ~ 0.051	*		
みかん	*	*	* ~ 0.019			
	*	* ~ 0.96	0.012 ~ 1.14			
茶葉 ⁶⁾	*	*	* ~ 0.080			
	*	* ~ 44.6	0.069 ~ 45.5			
原乳 ⁷⁾	*	*	* ~ 0.029	*		
	*	* ~ 0.43	* ~ 0.45	* ~ 0.14		
指生	松葉	*	*	* ~ 0.22	*	
		*	* ~ 41.1	0.056 ~ 44.3	*	

注1) 平成14年度から測定を開始した。

注2) *印は、「検出されず」を示す。

注3) 河川水、すいか、白菜及び玉ねぎは平成16年度から測定を開始した。

注4) 御前崎市新神子の土壌については、平成29年度第3四半期の試料採取時に客土されていることが判ったため、震災後の変動幅を定めるにあたり、当該測定値を除外した。

注5) 平常の変動幅は、御前崎市白浜及び牧之原市堀野新田（平成13～22年度）、御前崎市上ノ原（平成13～21年度）、並びに、御前崎市洗井（平成16～22年度）の測定値から定めた。

注6) 平常の変動幅は、御前崎市法ノ沢、新谷及び牧之原市笠名（平成13～22年度）、御前崎市門屋（平成16～22年度）、菊川市高橋（平成13～17年度）、並びに、菊川市川上原（平成18～22年度）の測定値から定めた。

注7) 平常の変動幅は、御前崎市三間（平成13～14年度第3四半期）、御前崎市名波（平成14年度第4四半期～20年度）、宮木ヶ谷（平成21～22年度）、及び、掛川市下土方（平成16～22年度）の測定値から定めた。

注8) 「震災後の変動幅」は、平成23年3月12日以降に採取した試料の最大値と最小値の幅とした。

別表4 核種分析（機器分析）（上段「平常の変動幅」、下段「震災後の変動幅」⁷⁾）

試料名		⁵⁴ Mn, ⁵⁹ Fe, ⁶⁰ Co, ⁹⁵ Zr, ⁹⁵ Nb, ¹⁴⁴ Ce	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³¹ I	単位
海水 ¹⁾		* ²⁾	*	* ~ 4.1		mBq/L
		*	* ~ 4.5	* ~ 6.1		
海底土 ³⁾		*	*	* ~ 1.2		Bq/kg 乾土
		*	* ~ 0.47	* ~ 1.4		
海底土 ⁴⁾		*	*	* ~ 2.7		Bq/kg 乾土
		*	* ~ 1.6	1.3 ~ 3.1		
海産生物	しらす	*	*	* ~ 0.071		Bq/kg 生
		*	* ~ 0.21	* ~ 0.21		
	ひらめ	*	*	0.10 ~ 0.13		
		*	* ~ 0.44	0.15 ~ 0.68		
	あじ ⁵⁾	*	*	0.10 ~ 0.23		
		*	* ~ 0.21	0.11 ~ 0.39		
	かさご	*	*	0.072 ~ 0.14		
		*	* ~ 0.25	0.11 ~ 0.36		
	さざえ	*	*	*		
		*	* ~ 0.11	* ~ 0.17		
	はまぐり ⁵⁾	*	*	*		
		*	* ~ 0.031	* ~ 0.070		
	むらさき いがい	*	*	*		
		*	* ~ 0.35	* ~ 0.46		
	かき ⁵⁾	*	*	* ~ 0.034		
*		* ~ 0.15	* ~ 0.15			
いせえび	*	*	0.047 ~ 0.098			
	*	* ~ 0.49	0.070 ~ 0.65			
たこ	*	*	*			
	*	* ~ 0.11	* ~ 0.14			
なまこ	*	*	*			
	*	*	*			
わかめ	*	*	*	*		
	*	*	* ~ 0.045	*		
海岸砂 ⁶⁾		*	*	*		Bq/kg 乾土
		*	*	* ~ 0.94		

注1) 平常の変動幅は、浅根漁場、1, 2号機放水口付近、取水口付近及び3号機及び4号機放水口付近（平成13~22年度）、5号放水口付近（平成15~22年度）、並びに、菊川河口、高松沖、尾高漁場、中根礁及び御前崎港（平成16~22年度）の測定値から定めた。

注2) *印は、「検出されず」を示す。

注3) 御前崎港以外の採取地点の変動幅であり、平常の変動幅は、浅根漁場、1, 2号機放水口付近、取水口付近及び3号機及び4号機放水口付近（平成13~22年度）、5号放水口付近（平成15~22年度）、並びに、菊川河口、高松沖、尾高漁場及び中根礁（平成16~22年度）の測定値から定めた。

注4) 御前崎港の変動幅であり、平常の変動幅は、御前崎港（平成16~22年度）の測定値から定めた。

注5) あじ、はまぐり及びかきは平成16年度から測定を開始した。

注6) 平常の変動幅は、1, 2号機放水口付近、3号機放水口付近及び4号機放水口付近（平成13~22年度）、並びに、5号機放水口付近（平成15~22年度）の測定値から定めた。

注7) 「震災後の変動幅」は、平成23年3月12日以降に採取した試料の最大値と最小値の幅とした。

別表5 核種分析（放射化学分析：Sr-90）

試料名		平常の変動幅	単位
		震災後の変動幅 ³⁾	
農畜産物	玄米	検出されず 検出されず	Bq/kg 生
	キャベツ	検出されず ～ 0.012 検出されず ～ 0.0092	
	大根 ¹⁾	検出されず ～ 0.083 検出されず ～ 0.036	
	茶葉	検出されず ～ 0.51 検出されず ～ 0.16	
	原乳 ²⁾	検出されず ～ 0.022 検出されず ～ 0.018	
海産生物	しらす	検出されず 検出されず	
	かさご	検出されず 検出されず	
	さざえ	検出されず 検出されず	
	いせえび	検出されず 検出されず	
	わかめ	検出されず 検出されず	

注1) 平常の変動幅は、御前崎市白浜及び牧之原市堀野新田（平成13～22年度）、並びに、御前崎市上ノ原（平成13～21年度）の測定値から定めた。

注2) 平常の変動幅は、御前崎市三間（平成13～14年度第3四半期）、御前崎市名波（平成14年度第4四半期～20年度）、及び、宮木ヶ谷（平成21～22年度）の測定値から定めた。

注3) 「震災後の変動幅」は、平成23年3月12日以降に採取した試料の最大値と最小値の幅とした。

別表6 核種分析（トリチウム分析）

試料名		平常の変動幅	単位
		震災後の変動幅 ²⁾	
大気中水分		検出されず ～ 0.017	Bq/m ³
		検出されず ～ 0.019	
捕集水中水分		検出されず ～ 2.1	Bq/L
		検出されず ～ 1.4	
陸水	上水	検出されず ～ 0.91	
		検出されず ～ 0.82	
海水 ¹⁾		検出されず ～ 0.88	
		検出されず ～ 0.81	

注1) 平常の変動幅は、浅根漁場、1,2号機放水口付近、取水口付近及び3号機及び4号機放水口付近（平成13～22年度）、並びに、5号機放水口付近（平成15～22年度）の測定値から定めた。

注2) 「震災後の変動幅」は、平成23年3月12日以降に採取した試料の最大値と最小値の幅とした。