



Ⅲ 水 道 事 業 統 計

1. 年間給水量・年間有収水量の推移
2. 一日平均・最大給水量の推移
3. 供給単価と給水原価の推移
4. 給水装置工事受付状況
5. 事業の推移状況
6. 口径別水道料金
7. 口径別有収水量
8. 水道料金収納状況
9. 収納方法別内訳（年間）
10. 配水管布設延長（口径別）
11. 配水管類内訳
 - （1）管類増減
 - （2）導水管
 - （3）送水管
 - （4）配水管
12. 薬品使用量
13. 修繕工事処理状況
14. 漏水防止調査結果実績表
15. メーター取替件数
16. 水質試験成績表
 - （1）浄水水質検査（平均値）
 - （2）原水水質検査（平均値）
17. おいしい水の水質要件


1. 年間給水量・年間有収水量の推移

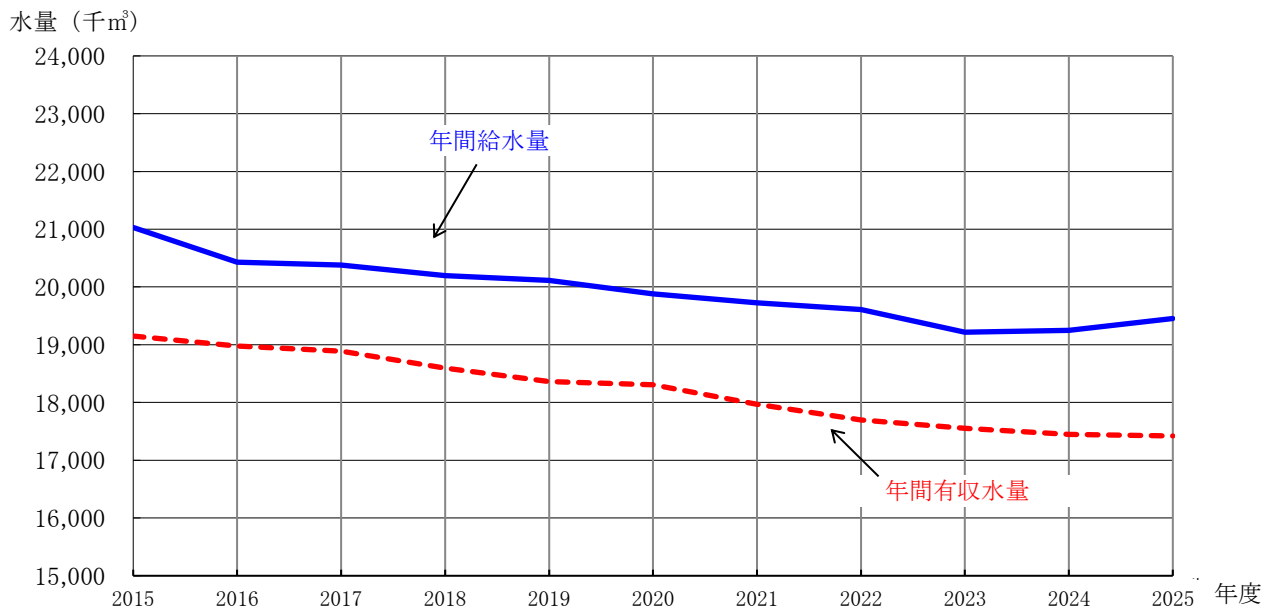

2. 一日平均・最大給水量の推移

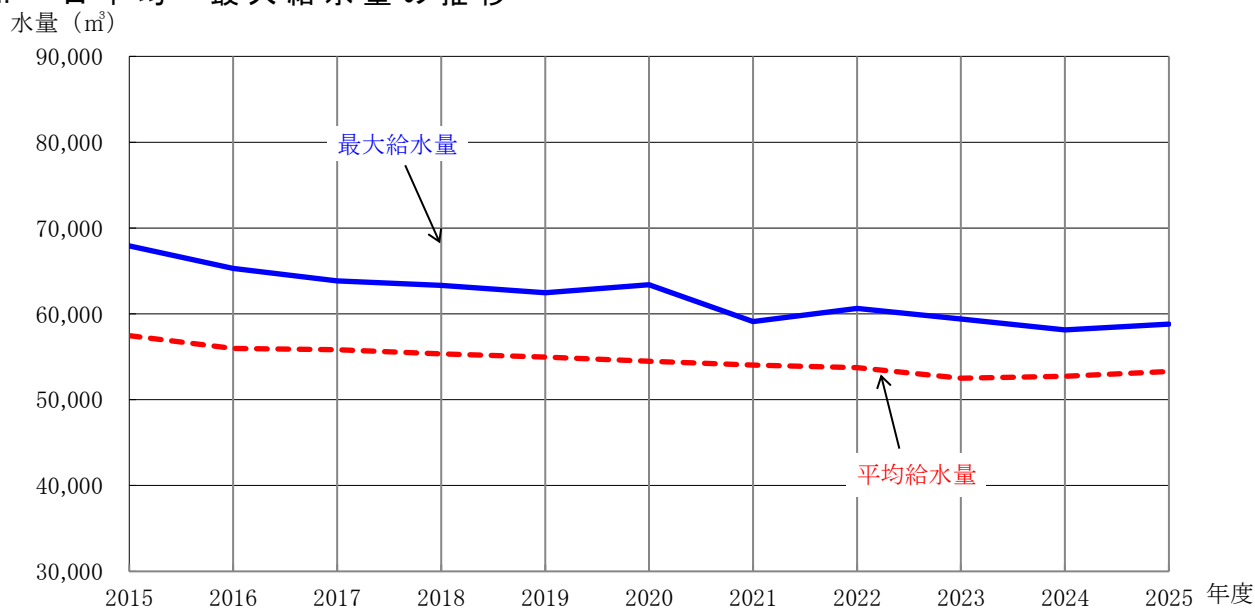

3. 供給単価と給水原価の推移

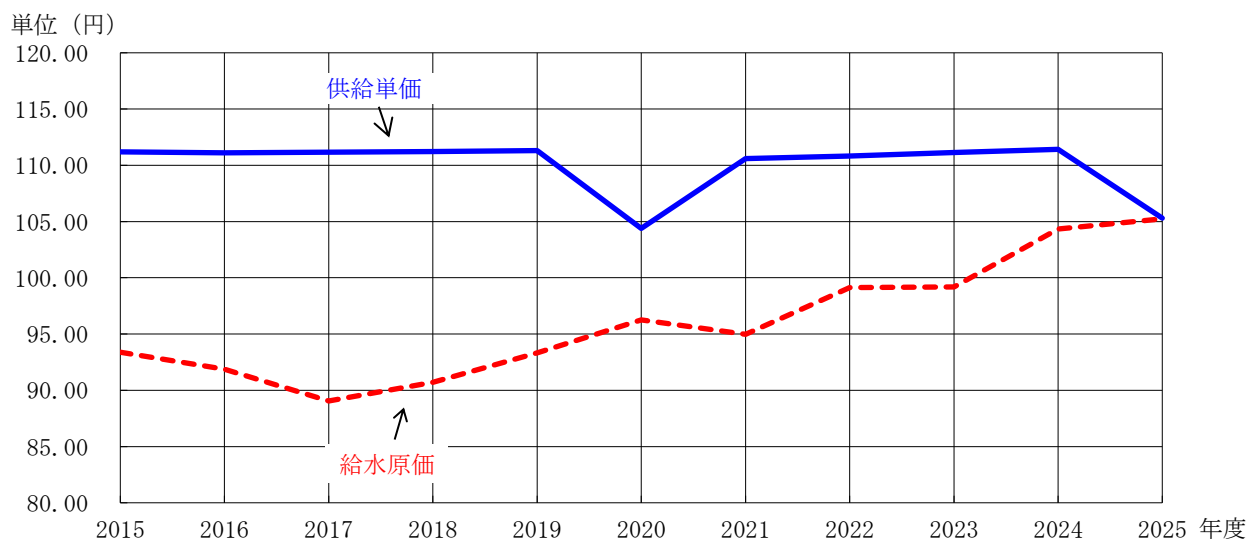

4. 給水装置工事受付状況

(単位：件)

区分 年度	新 設	改 造	修 繕	撤 去	臨 時	計
令和 2 年度	472	378	0	16	0	866
3 年度	529	478	0	26	0	1,033
4 年度	462	327	0	8	0	797
5 年度	471	327	0	5	0	803
6 年度	397	323	0	18	0	738
7 年度	395	337	0	7	0	739
4 月	33	45	0	0	0	78
5 月	52	20	0	1	0	73
6 月	42	30	0	0	0	72
7 月	20	27	0	0	0	47
8 月	33	29	0	0	0	62
9 月	30	21	0	1	0	52
10 月	36	34	0	0	0	70
11 月	22	21	0	1	0	44
12 月	22	28	0	0	0	50
8 年 1 月	34	24	0	1	0	59
2 月	29	32	0	0	0	61
3 月	42	26	0	3	0	71

5. 事業の推移状況

区分 年度	行政区域内		給水戸数及び人口		普及率 (%)	年間給水量 (m³)	年間有収水量 (m³)
	戸数(戸)	人口 (人)	戸数(戸)	人口 (人)			
平成 15年	40,892	119,730	45,735	119,050	99.4	21,372,156 (2,785,772)	19,401,440
16年	41,490	119,885	46,240	119,205	99.4	21,274,457 (2,785,890)	19,343,144
17年	42,029	120,067	46,769	119,387	99.4	20,971,577 (2,786,875)	18,918,683
18年	42,537	119,943	47,234	119,263	99.4	20,357,338 (2,787,069)	18,606,605
19年	43,236	120,290	47,757	119,610	99.4	19,745,320 (2,682,825)	18,582,388
20年	50,939	143,234	55,145	142,308	99.4	20,816,663 (2,829,495)	19,389,694
21年	51,534	143,386	55,526	142,460	99.4	22,571,634 (3,030,944)	20,704,706
22年	52,100	143,442	55,813	142,516	99.4	22,566,307 (3,031,272)	20,781,962
23年	52,414	142,771	55,985	141,845	99.4	22,181,179 (3,038,649)	20,420,181
24年	54,197	144,543	56,095	143,617	99.4	21,693,565 (3,031,632)	19,937,518
25年	54,562	143,564	56,368	142,638	99.4	21,758,412 (2,993,916)	19,778,432
26年	54,921	142,453	56,652	141,527	99.4	21,359,359 (3,030,053)	19,305,024
27年	55,514	141,610	56,866	140,684	99.4	21,030,179 (3,039,619)	19,149,938
28年	56,089	140,861	57,524	140,016	99.4	20,427,991 (3,031,294)	18,979,801
29年	56,682	140,189	57,703	139,348	99.4	20,381,391 (2,689,817)	18,889,303
30年	57,275	139,594	57,931	138,757	99.4	20,198,359 (2,689,002)	18,593,235
令和 元年	58,107	139,217	58,955	138,381	99.4	20,114,512 (2,689,076)	18,364,104
2年	58,727	138,497	59,354	137,667	99.4	19,883,376 (2,685,765)	18,308,428
3年	58,976	137,353	59,798	136,529	99.4	19,728,268 (2,651,406)	17,969,292
4年	59,636	136,623	60,269	135,804	99.4	19,608,895 (2,683,996)	17,700,365
5年	60,282	135,725	60,782	134,911	99.4	19,217,056 (2,689,628)	17,551,309
6年	60,836	134,668	60,823	133,860	99.4	19,251,269 (2,684,418)	17,448,697
7年	61,223	133,542	61,338	132,741	99.4	19,451,625 (2,694,043)	17,420,703

注) 年間給水量の括弧内の数値は、大井川広域水道からの受水量の再掲。

注) 20年度の水量は、旧大井川町の平成20年4月1日から平成20年10月31日までの分を含まない。

注) 平成24年度以降は給水人口に外国人を含む。

有収率 (%)	有効水量 (m³)	有効率 (%)	一日最大 給水量 (m³)	一日平均 給水量 (m³)	一人一日平均 給水量 (%)	供給単価 (円)	給水原価 (円)
90.8	19,706,031	92.2	67,879	58,394	490.5	114.32	100.41
90.9	19,492,748	91.6	70,303	58,286	489.0	116.86	99.31
90.2	19,082,743	91.0	66,978	57,456	481.3	116.45	109.86
91.4	18,772,538	92.2	64,581	55,774	467.7	116.45	104.91
94.1	18,732,310	94.9	62,076	53,949	451.0	114.22	102.26
93.1	19,765,421	94.9	66,039	57,032	400.8	111.45	100.97
91.7	21,037,782	93.2	70,252	61,840	434.1	110.97	102.98
92.1	21,093,913	93.5	71,977	61,825	433.8	110.86	100.09
92.1	20,749,588	93.5	71,246	60,604	427.3	110.85	108.28
91.9	20,294,409	93.6	67,333	59,434	413.8	110.73	102.61
90.9	20,147,048	92.6	68,576	59,612	417.9	111.04	99.09
90.4	19,685,123	92.2	66,287	58,519	413.5	111.14	115.89
91.1	19,524,821	92.8	67,916	57,460	408.4	111.18	93.37
92.9	19,262,137	94.3	65,306	55,967	399.7	111.12	91.87
92.7	19,159,690	94.0	63,850	55,839	400.7	111.17	89.05
92.1	18,856,180	93.4	63,307	55,338	398.8	111.22	90.70
91.3	18,622,100	92.6	62,476	54,958	397.1	111.30	93.33
92.1	18,572,581	93.4	63,403	54,475	395.7	104.39	96.26
91.1	18,234,367	92.4	59,089	54,050	395.9	110.59	94.99
90.3	17,966,127	91.6	60,632	53,723	395.6	110.82	99.12
91.3	17,824,841	92.8	59,398	52,506	389.2	111.14	99.20
90.6	17,711,505	92.0	58,131	52,743	394.0	111.42	104.33
89.6	17,747,630	91.2	58,817	53,292	401.5	105.29	105.24

6. 口 径 別 水 道 料 金

区分 年度	1 3 mm		2 0 mm		2 5 mm		3 0 mm		4 0 mm	
	金 額	率	金 額	率	金 額	率	金 額	率	金 額	率
令和 2 年度	399,729,242	20.9	866,597,274	45.3	110,361,476	5.8	36,147,348	1.9	121,058,632	6.3
3 年度	418,314,558	21.1	920,520,148	46.3	111,598,420	5.6	37,156,908	1.9	116,875,652	5.9
4 年度	408,814,490	20.8	910,660,240	46.4	110,856,676	5.7	36,274,444	1.8	112,310,708	5.7
5 年度	401,355,592	20.6	902,926,304	46.3	111,445,400	5.7	36,177,700	1.9	110,254,848	5.7
6 年度	392,707,962	20.2	904,638,358	46.5	109,977,782	5.7	35,984,912	1.9	111,496,632	5.7
7 年度	354,980,116	19.3	836,328,357	45.6	105,278,190	5.7	35,007,284	1.9	109,774,288	6.0
4 月	28,883,354	18.9	75,811,124	49.7	7,847,064	5.1	2,108,384	1.4	6,787,896	4.5
5 月	34,372,498	21.3	70,939,408	43.9	9,932,676	6.2	3,434,584	2.1	10,824,800	6.7
6 月	30,011,768	19.0	79,192,788	50.2	8,456,954	5.4	2,383,300	1.5	7,022,796	4.5
7 月	34,083,866	20.7	70,436,624	42.8	9,891,712	6.0	3,446,940	2.1	10,974,712	6.7
8 月	30,261,454	18.0	80,543,260	47.9	8,737,922	5.2	2,688,020	1.6	7,698,760	4.6
9 月	35,618,930	20.8	73,660,172	42.9	10,940,594	6.4	3,644,436	2.1	12,271,316	7.1
10月	30,290,690	18.6	78,917,490	48.4	8,498,090	5.2	2,579,404	1.6	7,854,184	4.8
11月	34,230,454	20.8	70,647,195	42.9	9,950,528	6.0	3,789,184	2.3	11,884,000	7.2
12月	29,592,276	18.8	78,607,448	49.9	8,228,562	5.2	2,443,540	1.6	7,170,112	4.6
8 年 1 月	34,927,816	21.2	73,122,944	44.4	9,813,088	6.0	3,727,636	2.3	11,226,056	6.8
2 月	16,955,692	15.8	47,592,734	44.3	6,231,332	5.8	1,914,256	1.8	6,382,128	5.9
3 月	15,751,318	15.6	36,857,170	36.6	6,749,668	6.7	2,847,600	2.8	9,677,528	9.6

注) 率については、四捨五入により合計と一致しない場合がある。

(単位：金額＝円、率＝％、税抜)

5 0 mm		7 5 mm		1 0 0 mm		1 5 0 mm		3 0 0 mm		合 計	
金 額	率	金 額	率	金 額	率	金 額	率	金 額	率	金 額	率
117, 177, 912	6. 1	92, 827, 892	4. 9	26, 905, 392	1. 4	20, 067, 408	1. 0	120, 428, 720	6. 3	1, 911, 301, 296	100
125, 032, 648	6. 3	93, 158, 716	4. 7	25, 168, 512	1. 3	18, 272, 208	0. 9	121, 040, 824	6. 1	1, 987, 138, 594	100
125, 091, 204	6. 4	99, 570, 756	5. 1	27, 571, 804	1. 4	20, 928, 016	1. 1	109, 456, 072	5. 6	1, 961, 534, 410	100
122, 280, 644	6. 3	98, 893, 032	5. 1	25, 066, 628	1. 3	22, 688, 536	1. 2	119, 598, 272	6. 1	1, 950, 686, 956	100
129, 095, 916	6. 6	101, 747, 596	5. 2	24, 369, 948	1. 3	19, 822, 064	1. 0	114, 374, 104	5. 9	1, 944, 215, 274	100
125, 760, 322	6. 9	98, 398, 064	5. 4	26, 761, 408	1. 5	20, 111, 608	1. 1	121, 782, 600	6. 6	1, 834, 182, 237	100
10, 195, 128	6. 7	7, 269, 036	4. 8	1, 903, 860	1. 2	1, 431, 088	0. 9	10, 238, 432	6. 7	152, 475, 366	—
10, 047, 340	6. 2	7, 558, 424	4. 7	2, 117, 460	1. 3	1, 063, 480	0. 7	11, 213, 552	6. 9	161, 504, 222	—
10, 066, 324	6. 4	8, 348, 056	5. 3	2, 099, 152	1. 3	1, 465, 632	0. 9	8, 756, 440	5. 5	157, 803, 210	—
11, 071, 184	6. 7	10, 795, 888	6. 6	2, 615, 236	1. 6	2, 048, 120	1. 2	9, 143, 768	5. 6	164, 508, 050	—
11, 822, 650	7. 0	10, 300, 576	6. 1	2, 679, 328	1. 6	2, 621, 088	1. 6	10, 957, 464	6. 5	168, 310, 522	—
11, 004, 676	6. 4	8, 820, 688	5. 1	2, 927, 212	1. 7	2, 213, 904	1. 3	10, 537, 904	6. 1	171, 639, 832	—
10, 862, 892	6. 7	8, 185, 904	5. 0	2, 702, 632	1. 7	2, 442, 112	1. 5	10, 615, 016	6. 5	162, 948, 414	—
10, 654, 476	6. 5	8, 394, 688	5. 1	2, 238, 384	1. 4	1, 939, 456	1. 2	11, 049, 536	6. 7	164, 777, 901	—
10, 510, 776	6. 7	7, 436, 236	4. 7	2, 178, 224	1. 4	1, 328, 544	0. 8	9, 967, 112	6. 3	157, 462, 830	—
10, 901, 812	6. 6	7, 596, 888	4. 6	2, 090, 180	1. 3	1, 226, 544	0. 7	10, 036, 336	6. 1	164, 669, 300	—
9, 809, 244	9. 1	6, 902, 744	6. 4	1, 624, 940	1. 5	1, 070, 008	1. 0	8, 950, 936	8. 3	107, 434, 014	—
8, 813, 820	8. 8	6, 788, 936	6. 7	1, 584, 800	1. 6	1, 261, 632	1. 3	10, 316, 104	10. 2	100, 648, 576	—

7. 口 径 別 有 収 水 量

区分 年度	1 3 mm		2 0 mm		2 5 mm		3 0 mm		4 0 mm	
	水 量	率	水 量	率	水 量	率	水 量	率	水 量	率
令和 2 年度	4,567,928	24.9	9,064,332	49.5	968,724	5.3	254,497	1.4	852,419	4.7
3 年度	4,454,196	24.8	8,919,127	49.6	934,232	5.2	254,943	1.4	808,488	4.5
4 年度	4,341,460	24.5	8,810,366	49.8	927,856	5.2	248,089	1.4	773,554	4.4
5 年度	4,249,766	24.2	8,721,948	49.7	930,285	5.3	247,426	1.4	758,703	4.3
6 年度	4,144,964	24.2	8,723,184	49.7	915,738	5.3	245,930	1.4	767,859	4.3
7 年度	4,071,151	23.4	8,712,239	50.0	917,288	5.3	245,364	1.4	767,101	4.4
4 月	307,911	22.4	732,830	53.2	65,526	4.8	14,356	1.0	46,442	3.4
5 月	357,503	24.9	679,712	47.4	81,967	5.7	23,298	1.6	74,298	5.2
6 月	320,330	22.4	766,930	53.6	70,618	4.9	16,372	1.1	48,160	3.4
7 月	354,117	24.4	673,703	46.4	82,112	5.7	23,402	1.6	75,422	5.2
8 月	323,848	21.4	781,037	51.6	73,124	4.8	18,630	1.2	53,172	3.5
9 月	371,484	24.4	706,542	46.4	90,807	6.0	25,608	1.7	85,049	5.6
10月	321,501	21.9	764,427	52.1	70,940	4.8	17,780	1.2	54,285	3.7
11月	355,651	24.4	675,300	46.4	82,425	5.7	25,896	1.8	82,132	5.6
12月	316,140	22.2	761,312	53.4	68,707	4.8	16,695	1.2	49,197	3.5
8 年 1 月	364,059	24.8	701,265	47.8	81,167	5.5	25,443	1.7	77,249	5.3
2 月	333,176	22.6	801,319	54.3	69,900	4.7	15,299	1.0	48,369	3.3
3 月	345,431	24.7	667,862	47.7	79,995	5.7	22,585	1.6	73,326	5.2

注) 率については、四捨五入により合計と一致しない場合がある。

(単位：水量＝m³、率＝%)

5 0 mm		7 5 mm		1 0 0 mm		1 5 0 mm		3 0 0 mm		合 計	
水 量	率	水 量	率	水 量	率	水 量	率	水 量	率	水 量	率
805,695	4.4	630,617	3.4	173,968	1.0	141,678	0.8	848,570	4.6	18,308,428	100
848,619	4.7	620,634	3.5	156,116	0.9	127,278	0.7	845,659	4.7	17,969,292	100
848,873	4.8	669,092	3.8	173,792	1.0	146,806	0.8	760,477	4.3	17,700,365	100
828,559	4.7	664,475	3.8	155,344	0.9	159,751	0.9	835,052	4.8	17,551,309	100
880,037	4.7	685,428	3.8	150,244	0.9	138,674	0.9	796,639	4.8	17,551,309	100
866,482	5.0	668,093	3.8	172,457	1.0	142,003	0.8	858,525	4.9	17,420,703	100
69,115	5.0	48,388	3.5	11,586	0.8	9,933	0.7	71,587	5.2	1,377,674	—
68,135	4.8	50,234	3.5	13,157	0.9	7,230	0.5	78,757	5.5	1,434,291	—
68,206	4.8	56,134	3.9	13,023	0.9	10,187	0.7	60,690	4.2	1,430,650	—
75,513	5.2	73,308	5.0	16,820	1.2	14,470	1.0	63,538	4.4	1,452,405	—
81,044	5.4	70,807	4.7	17,289	1.1	18,683	1.2	76,874	5.1	1,514,508	—
75,132	4.9	59,727	3.9	19,116	1.3	15,689	1.0	73,789	4.8	1,522,943	—
73,935	5.0	55,330	3.8	17,462	1.2	17,367	1.2	74,356	5.1	1,467,383	—
72,505	5.0	56,586	3.9	14,041	1.0	13,671	0.9	77,551	5.3	1,455,758	—
71,345	5.0	49,813	3.5	13,604	1.0	9,179	0.6	69,592	4.9	1,425,584	—
74,329	5.1	50,810	3.5	12,956	0.9	8,429	0.6	70,101	4.8	1,465,808	—
72,197	4.9	48,999	3.3	11,850	0.8	7,878	0.5	65,826	4.5	1,474,813	—
65,026	4.6	47,957	3.4	11,553	0.8	9,287	0.7	75,864	5.4	1,398,886	—

8. 水道料金収納状況

(単位：件数＝件、収納率＝％、金額＝円、税込)

月別	区分	調定		収入額		収納率	未収額	
		件数	金額	件数	金額		件数	金額
4	当月	29,904	167,811,328	21,877	136,413,591	81.29	8,027	31,397,737
	累計	29,904	167,811,328	21,877	136,413,591			
5	当月	32,025	177,932,786	30,314	171,952,039	89.19	9,738	37,378,484
	累計	61,929	345,744,114	52,191	308,365,630			
6	当月	29,933	173,802,306	29,787	171,161,110	92.30	9,884	40,019,680
	累計	91,862	519,546,420	81,978	479,526,740			
7	当月	31,998	180,873,436	31,594	179,111,592	94.03	10,288	41,781,524
	累計	123,860	700,419,856	113,572	658,638,332			
8	当月	29,897	185,042,550	31,159	187,774,712	95.59	9,026	39,049,362
	累計	153,757	885,462,406	144,731	846,413,044			
9	当月	32,058	188,760,477	28,859	177,596,650	95.33	12,225	50,213,189
	累計	185,815	1,074,222,883	173,590	1,024,009,694			
10	当月	29,946	179,426,867	33,033	190,581,715	96.88	9,138	39,058,341
	累計	215,761	1,253,649,750	206,623	1,214,591,409			
11	当月	32,044	181,221,671	28,576	170,101,990	96.50	12,606	50,178,022
	累計	247,805	1,434,871,421	235,199	1,384,693,399			
12	当月	29,935	172,813,288	32,319	182,732,636	97.50	10,222	40,258,674
	累計	277,740	1,607,684,709	267,518	1,567,426,035			
1	当月	32,071	181,103,217	31,486	180,078,367	97.69	10,807	41,283,524
	累計	309,811	1,788,787,926	299,004	1,747,504,402			
2	当月	21,578	118,021,890	24,955	129,332,060	98.43	7,430	29,973,354
	累計	331,389	1,906,809,816	323,959	1,876,836,462			
3	当月	21,101	110,587,394	21,919	116,230,381	98.79	6,612	24,330,367
	累計	352,490	2,017,397,210	345,878	1,993,066,843			

9. 収納方法別内訳(年間)

(単位：件数＝件、収納率＝％、金額＝円、税込)

区分	調定累計		収入累計		収納率	未収額	
	件数	金額	件数	金額		件数	金額
口振	352,490	2,017,397,210	264,201	1,624,448,827	98.79	6,612	24,330,367
直納			81,677	368,618,016			
計	352,490	2,017,397,210	345,878	1,993,066,843	98.79	6,612	24,330,367

10. 配水管布設延長(口径別)

(単位：m)

年度 口径	令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度	
	当年度	累 計	当年度	累 計	当年度	累 計	当年度	累 計
50mm以下	978	59,225	312	59,537	365	59,902	96	59,998
75mm	844	341,998	355	342,353	333	342,686	-129	342,557
80mm	0	81	0	81	0	81	0	81
100mm	838	276,998	428	277,426	510	277,936	346	278,282
150mm	188	100,520	223	100,743	-139	100,604	241	100,845
200mm	-158	49,836	12	49,848	99	49,947	-200	49,747
250mm	1	12,187	290	12,477	639	13,116	868	13,984
300mm	392	12,471	351	12,822	-254	12,568	-189	12,379
350mm	1,146	6,509	0	6,509	0	6,509	0	6,509
400mm	-886	13,625	0	13,625	-277	13,348	1,765	15,113
450mm	435	2,733	802	3,535	473	4,008	-610	3,398
500mm	241	8,007	0	8,007	-1,891	6,116	-20	6,096
600mm	-996	8,785	-303	8,482	-26	8,456	-1,149	7,307
700mm	-1	1,420	0	1,420	0	1,420	0	1,420
800mm	0	196	0	196	0	196	0	196
900mm	0	230	0	230	0	230	0	230
1100mm	0	19	0	19	0	19	0	19
合 計	3,022	894,840	2,470	897,310	-168	897,142	1,019	898,161

11. 配水管類内訳

(1) 管 類 増 減

(単位：m)

年 度 管 種		令和6年度末	令和7年度		令和7年度末
			布 設 延 長	廃 止 延 長	
導 水 管	鋳 鉄 管	12, 141. 2	0. 0	0. 0	12, 141. 2
	鋼 管	6. 0	0. 0	0. 0	6. 0
	ステンレス管	2. 0	0. 0	0. 0	2. 0
	ポリエチレン管	36. 0	0. 0	0. 0	36. 0
	小 計	12, 185. 2	0. 0	0. 0	12, 185. 2
送 水 管	鋳 鉄 管	885. 8	0. 0	0. 0	885. 8
配 水 管	鋳 鉄 管	419, 000. 4	2, 457. 6	2, 293. 6	419, 164. 4
	鋼 管	4, 907. 2	0. 0	0. 0	4, 907. 2
	石 綿 管	698. 1	0. 0	144. 0	554. 1
	ビ ニ ール 管	295, 951. 7	2. 9	1, 023. 6	294, 931. 0
	ポリエチレン管	175, 642. 5	2, 038. 3	18. 6	177, 662. 2
	ステンレス管	942. 2	0. 0	0. 0	942. 2
	小 計	897, 142. 1	4, 498. 8	3, 479. 8	898, 161. 1
合 計		910, 213. 1	4, 498. 8	3, 479. 8	911, 232. 1

(2) 導水管

(単位：m)

管種 口径	鋳鉄管	鋼管	ステンレス管	ポリエチレン管	計	率(%)
150mm以下	377.0	6.0	2.0		385.0	3.2
200mm	4,522.8			36.0	4,558.8	37.4
250mm	2,456.4				2,456.4	20.2
300mm	1,417.9				1,417.9	11.6
350mm	2,802.1				2,802.1	23.0
400mm	565.0				565.0	4.6
600mm					0.0	0.0
700mm					0.0	0.0
計	12,141.2	6.0	2.0	36.0	12,185.2	100.0
率(%)	99.7	0.0	0.0	0.3	100.0	—

(3) 送水管

(単位：m)

管種 口径	鋳鉄管	鋼管	ステンレス管	ポリエチレン管	計	率(%)
150mm	151.0				151.0	17.0
200mm	35.0				35.0	4.0
250mm	0.0				0.0	0.0
300mm	57.0				57.0	6.4
400mm	57.0				57.0	6.4
500mm	1.0				1.0	0.1
600mm	422.8				422.8	47.8
700mm	84.0				84.0	9.5
800mm	0.0				0.0	0.0
900mm	78.0				78.0	8.8
計	885.8	—	—	—	885.8	100.0
率(%)	100.0	—	—	—	100.0	—

(4) 配水管

(単位：m)

管種 口径	鑄鉄管	鋼管	石綿管	ビニール管	ポリエチレン管	ステンレス管	計	率(%)
50mm 以下	0.0	1,507.4	0.0	35,857.2	22,633.8	0.0	59,998.4	6.7
75mm	95,386.1	265.0	266.3	162,387.5	84,231.7	20.0	342,556.6	38.1
80mm	0.0	29.0	0.0	0.0	0.0	51.5	80.5	0.0
100mm	132,841.2	711.2	33.0	91,247.3	53,291.9	157.5	278,282.1	31.0
150mm	77,126.0	623.0	52.0	5,271.2	17,408.3	364.5	100,845.0	11.2
200mm	48,554.8	614.0	202.8	17.8	96.5	260.9	49,746.8	5.5
250mm	13,604.6	229.0	0.0	150.0	0.0	0.0	13,983.6	1.6
300mm	12,090.8	252.0	0.0	0.0	0.0	36.1	12,378.9	1.4
350mm	6,509.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6,509.2	0.7
400mm	14,640.9	447.0	0.0	0.0	0.0	25.0	15,112.9	1.7
450mm	3,362.7	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,397.7	0.4
500mm	5,954.4	142.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6,096.5	0.7
600mm	7,228.1	52.5	0.0	0.0	0.0	26.7	7,307.3	0.8
700mm	1,420.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,420.6	0.2
800mm	196.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	196.0	0.0
900mm	230.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.0	0.0
1100mm	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0
計	419,164.4	4,907.2	554.1	294,931.0	177,662.2	942.2	898,161.0	100.0
率(%)	46.7	0.5	0.1	32.8	19.8	0.1	100.0	—

12. 薬品使用量

(単位：k g)

区分 年度	次亜塩素酸ナトリウム（12%溶液）					消石灰（粉末）	
	祢宜島配水場	中新田配水場	上泉配水場	六軒屋配水場	計	中新田配水場	計
平成 22年度	28,352	21,720	5,106	1,974	57,152	46,449	46,449
23年度	34,271	20,564	6,310	2,382	63,527	71,991	71,991
24年度	32,099	19,800	6,207	2,216	60,322	70,962	70,962
25年度	32,464	20,496	5,703	2,589	61,252	71,232	71,232
26年度	30,327	20,235	5,571	2,311	58,444	52,221	52,221
27年度	29,454	16,599	4,980	2,125	53,158	67,076	67,076
28年度	29,040	16,825	4,907	1,684	52,456	71,444	71,444
29年度	30,609	16,883	5,163	1,752	54,407	65,000	65,000
30年度	28,924	16,215	5,794	1,947	52,880	63,056	63,056
令和 元年度	28,718	14,926	5,828	1,929	51,401	51,467	51,467
2年度	25,694	19,342	6,214	1,953	53,203	82,938	82,938
3年度	25,233	18,859	6,108	1,907	52,107	74,656	74,656
4年度	27,410	17,092	6,834	1,922	53,258	68,777	68,777
5年度	26,968	17,759	6,698	1,486	52,911	55,995	55,995
6年度	25,753	17,061	5,200	1,186	49,200	67,535	67,535
7年度	23,716	15,178	4,254	1,128	44,276	56,327	56,327
4月	1,725	1,226	331	84	3,366	4,989.5	4,989.5
5月	1,826	1,480	348	68	3,722	5,628.5	5,628.5
6月	1,885	1,126	319	89	3,419	3,351.5	3,351.5
7月	2,516	1,421	358	101	4,396	2,199.0	2,199.0
8月	2,336	1,300	376	107	4,119	5,691.0	5,691.0
9月	2,024	996	374	122	3,516	6,308.0	6,308.0
10月	1,986	1,187	375	101	3,649	5,035.5	5,035.5
11月	1,894	1,401	369	94	3,758	5,951.0	5,951.0
12月	2,056	1,285	347	101	3,789	5,938.5	5,938.5
8年 1月	1,965	1,382	339	91	3,777	1,560.0	1,560.0
2月	1,752	1,260	335	84	3,431	4,672.0	4,672.0
3月	1,751	1,114	383	86	3,334	5,002.0	5,002.0

13. 修繕工事処理状況

(単位：件)

区分 年度	漏 水			移 設		取 替	計
	本 管 関 係	給水管関係	導 水 管	本 管 関 係	給水管関係	止水栓他	
平成 25年度	22	53	0	5	20	29	129
26年度	27	50	0	3	7	6	93
27年度	19	40	0	4	1	25	89
28年度	16	51	0	7	4	17	95
29年度	21	47	0	1	10	25	79
30年度	13	42	0	0	1	1	57
令和 元年度	13	53	0	2	1	4	73
2 年度	15	61	0	3	5	10	94
3 年度	11	48	0	1	0	2	62
4 年度	15	110	0	2	4	11	142
5 年度	7	76	0	1	3	12	99
6 年度	17	46	0	0	1	15	79
7 年度	10	36	0	1	1	10	58
4 月	2	2	0	0	0	0	4
5 月	2	1	0	0	0	3	6
6 月	0	2	0	0	1	1	4
7 月	1	7	0	0	0	0	8
8 月	2	6	0	0	0	0	8
9 月	0	7	0	0	0	2	9
10月	2	4	0	0	0	0	6
11月	0	2	0	0	0	1	3
12月	0	1	0	0	0	0	1
8 年 1 月	0	3	0	1	0	0	4
2 月	0	0	0	0	0	2	2
3 月	1	1	0	0	0	1	3

14. 漏 水 防 止 調 査 結 果 実 績 表

区分 年度	漏 水 調 査	漏 水 調 査	調 査 委 託	年 度 末 管 路	漏 水 防 止	漏
	委託金額(千円)	委託延長 (km)	累計延長 (km)	総延長 (km)	推定量(千m ³ /年間)	発見箇所(箇所)
平成 19年	2,205	100	2,706	692	74	42
20年	735	21	2,727	834	46	18
21年	8,299	124	2,851	837	158	45
22年	8,582	114	2,965	842	35	27
23年	9,070	127	3,092	849	93	24
24年	8,442	95	3,187	856	59	23
25年	8,376	121	3,308	862	339	46
26年	8,532	115	3,423	869	75	12
27年	7,890	81	3,504	872	186	39
28年	6,102	115	3,619	887	72	47
29年	5,353	146	3,765	891	103	40
30年	11,534	115	3,880	897	202	72
令和 元年	14,509	156	4,036	898	153	64
2 年	10,714	101	4,137	900	109	43
3 年	6,901	137	4,173	905	141	69
4 年	14,080	216	4,490	908	194	69
5 年	11,077	118	4,608	910	19	20
6 年	7,458	45	4,653	910	66	41
7年	11,858	91	4,744	911	71	67

15.メー ター 取 替 件 数

(単位：件)

口径 月別	理由	φ 1 3	φ 2 0	φ 2 5	φ 3 0	φ 4 0	φ 5 0	φ 7 5	φ 100	φ 150	φ 300	計
平成28年度	故障	4	6	0	1	0	2	1	0	0	0	14
	満期	3,376	3,876	247	23	40	30	0	0	0	0	7,592
	計	3,380	3,882	247	24	40	32	1	0	0	0	7,606
平成29年度	故障	8	7	1	0	2	0	0	0	0	0	18
	満期	3,232	4,697	489	34	37	5	1	0	0	0	8,495
	計	3,240	4,704	490	34	39	5	1	0	0	0	8,513
平成30年度	故障	12	5	0	1	0	1	0	0	0	0	19
	満期	3,891	3,445	449	112	102	29	5	3	0	0	8,036
	計	3,903	3,450	449	113	102	30	5	3	0	0	8,055
令和元年度	故障	4	6	3	0	1	1	0	0	0	0	15
	満期	3,407	3,082	381	74	54	43	33	5	0	0	7,079
	計	3,411	3,088	384	74	55	44	33	5	0	0	7,094
令和2年度	故障	4	7	0	1	1	0	0	0	0	0	13
	満期	3,078	4,187	190	0	63	32	5	1	0	0	7,556
	計	3,082	4,194	190	1	64	32	5	1	0	0	7,569
令和3年度	故障	8	10	1	0	1	0	0	0	0	0	20
	満期	4,082	6,205	113	20	14	31	23	6	1	0	10,495
	計	4,090	6,215	114	20	15	31	23	6	1	0	10,515
令和4年度	故障	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10
	満期	4,087	6,447	285	25	40	3	0	1	0	1	10,889
	計	4,092	6,452	285	25	40	3	0	1	0	1	10,899
令和5年度	故障	4	5	1	0	1	1	1	0	0	0	13
	満期	4,139	5,626	533	45	56	29	0	0	0	0	10,428
	計	4,143	5,631	534	45	57	30	1	0	0	0	10,441
令和6年度	故障	0	6	3	1	1	1	1	0	0	0	13
	満期	3,075	5,341	377	56	63	20	0	0	0	0	8,932
	計	3,075	5,347	380	57	64	21	1	0	0	0	8,945
令和7年度	故障	3	4	1	0	0	5	1	0	0	0	14
	満期	3,750	3,014	368	86	76	52	35	6	0	0	7,387
	計	3,753	3,018	369	86	76	57	36	6	0	0	7,401

16. 水質試験成績表

(1) 浄水水質検査 (平均値)

検 査 項 目	単 位	市 内 浄 水	大井川広域水道浄水	基 準 値
水 温	℃	19.7	15.6	—
一 般 細 菌	個／ml	0	1	100以下
大 腸 菌 群		不検出	不検出	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg／リットル	0.00015 未 満	0.0003 未 満	0.003 以下
水 銀 及 び そ の 化 合 物	mg／リットル	0.00005 未 満	0.00005 未 満	0.0005 以下
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg／リットル	0.00055	0.001 未 満	0.01 以下
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg／リットル	0.001	0.001 未 満	0.01 以下
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg／リットル	0.0005 未 満	0.001 未 満	0.01 以下
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg／リットル	0.002 未 満	0.005 未 満	0.02 以下
亜 硝 酸 態 窒 素	mg／リットル	0.004 未 満	0.004 未 満	0.04 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／リットル	0.001 未 満	0.001 未 満	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／リットル	0.73	0.16	10 以下
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg／リットル	0.05未満	0.08 未 満	0.8 以下
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg／リットル	0.035	0.02 未 満	1.0 以下
四 塩 化 炭 素	mg／リットル	0.0002 未 満	0.0002 未 満	0.002 以下
1 , 4 - ジ オ キ サ ン	mg／リットル	0.003 未 満	0.005 未 満	0.05 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg／リットル	0.0004 未 満	0.004 未 満	0.04 以下
ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg／リットル	0.0002 未 満	0.002 未 満	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg／リットル	0.0002 未 満	0.001 未 満	0.01 以下
トリクロロエチレン	mg／リットル	0.0002 未 満	0.001 未 満	0.01 以下
ベ ン ゼ ン	mg／リットル	0.0002 未 満	0.001 未 満	0.01 以下
塩 素 酸	mg／リットル	0.06 未 満	0.08	0.6 以下
ク ロ ロ 酢 酸	mg／リットル	0.002 未 満	0.002 未 満	0.02 以下
ク ロ ロ ホ ル ム	mg／リットル	0.001	0.004	0.06 以下
ジ ク ロ ロ 酢 酸	mg／リットル	0.002 未 満	0.003	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg／リットル	0.0002	0.002 未 満	0.1 以下
臭 素 酸	mg／リットル	0.001 未 満	0.0005 未 満	0.01 以下

検 査 項 目	単 位	市 内 浄 水	大井川広域水道浄水	基 準 値
総 ト リ ハ ロ メ タ ン	mg／リットル	0.01 未 満	0.01 未 満	0.1 以下
ト リ ク ロ ロ 酢 酸	mg／リットル	0.002 未 満	0.0025	0.03 以下
ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	mg／リットル	0.0002	0.001 未 満	0.03 以下
ブ ロ モ ホ ル ム	mg／リットル	0.0001	0.009 未 満	0.09 以下
ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	mg／リットル	0.004 未 満	0.008 未 満	0.08 以下
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg／リットル	0.0048	0.005 未 満	1.0 以下
アルミニウム及びその化合物	mg／リットル	0.01	0.04	0.2 以下
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg／リットル	0.02 未 満	0.03 未 満	0.3 以下
銅 及 び そ の 化 合 物	mg／リットル	0.011	0.005 未 満	1.0 以下
ナトリウム及びその化合物	mg／リットル	8.6	3.4	200 以下
マンガン及びその化合物	mg／リットル	0.001	0.001 未 満	0.05 以下
塩 化 物 イ オ ン	mg／リットル	4.5	2.9	200 以下
カルシウム、マグネシウム等 (硬 度)	mg／リットル	61.1	41.8	300 以下
蒸 発 残 留 物	mg／リットル	115.3	74	500 以下
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg／リットル	0.02 未 満	0.02 未 満	0.2 以下
ジ エ オ ス ミ ン	mg／リットル	0.000001 未 満	0.000001 未 満	0.00001 以下
2－メチルイソボルネオール	mg／リットル	0.000001 未 満	0.000001 未 満	0.00001 以下
非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg／リットル	0.002 未 満	0.002 未 満	0.02 以下
フ ェ ノ ー ル 類	mg／リットル	0.0005 未 満	0.0005 未 満	0.005 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／リットル	0.2 未 満	0.3未満	3 以下
P H 値		7.2	7.4	5.8以上 8.6以下
味		異 常 な し	異 常 な し	異常でないこと
臭	気	異 常 な し	異 常 な し	異常でないこと
色	度	0.5 未 満	0.5 未 満	5 以下
濁	度	0.1 未 満	0.1 未 満	2 以下

(2) 原水水質検査 (平均値)

検 査 項 目	単位	祢宜島水系水源	中新田水系水源	上泉水系水源	六軒屋水系水源	基準値
水 温	℃	17.8	17.8	20.6	19.0	—
一 般 細 菌	個／ml	1	1	0	0	100以下
大 腸 菌 群		不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと
カドミウム及び そ の 化 合 物	mg／リットル	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	0.003 以下
水銀及びその化合物	mg／リットル	0.00005 未 満	0.00005 未 満	0.00005 未 満	0.00005 未 満	0.0005 以下
セレン及びその化合物	mg／リットル	0.0006	0.0005	0.0005 未 満	0.0005 未 満	0.01 以下
鉛及びその化合物	mg／リットル	0.0023	0.0005 未 満	0.0005 未 満	0.0005 未 満	0.01 以下
ヒ素及びその化合物	mg／リットル	0.0005 未 満	0.0005 未 満	0.0005 未 満	0.0005 未 満	0.01 以下
六価クロム化合物	mg／リットル	0.002 未 満	0.002 未 満	0.002 未 満	0.002 未 満	0.02 以下
亜硝酸態窒素	mg／リットル	0.004 未 満	0.004 未 満	0.004 未 満	0.004 未 満	0.04 以下
シアン化物イオン 及び塩化シアン	mg／リットル	0.001 未 満	0.001 未 満	0.001 未 満	0.001 未 満	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜 硝酸態窒素	mg／リットル	1.0	1.0	0.4	0.3	10 以下
フッ素及び そ の 化 合 物	mg／リットル	0.05 未 満	0.05	0.05 未 満	0.05 未 満	0.8 以下
ホウ素及び そ の 化 合 物	mg／リットル	0.05	0.04	0.04	0.03	1.0 以下
四塩化炭素	mg／リットル	0.0002 未 満	0.0002 未 満	0.0002 未 満	0.0002 未 満	0.002 以下
1, 4-ジオキサン	mg／リットル	0.003 未 満	0.003 未 満	0.003 未 満	0.003 未 満	0.05 以下
シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg／リットル	0.0004 未 満	0.0004 未 満	0.0004 未 満	0.0004 未 満	0.04 以下
ジクロロメタン	mg／リットル	0.0002 未 満	0.0002 未 満	0.0002 未 満	0.0002 未 満	0.02 以下
テトラクロロエチ レ ン	mg／リットル	0.0002 未 満	0.0002 未 満	0.0002 未 満	0.0002 未 満	0.01 以下
トリクロロエチレン	mg／リットル	0.0002 未 満	0.0002 未 満	0.0002 未 満	0.0002 未 満	0.01 以下
ベ ン ゼ ン	mg／リットル	0.0002 未 満	0.0002 未 満	0.0002 未 満	0.0002 未 満	0.01 以下
亜鉛及びその化合物	mg／リットル	0.0146	0.009	0.0048	0.002 未 満	1.0 以下
アルミニウム及び そ の 化 合 物	mg／リットル	0.005 未 満	0.005 未 満	0.005 未 満	0.005 未 満	0.2 以下
鉄及びその化合物	mg／リットル	0.02 未 満	0.02	0.02 未 満	0.02 未 満	0.3 以下

検 査 項 目	単位	祢宜島水系水源	中新田水系水源	上泉水系水源	六軒屋水系水源	浄水基準値
銅及びその化合物	mg／リットル	0.016	0.003	0.0013	0.002 未 満	1.0 以下
ナトリウム及びその化合物	mg／リットル	9.6	9.7	8.6	7.2	200 以下
マンガン及びその化合物	mg／リットル	0.001 未 満	0.0025	0.001 未 満	0.001 未 満	0.05 以下
塩化物イオン	mg／リットル	5.5	4.9	3.4	2.8	200 以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg／リットル	57	55.2	63.3	61	300 以下
蒸 発 残 留 物	mg／リットル	114	110.7	122.5	110	500 以下
陰イオン界面活性剤	mg／リットル	0.02 未 満	0.02 未 満	0.02 未 満	0.02 未 満	0.2 以下
ジエオスミン	mg／リットル	0.000001 未 満	0.000001 未 満	0.000001 未 満	0.000001 未 満	0.00001 以下
2－メチルイソボルネオール	mg／リットル	0.000001 未 満	0.000001 未 満	0.000001 未 満	0.000001 未 満	0.00001 以下
非イオン界面活性剤	mg／リットル	0.002 未 満	0.002 未 満	0.002 未 満	0.002 未 満	0.02 以下
フェノール類	mg／リットル	0.0005 未 満	0.0005 未 満	0.0005 未 満	0.0005 未 満	0.005 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／リットル	0.2 未 満	0.2 未 満	0.2 未 満	0.2 未 満	3 以下
p H 値		6.9	6.9	7.1	7.5	5.8以上 8.6以下
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
色 度	度	0.5 未 満	0.5 未 満	0.5 未 満	0.5 未 満	5 以下
濁 度	度	0.1 未 満	0.1 未 満	0.1 未 満	0.1 未 満	2 以下

17. おいしい水の水質要件

水質項目	おいしい水の要件	焼津市の水道水	摘要
蒸 発 残 留 物	30～200 mg/L	115.3 mg/L	主に水に含まれるミネラルの量を示します。量が多いと苦味・渋味が増し、適度に含まれるとコクのあるまろやかな味になります。
硬 度	10～100 mg/L	61.1mg/L	水に含まれるカルシウムとマグネシウムの量の合計を示します。数値の低い水は癖がなく、高いと好き嫌いがでます。カルシウムよりマグネシウムが多く含まれると苦味を感じます。
遊 離 炭 酸	3～30 mg/L	11.95 mg/L (原水)	溶け込んでいる炭酸分の量を示します。水に爽やかな味を与えますが、度を超えると刺激が強くなります。
過マンガン酸カリウム消費量	3 mg/L以下	0.2mg/L未満 ※	有機物の量を示します。多いと渋味がつき、浄水時の塩素使用量が増え、水の味を損ないます。
臭 気 強 度	3 以下	1 未満 (無臭)	カビ臭など様々な臭いがつくと不快な味がします。
残 留 塩 素	0.4 mg/L以下	0.2 mg/L	カルキ臭の原因になる塩素の量を示します。数値が高いと水の味がまずくなります。
水 温	最高 20 ℃以下	19.7 ℃	水温が高くなるとおいしさが感じられにくくなります。

・おいしい水の要件は、厚生省（現厚生労働省）の「おいしい水研究会」による

・焼津市の水道水は、令和7年度の平均実績

※おいしい水の要件では、有機物指標には「過マンガン酸カリウム消費量」が用いられていますが、水質基準が改正され「全有機炭素(TOC)の量」を代用しています。